


POSZERZENIE WYKOPU
W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA

PROJ. RURA OCHRONNA DWUPOŁUWKOWA
GRUBOŚCIENNA, HDPE L=3,0m:
- DLA KABLI n.N - 110 [mm],
- DLA KABLI SN - 160 [mm].
- DLA KABLI TELEF - 110 lub 160 [mm].

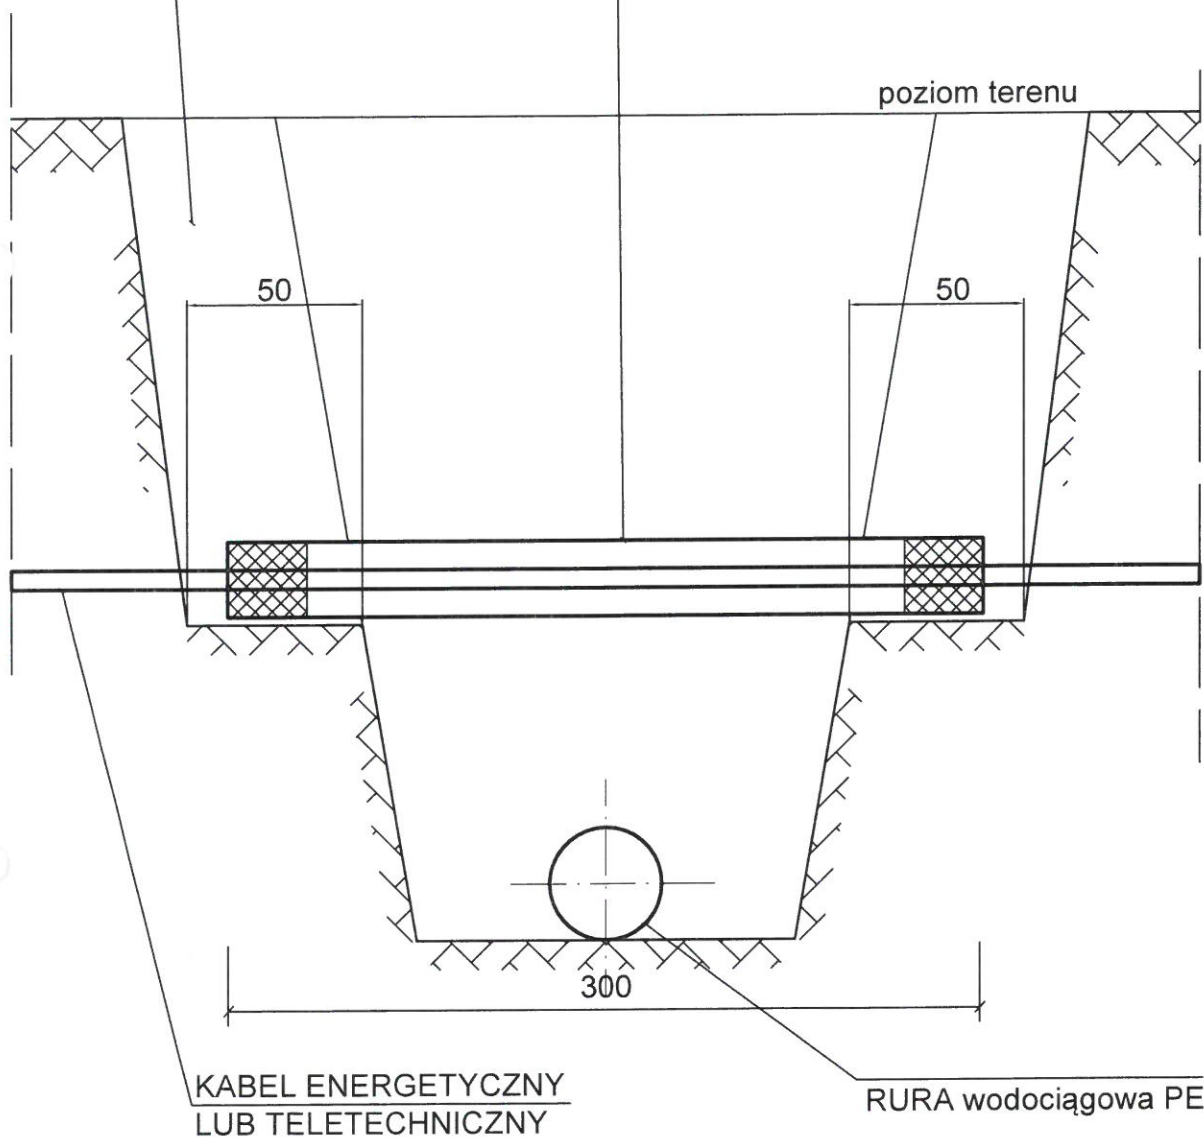

WYKONAWCA : Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13, Dąbrowa Górnicza

Projektowała: mgr. inż. Iwona Falkowska	Upr. budowa 567/01	Inwestor: Gmina Dąbrowa, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Stadium: PW
			Branża: Sanitarna
Opracował: mgr inż. G. Kowalczyk	Upr. budowa SLK/1603/ OWOS/07	Temat: Budowa przyłącza wodociągowego dla budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Górniczej.	Nr rysunku: 4
			Data: 08.2017
		Tytuł rysunku: Schemat zabezpieczenia kabli SN, NN i teletechnicznych.	Schemat