


POZIOM PORÓWNAWCZY		270.00 m n.p.m.	
PROJ. RZĘDNA TERENU		278.07	278.09
RZĘDNA TERENU ISTN.			
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU		276.17	276.19
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU		1.90	1.90
SPADKI, DŁUGOŚCI	4‰		35,70
ŚREDNICA, MATERIAŁ	RURA PRZEWIERTOWA STALOWA Ø580/11mm L=32.00m, RURA OCHRONNA STALOWA Ø406,4/8,8mm L=34.80m, RURA PRZEWODOWA GRP Ø324 L=35.7m		
ODLEGŁOŚCI		3073.15	3069.35
HEKTOMETRY	St.7	3081.05	3062.05
			3058.95
			3056.55
			3047.55
			St.6

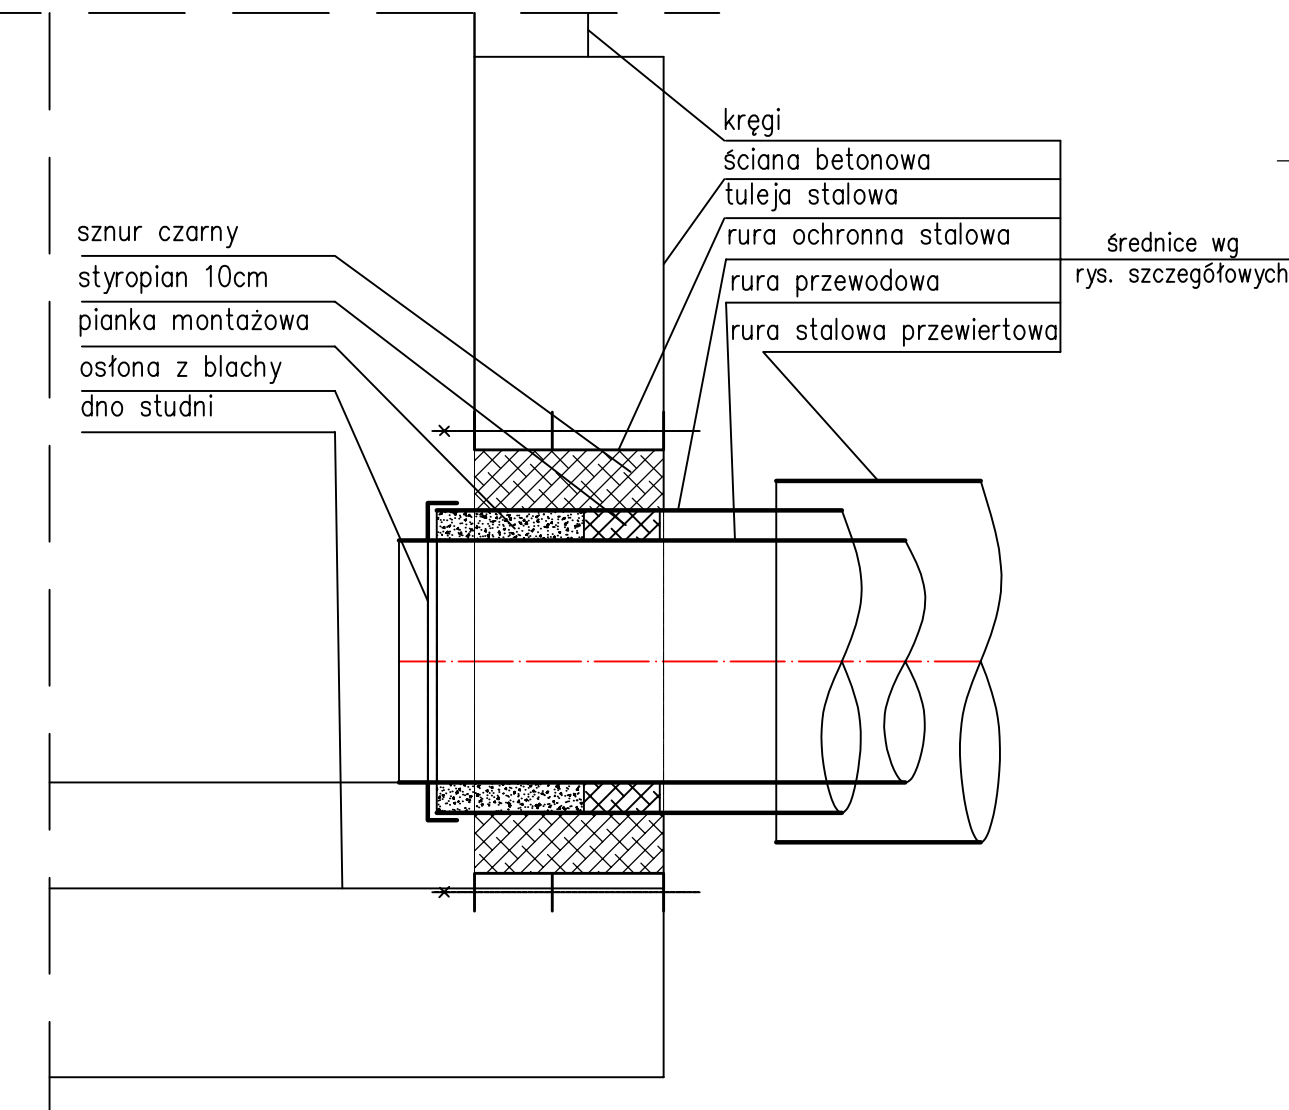

PROJ. RUROCIĄGI TŁOCZNE

		<p align="center"><b>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO</b>          SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ          40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2          tel. 032 2569021-20, FAX 032 2597889</p>									
		<p align="center"><b>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO          I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"</b>          M.W.K.LISIAK s.j.          41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A          tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl</p>									
ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza									
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I											
KIEROWNIK PRAC. mgr inż. Wiesław Wróblewski		OBIEKT: Budowa rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną na terenach zamkniętych PKP Łącznie z przejściami pod torami na działkach 277, 248/4, 4533/7 w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszyczach								DATA:  10.2008r	
FAZA ZADANIA: PB		TYTUŁ RYSUNKU: PRZEWIERT POD TORAMI PKP LINII 162 DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE – DĄBROWA GÓRNICZA W REJONIE UL. MAJEWSKIEJ – RUROCIĄG TŁOCZNY								SKALA:  1:100	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Elżbieta Peterko		PROJEKTANT: inż. Wacław Cigąyski		NR UPR.: 22/78		PODPIS:		SPRAWDZAJĄCY: inż. Ryszard Czech		NR UPR.: 156/66/Kt	
PRACOWNIA:		RODZAJ OPRACOWANIA:		OZNACZENIE RYSUNKU							
K2		Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno-budowlany		5444M		PB		00		K R 005 00	