


Pompownia ścieków nieprzejezdowa

25	Pływak poziomy z kablem	Grundfos	SLC 10E	5
24	Szafa sterownicza	Grundfos	PUS-2-B-1-10	1
23	Łańcuch pomp		stal nierdzewna	2
22	Poręcz pomocnicza	Ø32x400	stal nierdzewna	1
21	Pokrywa stalowa		stal nierdzewna	1 kpl
20	Górny łącznik prowadnic		żeliwo	2
19	Prowadnice pomp	Ø	stal nierdzewna	4
18	Uszczelka kolektora grawitac	DN..... Forscheda F910	NBR	1
17	Deflektor	DN.....	stal nierdzewna	1
16	Podest montażowy	STACJONARNY	aluminium	1
15	Komin wentylacyjny	DN 100 nawiewny	stal nierdz.+PVC	1
14	Komin wentylacyjny	DN 100 wywiewny	stal nierdzewna	1
13	Drabinka	H= mm	stal nierdzewna	1
12	Kabel zasilający		-	-
11	Przejście kabla zasilania	Ø75	-	1
10	Przejście	DN 80	PVC+EPDM	1
9	Zasuwa odcinająca	DN 80 AVK	żeliwo	2
8	Zawór zwrotny	DN 80 AVK	żeliwo	2
7	Rurociąg tłoczny	dwupompowy DN	stal nierdzewna	1 kpl
6	Podstawa z kolaniem sprzęg.	DN	żeliwo	2
5	Pompa zatapialna GRUNDFOS		żeliwo	2
4	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----
1	Zbiornik monolityczny	Ø2000/4150	POLIMEROBETON	1
Nr	Opis	Typ / wymiar	Materiał	Ilość

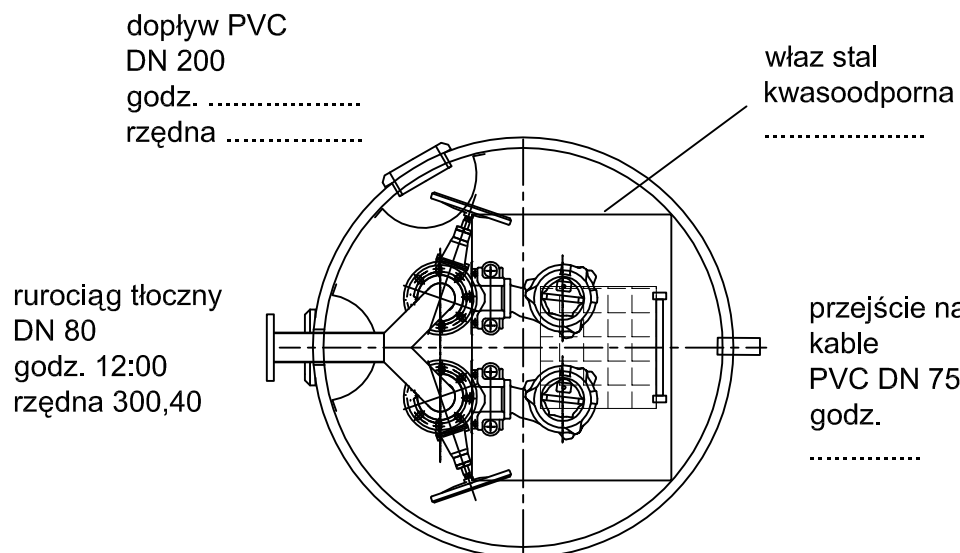

	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2 tel. 032 2589021-28, FAX 032 2597889	
	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH" M.W.K.LISIAK s.j. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl	
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza		
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I		
KIEROWNIK PRAC. mgr inż. Wiesław Wróblewski	OBIEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę tłoczni ścieków "Strzemieszyce", rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Orkana	DATA: 10.2008r.
FAZA ZADANIA: PB	TYTUŁ RYSUNKU: POMPOWNI ŚCIEKÓW P30	SKALA: -
OPRACOWAŁ: mgr inż. Elżbieta Peterko	PROJEKTANT: inż. Wacław Ciężkiński	NR UPR.: 22/78
	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY: inż. Ryszard Czech
		NR UPR.: 156/66/Kt
		PODPIS:
PRACOWNIA: K2		
RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno-budowlany		
OZNACZENIE RYSUNKU: 5444M PB 00 K R 010 00		
Część technologiczna		
WSPÓŁNE PRACOWNIA ZASTRZEŻENIE		
ZNAK OPRACOWANIA		
FAZA ZAD.		
NAMES OBIEKTU		
BRANŻA		
SYMBOL DOK.		
NR KOL. RYS.		
NR REWIZJI		