



POZIOM PORÓWNAWCZY	270.00 m n.p.m.									
PROJ. RZĘDNA TERENU		277.89	277.90	277.91	277.92	277.93	277.94	277.95	277.96	277.97
RZĘDNA TERENU ISTN.		277.89	277.90	277.91	277.92	277.93	277.94	277.95	277.96	277.97
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU		277.89	277.90	277.91	277.92	277.93	277.94	277.95	277.96	277.97
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU		1.88	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96
SPADKI, DŁUGOŚCI		4.3 ‰								
ŚREDNICA, MATERIAŁ		RURA PRZEWIERTOWA STALOWA Ø559/10mm L=30.0m, RURA OCHRONNA STALOWA Ø355,6/8mm L=32.0m, RURA PRZEWODOWA PE100 SDR17 Ø250/14.8mm L=32.95m								
ODLEGŁOŚCI		1111.60	2.35	1113.90	1119.90	1123.75	32.95	1135.55	1137.65	1141.55
HEKTOMETRY		1111.60	2.35	1113.90	1119.90	1123.75	32.95	1135.55	1137.65	1141.55

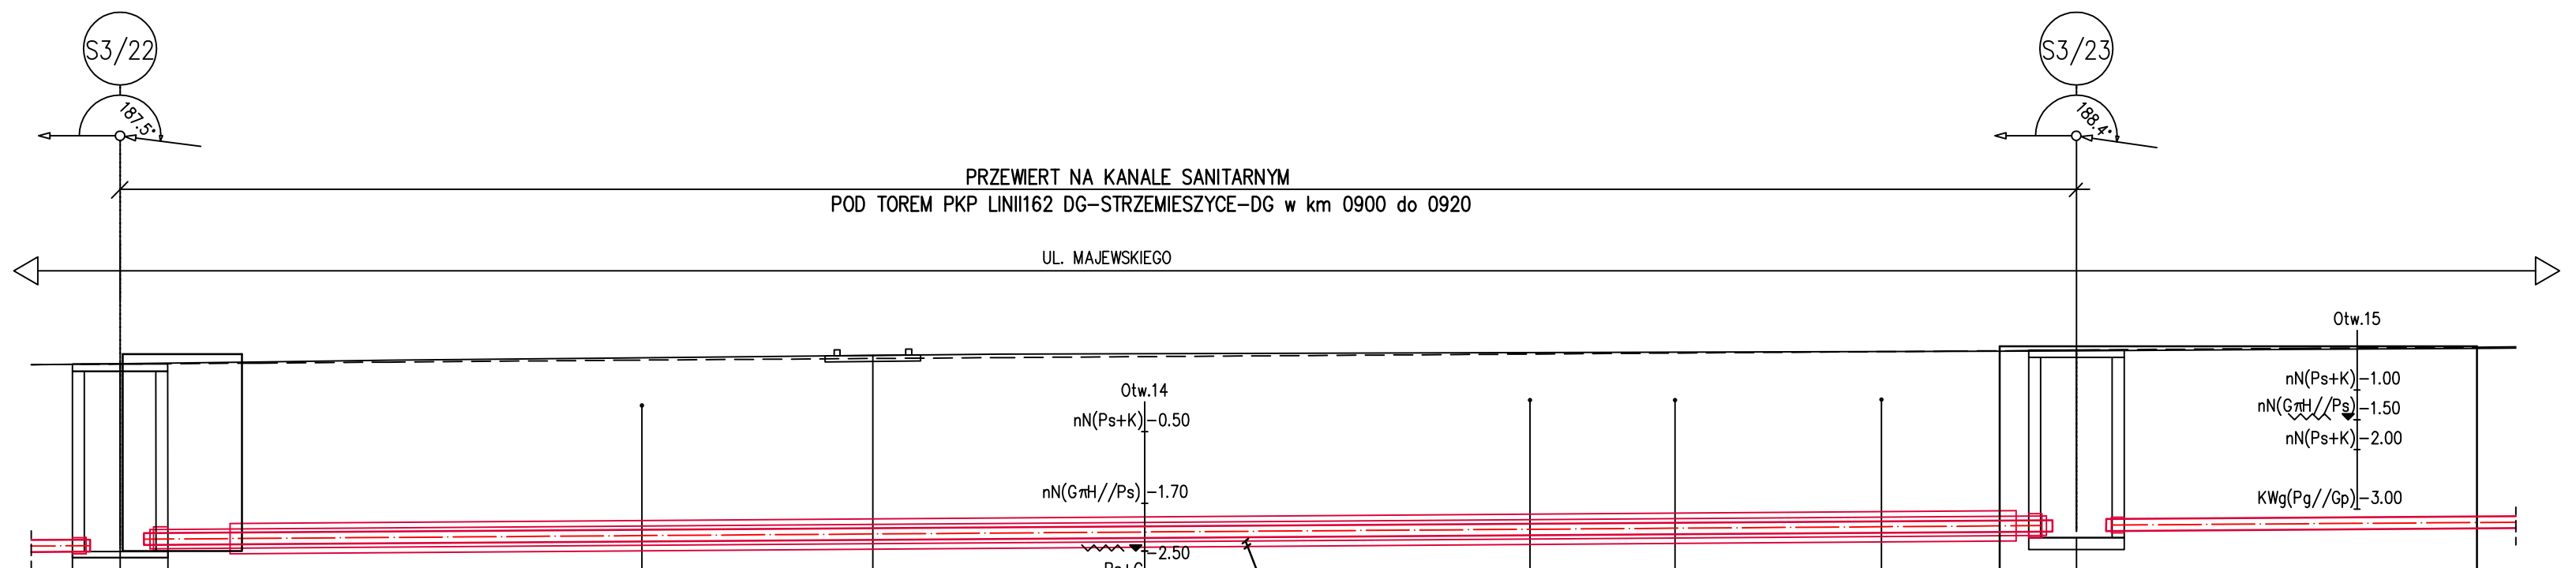

POZIOM PORÓWNAWCZY	270.00 m n.p.m.									
PROJ. RZĘDNA TERENU		277.93	277.94	277.95	277.96	277.97	277.98	277.99	278.00	278.01
RZĘDNA TERENU ISTN.		277.93	277.94	277.95	277.96	277.97	277.98	277.99	278.00	278.01
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU		277.93	277.94	277.95	277.96	277.97	277.98	277.99	278.00	278.01
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU		3.06	3.07	3.08	3.09	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14
SPADKI, DŁUGOŚCI		4.9 ‰								
ŚREDNICA, MATERIAŁ		RURA PRZEWIERTOWA STALOWA Ø508/10mm L=30.0m, RURA OCHRONNA STALOWA Ø323,9/8mm L=31.6m, RURA PRZEWODOWA PVC KLASA SN8 Ø200/5.9 L=32.8m								
ODLEGŁOŚCI		320.6	329.4	333.2	334.3	344.3	346.7	350.1	353.4	353.4
HEKTOMETRY		320.6	329.4	333.2	334.3	344.3	346.7	350.1	353.4	353.4

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA RURY OCHRONNEJ PRZEZ ŚCIANĘ STUDNI REWIZYJNEJ

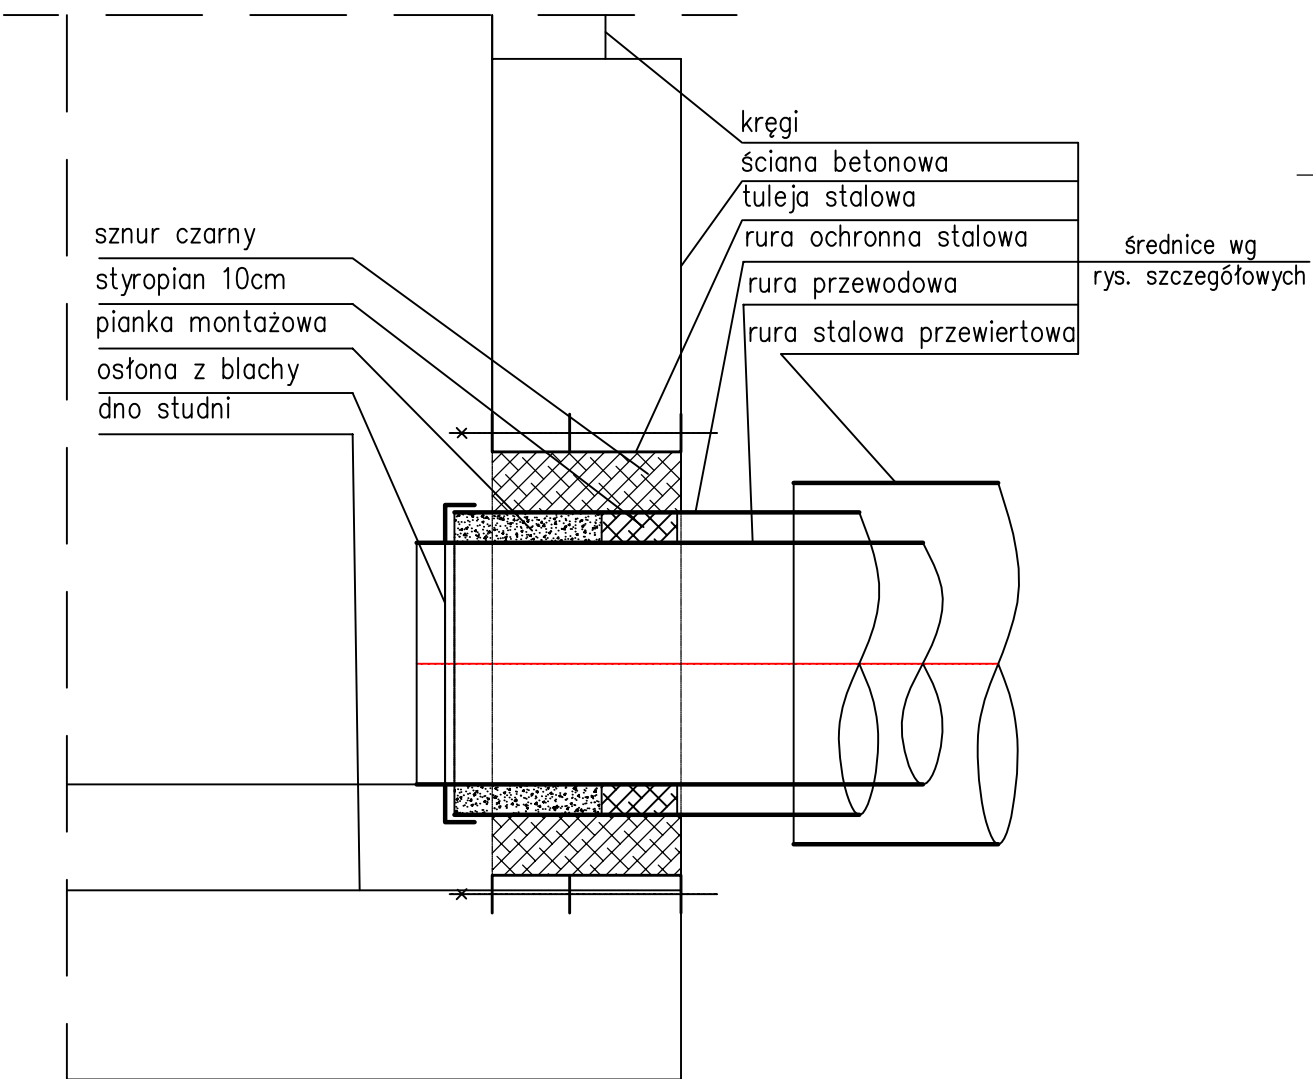

- LEGENDA
- PROJ. WODOCIAG
 - PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2596001-28, FAX 032 2597089

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"
M.W.K.LISIAK s.j.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62, e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza			DATA:	11.2008r.		
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I						
KIEROWNIK PRAC.:	mgr inż. Wiesław Wróblewski	OBJEKT:	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną na terenach zamkniętych PKP łącznie z przejściami pod torami na działce 277 w rejonie ul. Majewskiego				
FAZA ZADANIA:	PW	TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEWIERT POD TORAMI PKP LINII 162 DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE – DĄBROWA GÓRNICZA WODOCIAG I KANALIZACJA SANITARNA – RZUT I PRZEKRÓJ				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Peterko	PROJEKTANT:	mgr inż. Wacław Czapłowski	NR UPR.:	22/78		
		PODPIS:	mgr inż. Ryszard Czech	NR UPR.:	156/86/Kt		
PRACOWNIA:	K2	RODZAJ OPRACOWANIA:	Część technologiczna	OZNACZENIE RYSUNKU:	5444M PW 00 K R 004 00		