


POZIOM PORÓWNAWCZY		270.00 m n.p.m.			
PROJ. RZĘDNA TERENU					
RZĘDNA TERENU ISTN.					
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU					
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU					
SPADKI, DŁUGOŚCI					
ŚREDNICA, MATERIAŁ					
ODLEGŁOŚCI					
HEKTOMETRY					

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA RURY OCHRONNEJ PRZEZ ŚCIANĘ STUDNI REWIZYJNEJ

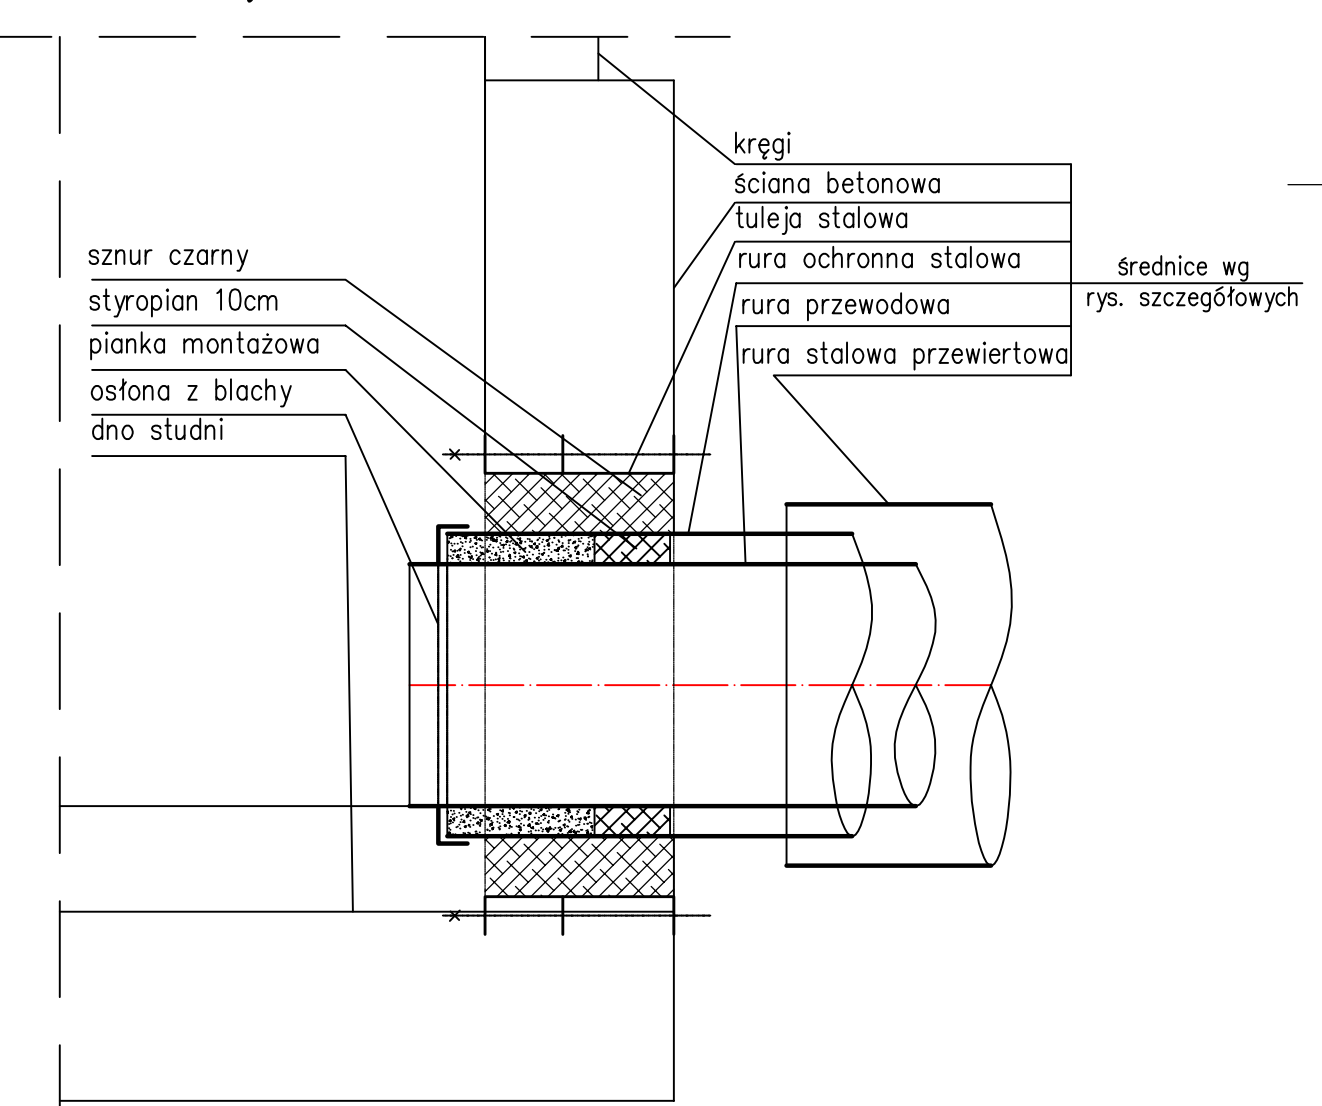

LEGENDA  
PROJ. RUROCIĄGI TŁOCZNE

**BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2  
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597889

**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"**  
M.W.K.LISIAK s.j.  
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A  
tel./fax (0-32)268-55-62, e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

KIEROWNIK PRAC. I OBIEKT:

mgr inż. Wiesław Wróblewski

Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną na terenach zamkniętych PKP łącznie z przejściami pod torami na działce 277 w rejonie ul. Majewskiego

DATA:

11.2008r.

FAZA ZADANIA:

PW

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEWIERT POD TORAMI PKP LINII 162 DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE – DĄBROWA GÓRNICZA RUROCIĄG TŁOCZNY – RZUT I PRZEKRÓJ

SKALA:

1:100

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Elżbieta Peterko

PROJEKTANT:

inż. Wacław Ciężynski

NR UPR.:

22/78

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

inż. Ryszard Czech

NR UPR.:

156/66/Kt

PODPIS:

PRACOWNIA:

K2

RODZAJ OPRACOWANIA:

Część technologiczna

OZNACZENIE RYSUNKU:

5444M PW 00 K R 005 00

WYSOKAĆ: PRACOWNIA ZASTOSOWAĆ:

WZK OPRACOWAĆ: FAZA ZAC: NAWIS OBRÓTA I BRUKA: SŁABY, DOK: WZK, RYS: WZK, RYS: WZK