



WIDOK ELEWACJI ZŁĄCZA

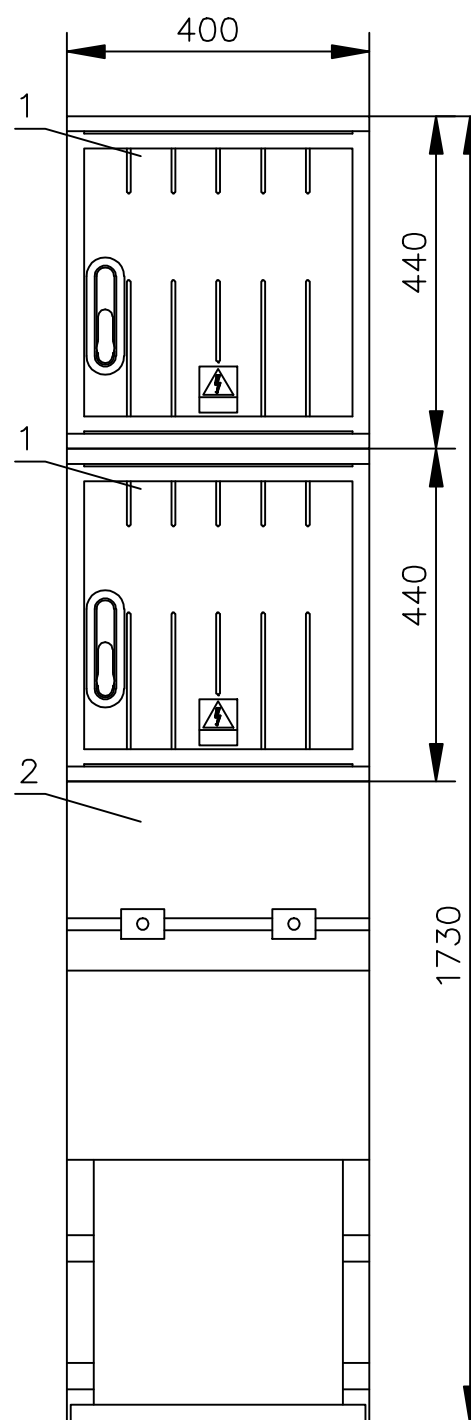

WIDOK WNEȚRZA ZŁĄCZA

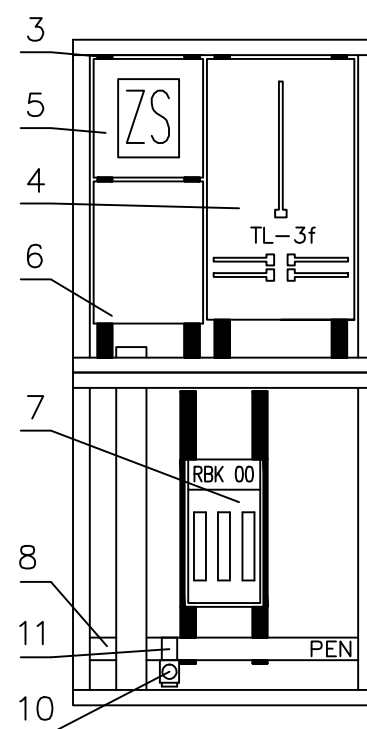

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	160 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

1	Obudowa ST 40x44	2
2	Fundament FT-40	1
3	Wspornik montażowy	6
4	Tablica licznikowa TL-3	1
5	Kanał montażowy 14	1
6	Kanał montażowy 27	1
7	Rozłącznik bezp. RBK 00	1
8	Szyna PEN AL 30x5	1
9	Rura 47	1
10	Zacisk kablowy VK-95	1
11	Płetwa zacisku VK-95	1
12	Uchwyty kablowe	2
13	Kątownik 40x20x2	1
14	Zacisk ZG PE	1

UWAGA

Złącze kablowo-pomiarowe jest w gestii ENION S.A.
(nie objęta niniejszym projektem)



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597869

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"

M.W.K.LISIAK s.j.

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

KIEROWNIK PRAC. inż. Henryk Barczyk	OBIEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłoczego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie	DATA: 11.2008r.
---	--	--------------------

FAZA ZADANIA: PW	TYTUŁ RYSUNKU: ZIĄCZE KABLOWO-POMIAROWE DLA STACJI NAPOWIETRZANIA SP4	SKALA: ---
---------------------	--	---------------

OPRACOWAŁ:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
	inż. Jerzy Przybyła	455/72/Kt		inż. Henryk Barczyk	343/72/Kt	

PRACOWNIA:	RODZAJ OPRACOWANIA:	OZNACZENIE RYSUNKU				
B3	Część elektryczna	5444M	PW	00	E	R
		010	00			