




SEGMENT A

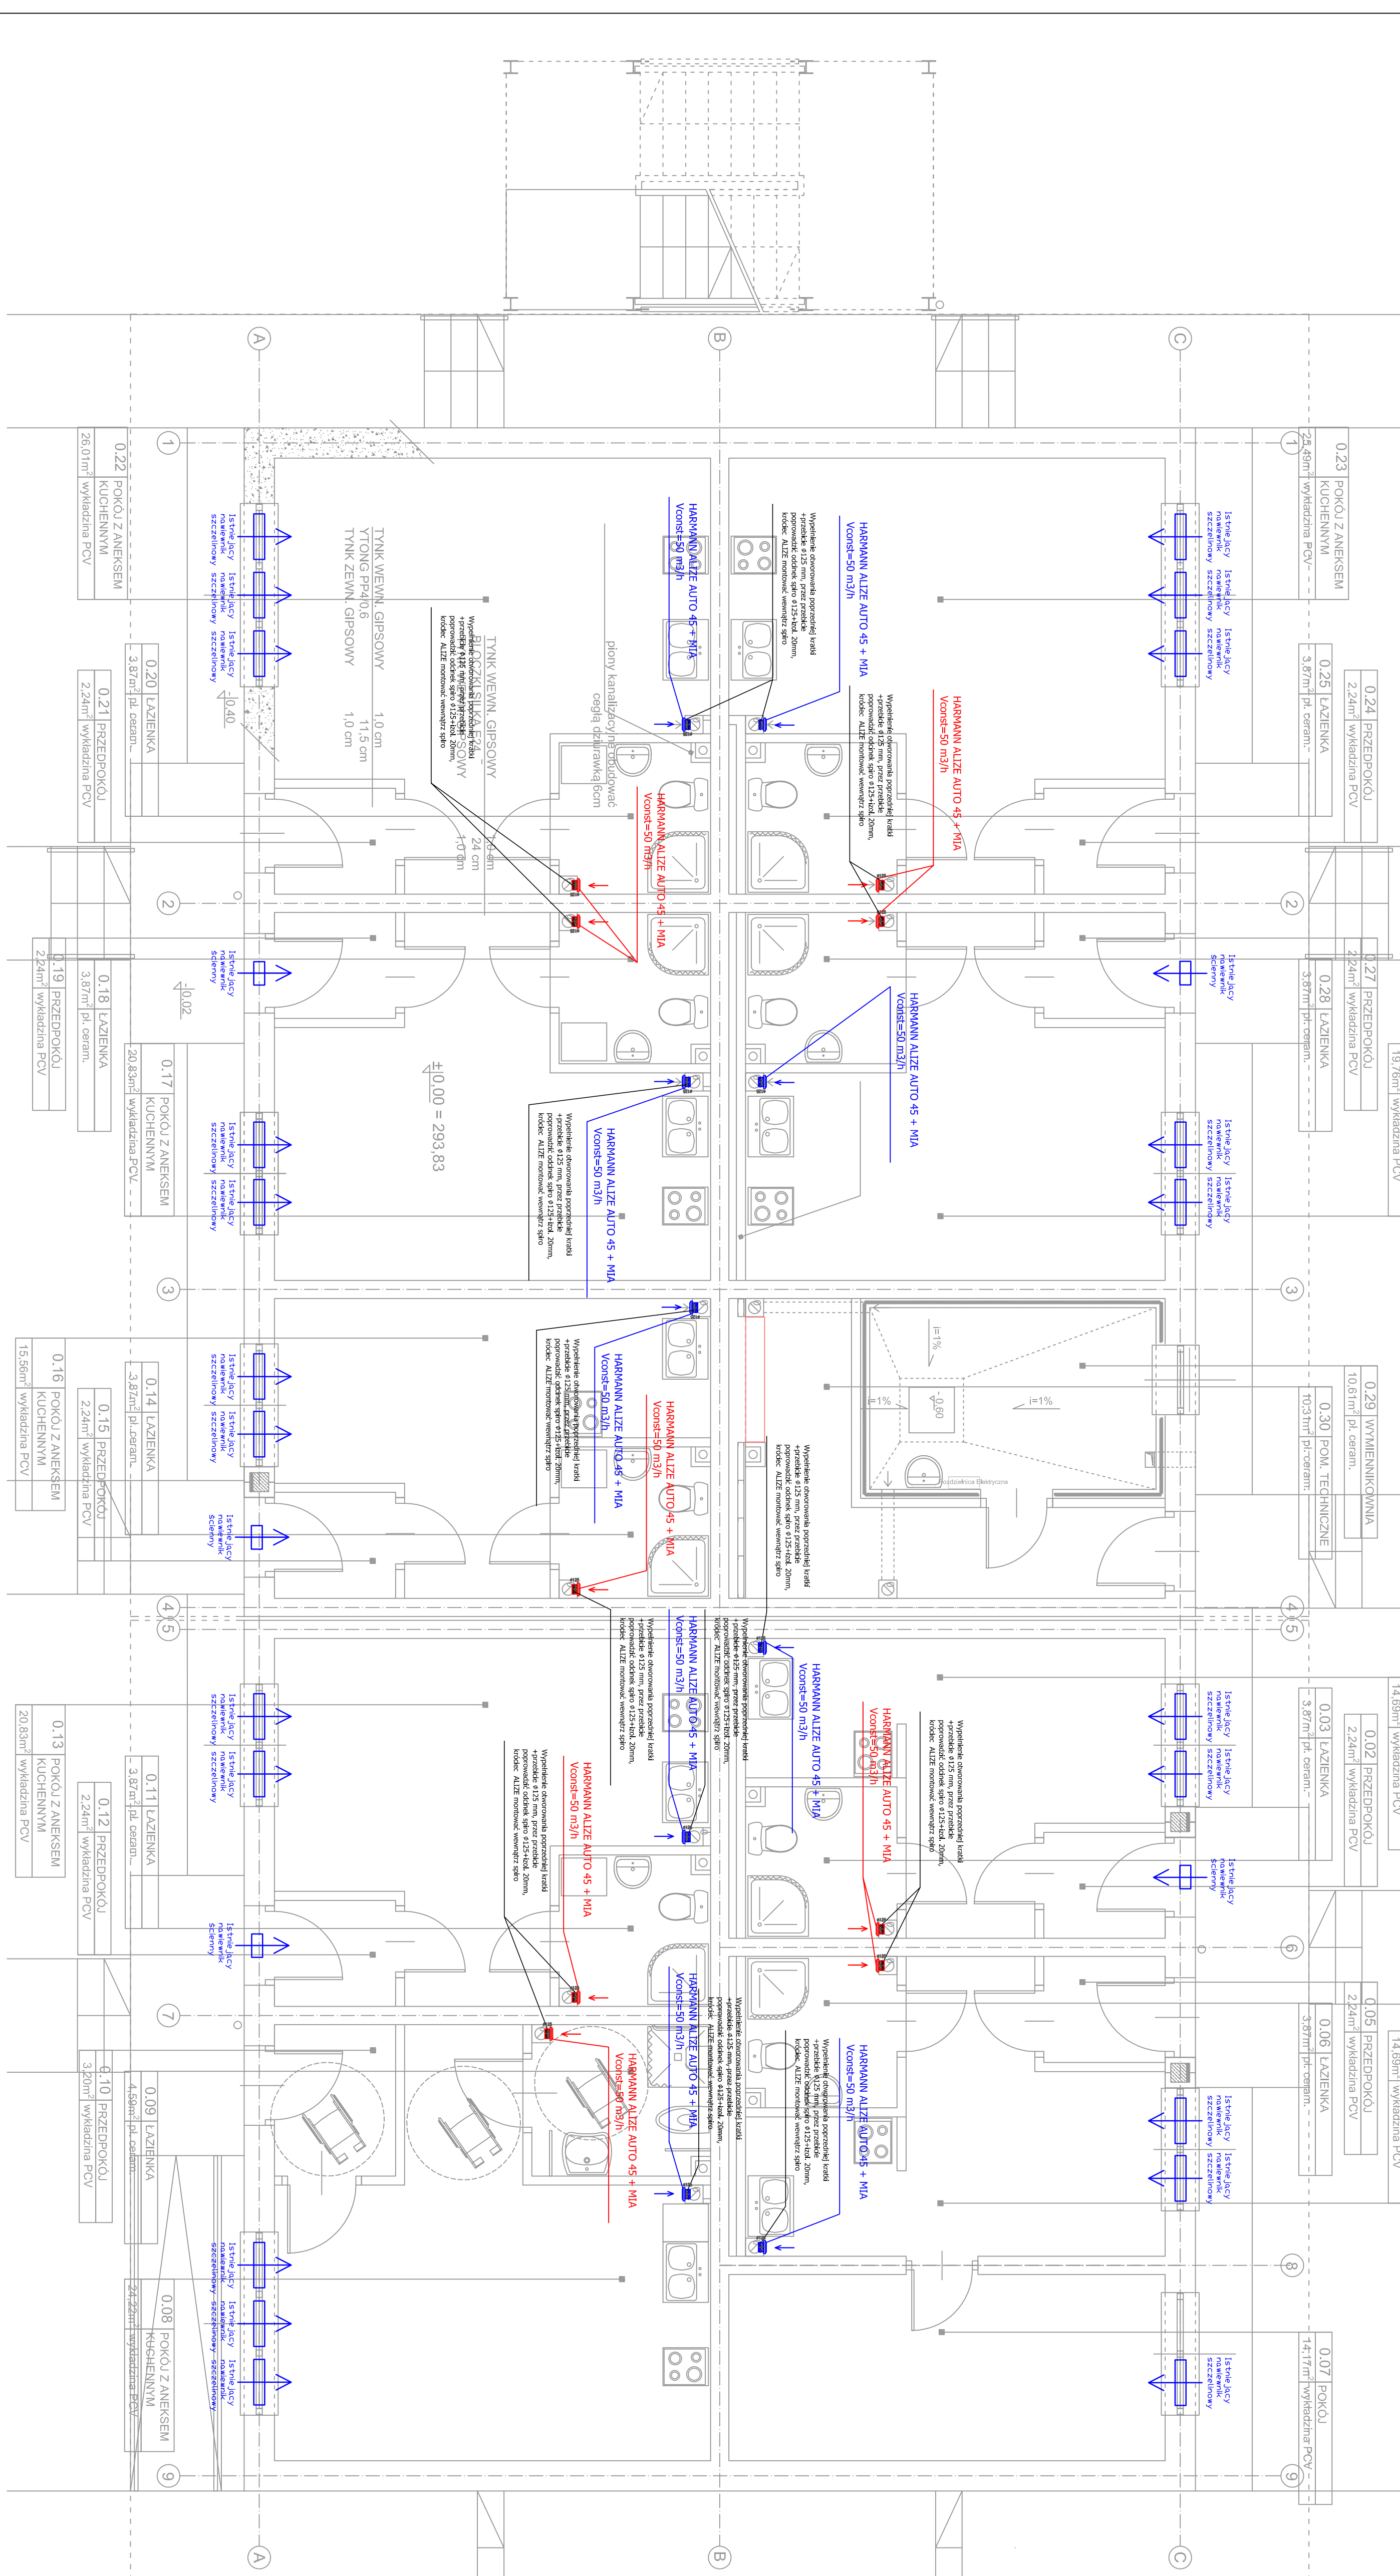

SEGMENT 1

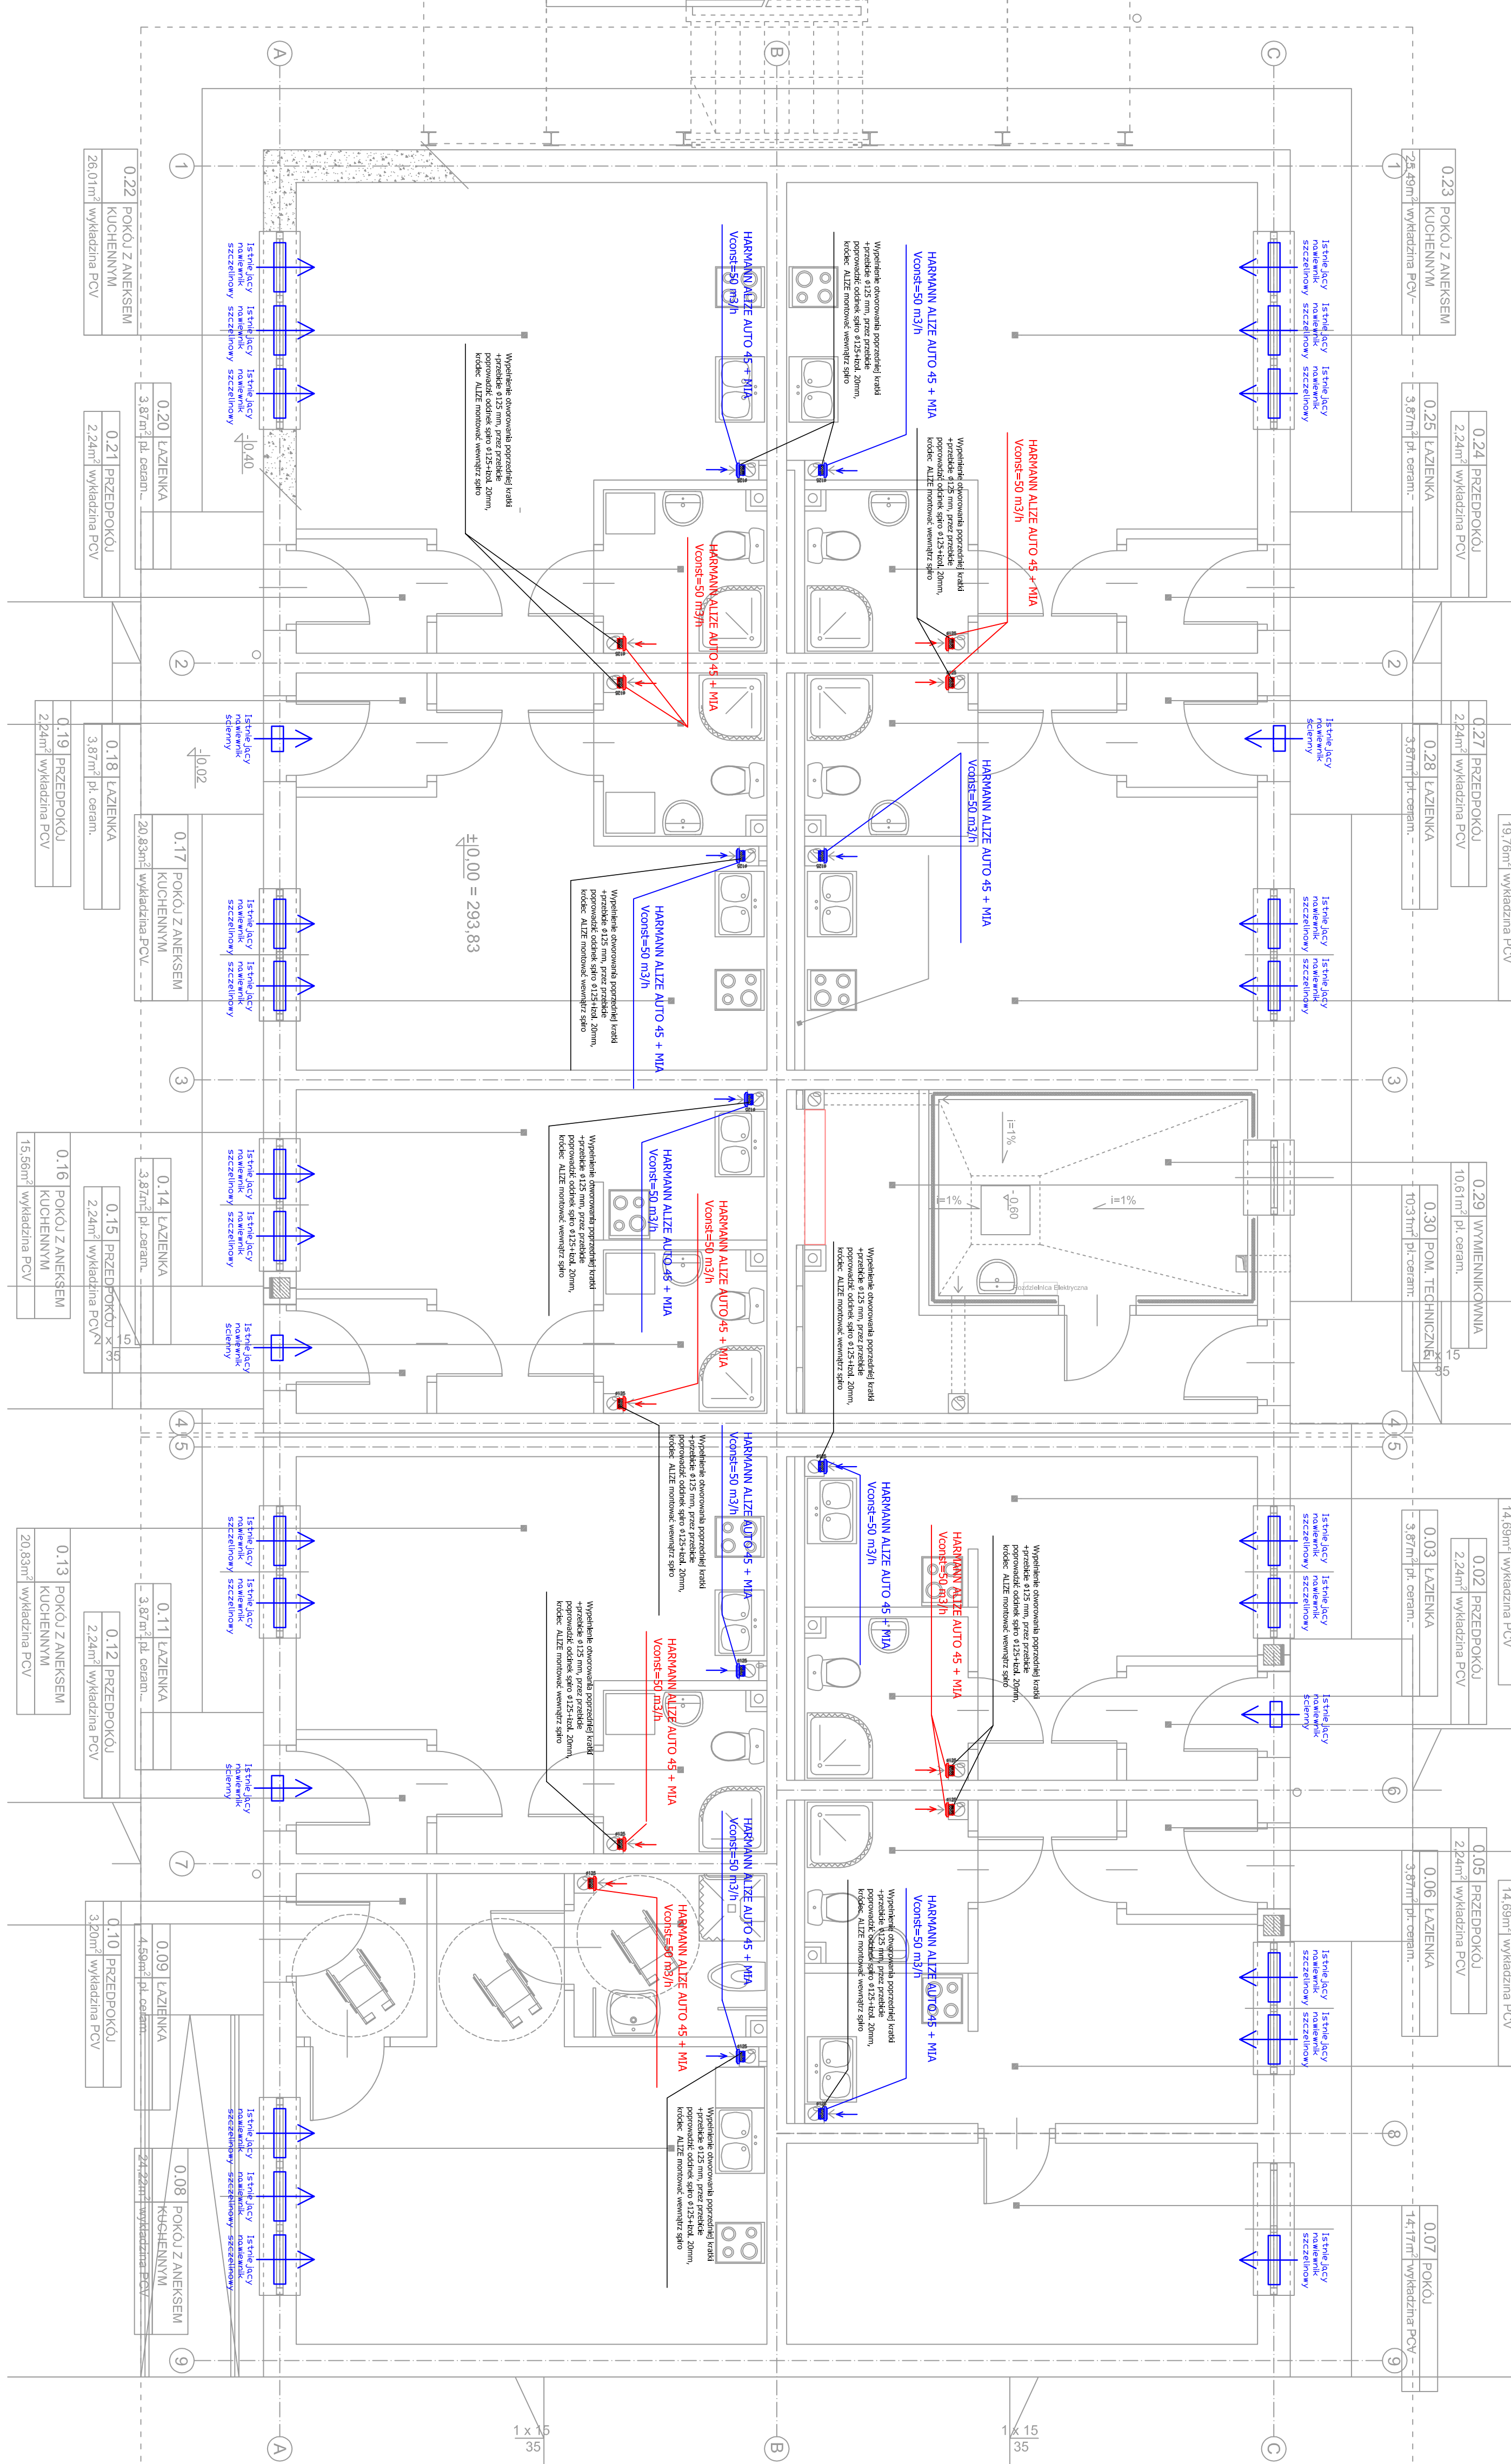

LEGEND

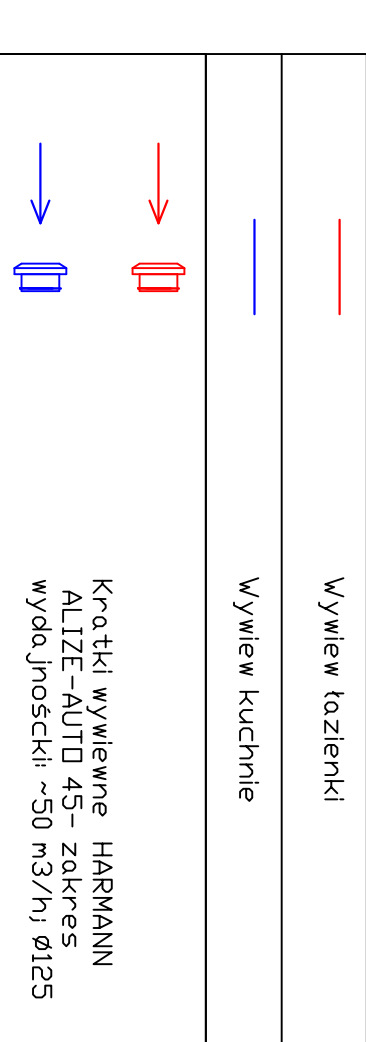

Uwagi: kanały wentylacyjne wymiowe należy izolować wełnami mineralną w osłonie folii aluminiowej gr. 20mm