



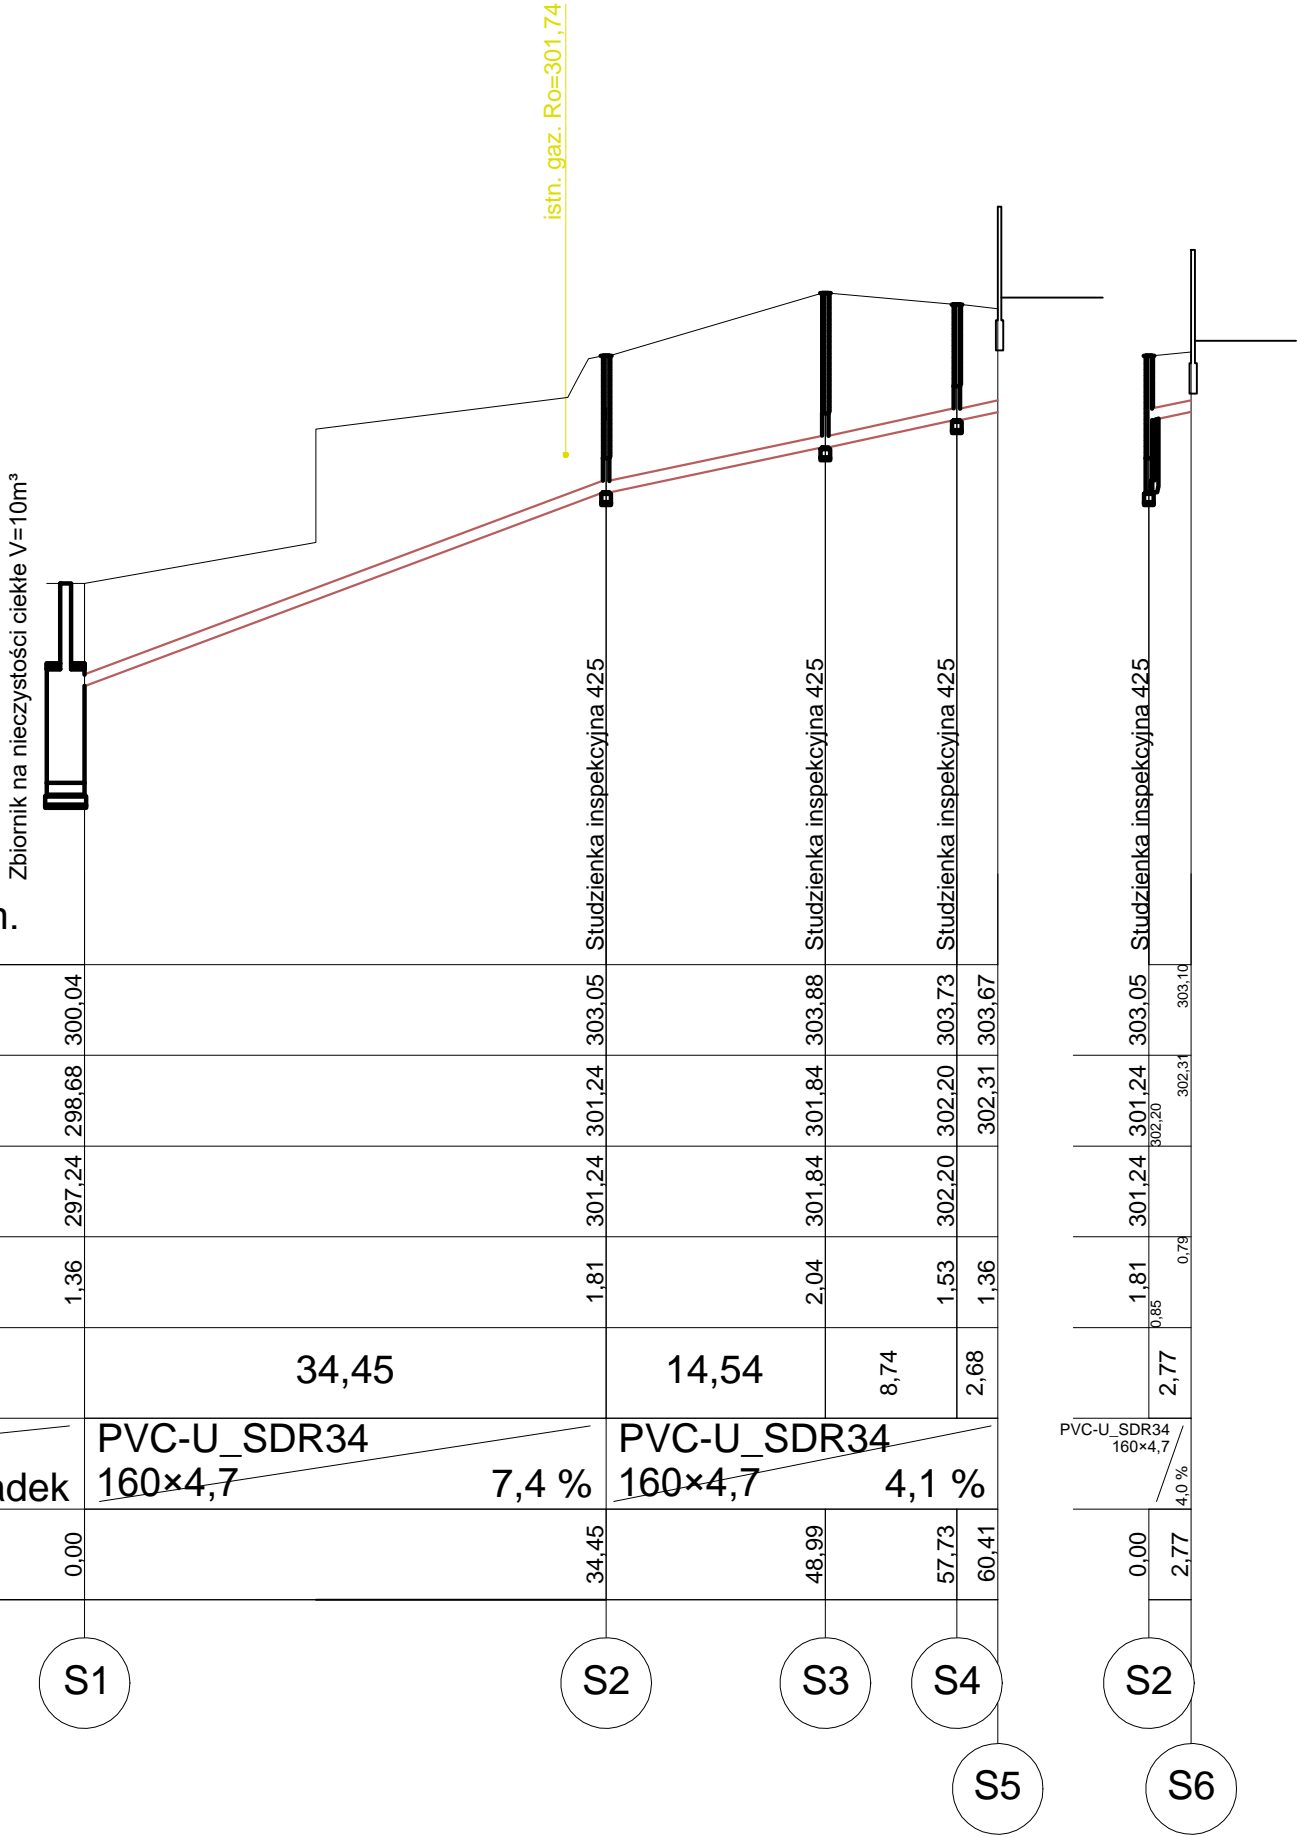
2. Niniejsza mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń dotyczących służebności gruntowych.

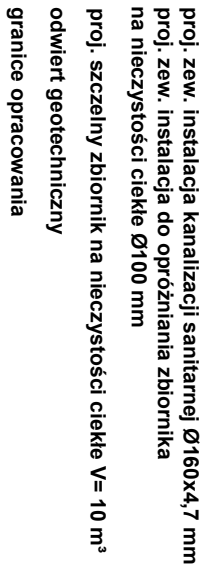


 <div>AL N.M.P. 69, /42-217 Cegorzynowa biuro@dwkprojekt.pl mob. 607 726 849</div>			
Nazwa i adres obiektu	ul. Strzemieszyńska 242, 41-300 Dąbrowa Górnicza, działka nr ewid. 1/279/4 obręb 001/3	Investor	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza
Nazwa zadania	Przedsięwzięcie nr 17 - budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczebelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zewnętrzna instalacja do opróżniania zbiornika		
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu		
Projektant	mgr inż. Roman Księżniak LOD/1490/POOS/10		
Data opracowania	Skala	Uwaga	Strona
lipiec 2017	1:500	-	

Poziom porównawczy 295,00 m n.p.m.


Rzędna terenu istniejącego	300,04						
Rzędna dna kanału	298,68						
Rzędna dna studzienki	297,24						
Zagłębienie dna kanału [m]	1,36						
Odległości [m]		34,45		14,54	8,74	2,68	
Średnice, materiał		PVC-U_SDR34		PVC-U_SDR34			
		160×4,7		160×4,7			
Spadek		7,4 %		4,1 %			
Długość trasy [m]	0,00	34,45	48,99	57,73	60,41		




<div><div><div></div><div>DWK</div><div>proj.</div></div><div>Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa biuro@dwkprojekt.pl mob. 607 726 849</div></div>			
Nazwa i adres obiektu	ul. Strzemieszyska 242, 41-300 Dąbrowa Górnicza, działka nr ewid. 1279/4 obręb 0013		
Inwestor	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
Nazwa zadania	Przedszkole nr 17 - budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zewnętrzna instalacja do opróżniania zbiornika		
Nazwa rysunku	Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej		
Projektant	mgr inż. Roman Książnik LOD/1490/POOS/10		
Data opracowania	Skala	Umowa	nr rys.
lipiec 2017	1:500 1:100	-	2

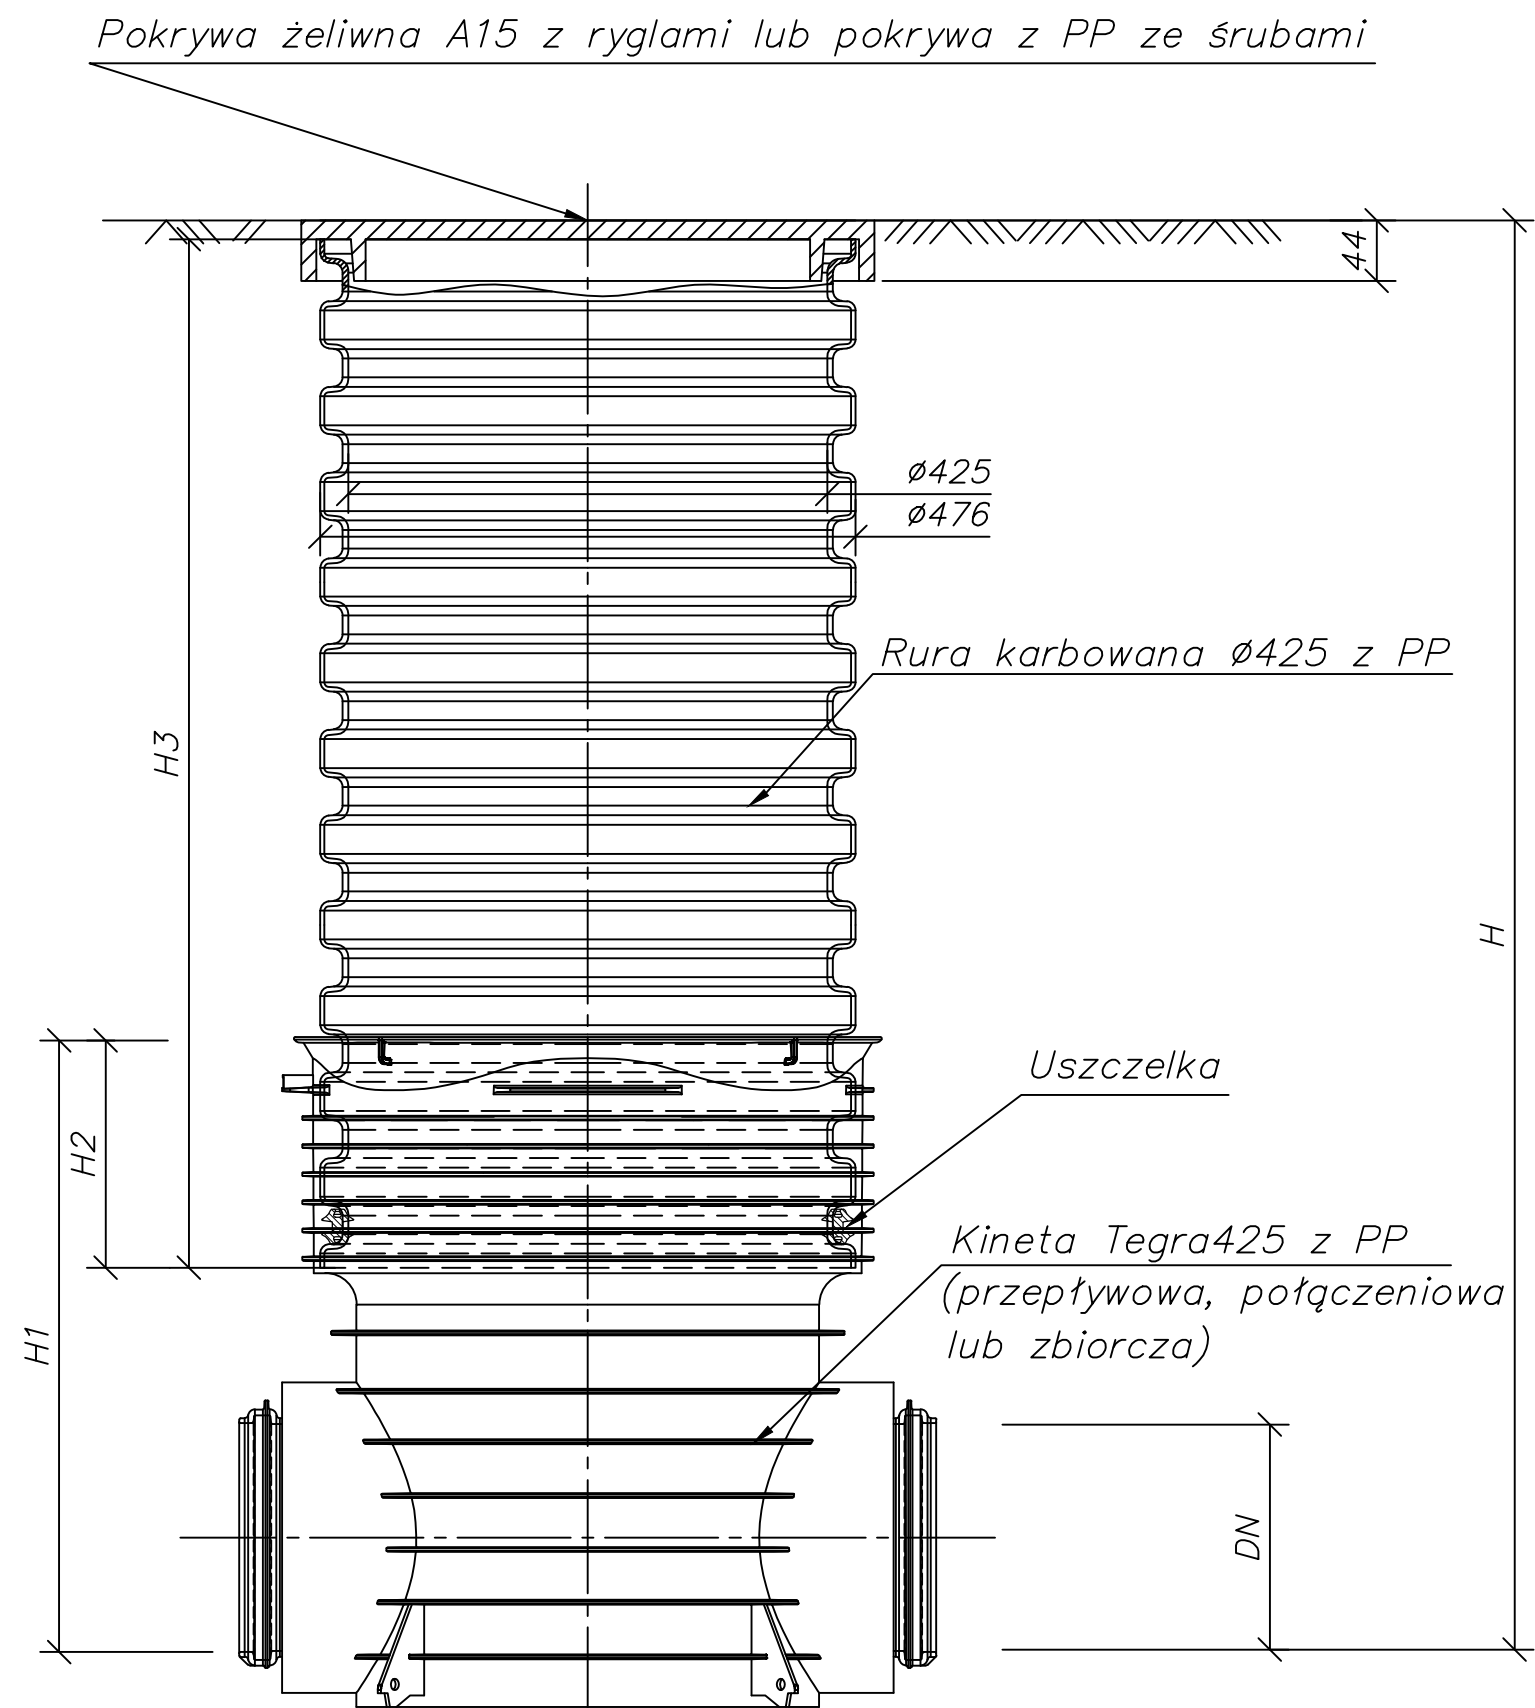



*Studzienka inspekcyjna Tegra 425
z pokrywą żeliwną lub z PP klasy A15*


 Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa biuro@dwkprojekt.pl mob. 607 726 849			
Nazwa i adres obiektu	ul. Strzemieszycka 242, 41-300 Dąbrowa Górnicza, działka nr ewid. 1279/4 obręb 0013		
Inwestor	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
Nazwa zadania	Przedszkole nr 17 - budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zewnętrzna instalacja do opróżniania zbiornika		
Nazwa rysunku	Schemat budowy systemowej studni inspekcyjnej DN425 mm		
Projektant	mgr inż. Roman Księżnik LOD/1490/POOS/10		
Data opracowania	Skala	Umowa	nr rys.
lipiec 2017	1:10	-	3

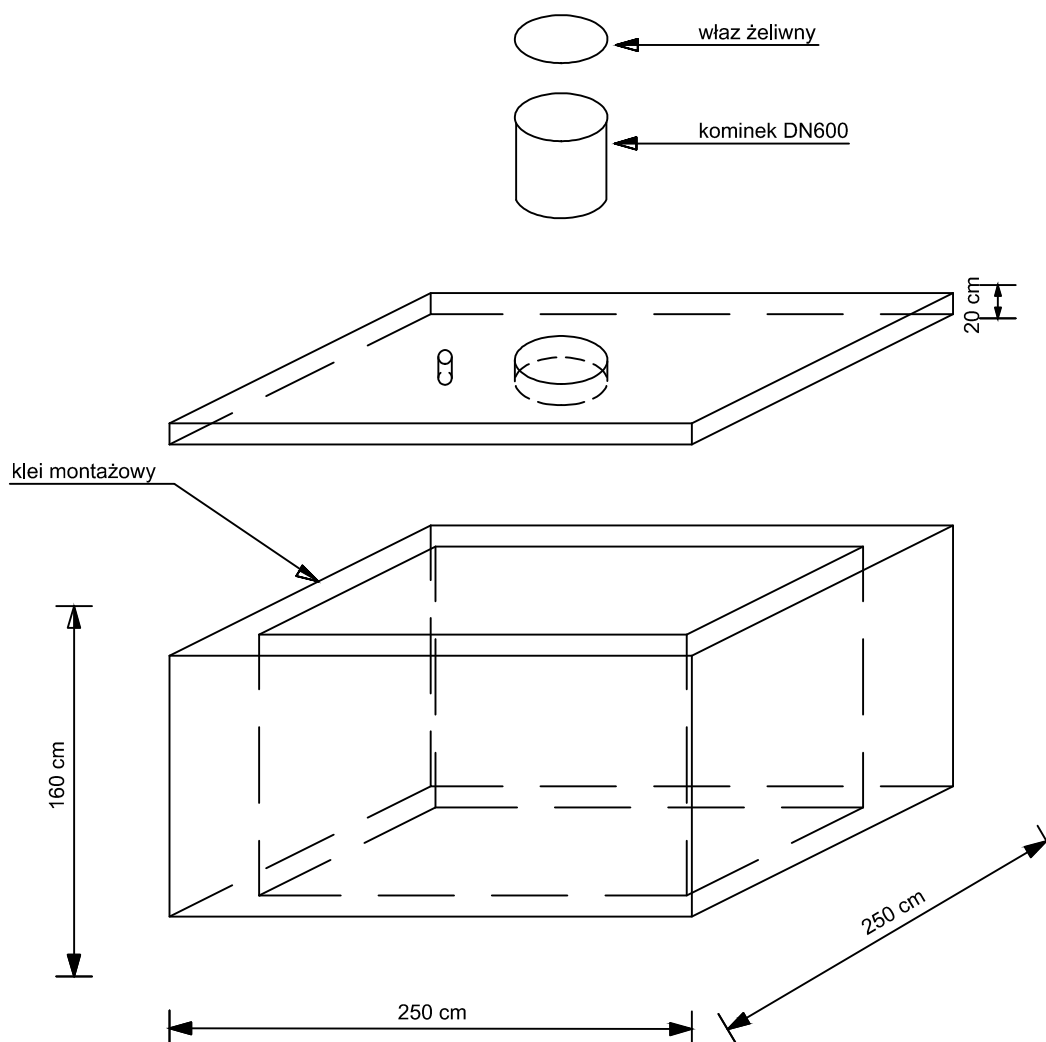

Uwaga:
 płyta zbiornika winna zapewnić możliwość
 przejazdu pojazdów o masie do 25t

		Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa biuro@dwkprojekt.pl mob. 607 726 849	
Nazwa i adres obiektu	ul. Strzemieszycka 242, 41-300 Dąbrowa Górnicza, działka nr ewid. 1279/4 obręb 0013		
Inwestor	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
Nazwa zadania	Przedszkole nr 17 - budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zewnętrzna instalacja do opróżniania zbiornika		
Nazwa rysunku	Schemat budowy prefabrykowanego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe V= 10 m ³		
Projektant	mgr inż. Roman Księżnik LOD/1490/POOS/10		
Data opracowania	Skala	Umowa	nr rys.
lipiec 2017		-	4



		Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa biuro@dwkprojekt.pl mob. 607 726 849	
Nazwa i adres obiektu		ul. Strzemieszycka 242, 41-300 Dąbrowa Górnicza, działka nr ewid. 1279/4 obręb 0013	
Inwestor		Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Nazwa zadania		Przedszkole nr 17 - budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zewnętrzna instalacja do opróżniania zbiornika	
Nazwa rysunku		Przekrój poprzeczny przez wykop	
Projektant		mgr inż. Roman Księżnik LOD/1490/POOS/10	
Data opracowania	Skala	Umowa	nr rys.
lipiec 2017	1:20	-	5