

Katowice, dn. 04.05.2017 r.

Sygnatura TC/KP/PN-U/JF/551/05/17

**PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNYCH
GRUPA K 7
ul. Spacerowa 63
42-520 Dąbrowa Górnicza**

Dotyczy: Uzgodnienia branżowego terenu przy ul. Edmunda Cedlera w Dąbrowie Górniczej.

W odpowiedzi na pismo zlecenie z dnia 24.04.2017 r. przesyłamy mapę z naniesionymi trasami sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o.

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.

Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na sieci ciepłowniczej, ani w odległości mniejszej niż wymagana obowiązującymi przepisami i normami.

Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

Teren w pobliżu sieci ciepłowniczych musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie naszej Spółki związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi.

Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu sieci ciepłowniczych należy zlecić pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.

Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych w trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej.

Zwracamy uwagę na brak informacji odnośnie planowanej inwestycji, która może kolidować z sieciami ciepłowniczymi, w szczególności dotyczy ewentualnych parkingów lub innych planowanych elementów zagospodarowania terenu.

Jeżeli na etapie prac projektowych związanych z przedmiotową inwestycją wystąpią kolizje z ciepłociągami to należy wystąpić do TAURON Ciepło sp. z o.o. w celu uzgodnienia sposobu ich zabezpieczenia.

Kolizje sieci ciepłowniczej z urządzeniami i budowlami należy rozwiązać projektowo i uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej Spółki.

Koszty niniejszego uzgodnienia branżowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego opracowanie. Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i zgodnie z dyspozycją zawartą w fakturze – otrzymaną oddzielną korespondencją.

Ważność uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

Załącznik:

- 1 egz. mapy.


Kopia:

1 x PC-5

1 x PN-U, a/a

Autor pisma:

Janusz Flaszka




Łączymy wyrazy szacunku

**GŁÓWNY SPECJALISTA-KOORDYNATOR
KIEROWNIK SEKCJI WSPARCIA
BIURO PLANOWANIA I NADZORU PRZESYŁU**

Grażyna Myśliwiec



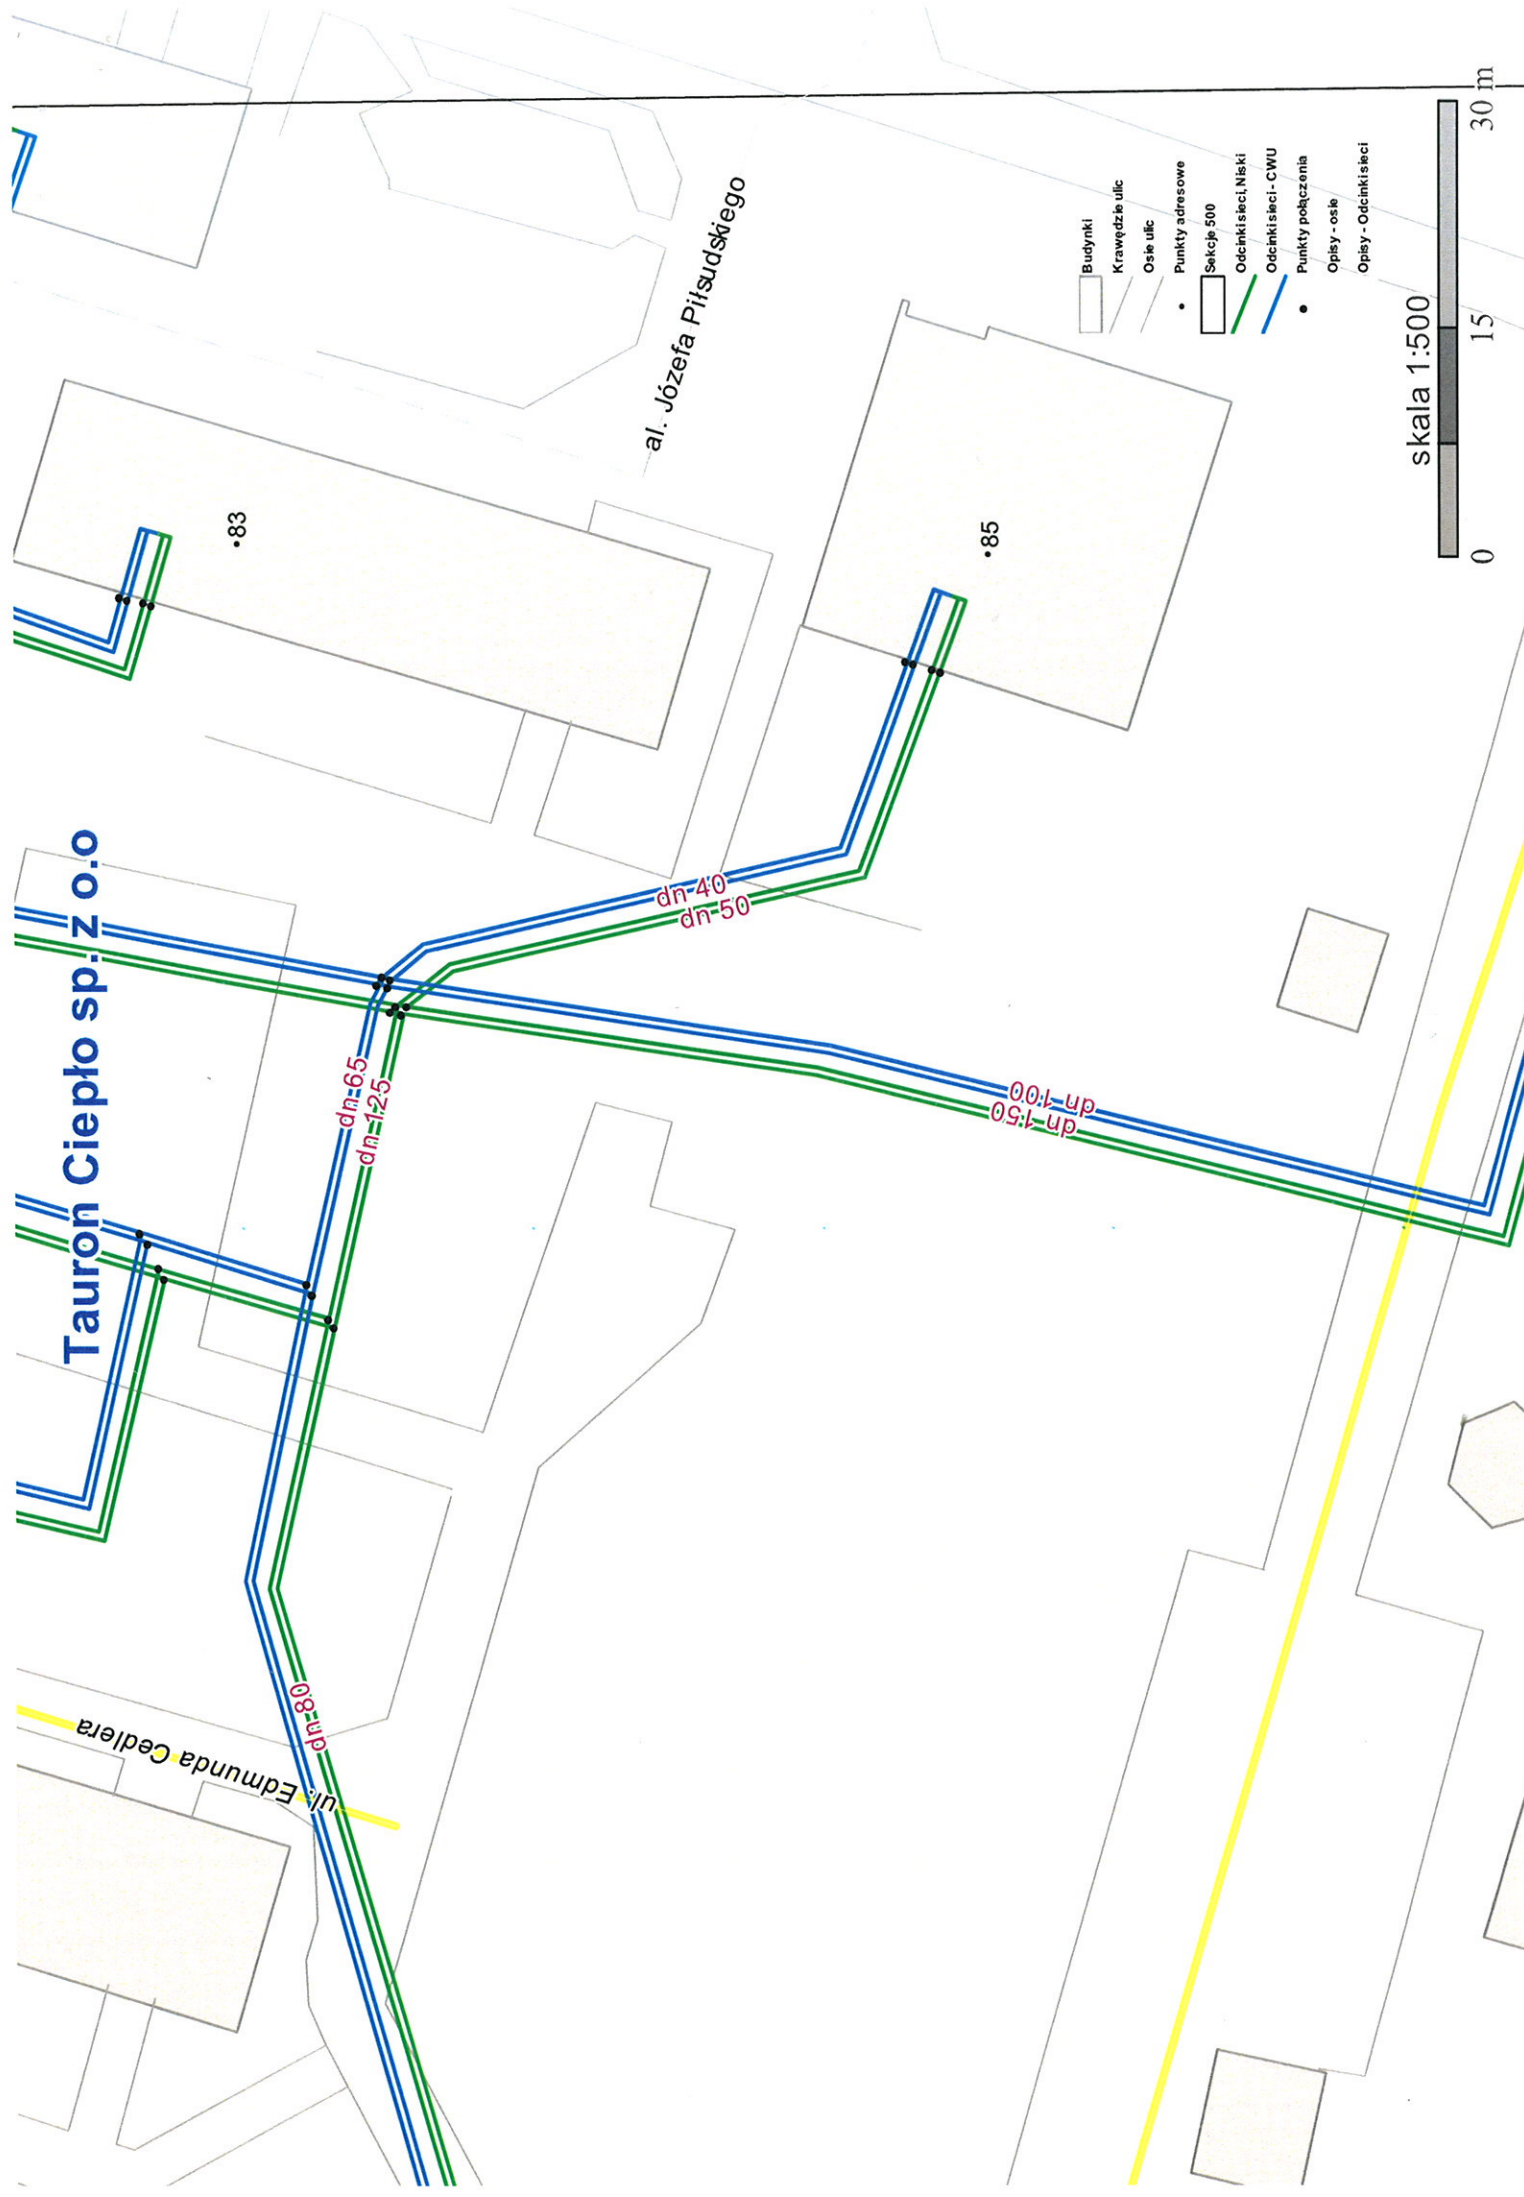

Tauron Ciepło sp. z o.o.

al. Józefa Piłsudskiego

ul. Edmunda Cedłera

•83

•85

- Budynki
- Krawędzie ulic
- Oście ulic
- Punkty adresowe
- Sekcje 500
- Odcinki sieci - Niski
- Odcinki sieci - CWU
- Punkty połączenia
- Oplawy - oście
- Oplawy - Odcinki sieci


skala 1:500



2617.65
== sieć ciepłownicza niskoparametrowa
o.w.u.

== nieczynna sieć ciepłownicza tradycyjna
TRASY SIECI PRZELAZOWA

namieszczone orientacyjnie.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych
należy wykonać przekopy kontrolne celem
ustalenia dokładnej ich lokalizacji.
Wszelkie złożenia i skrzyżowania w stosunku
do urządzeń ciepłowniczych należy wykonać
pod nadzorem naszego przedstawiciela
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.

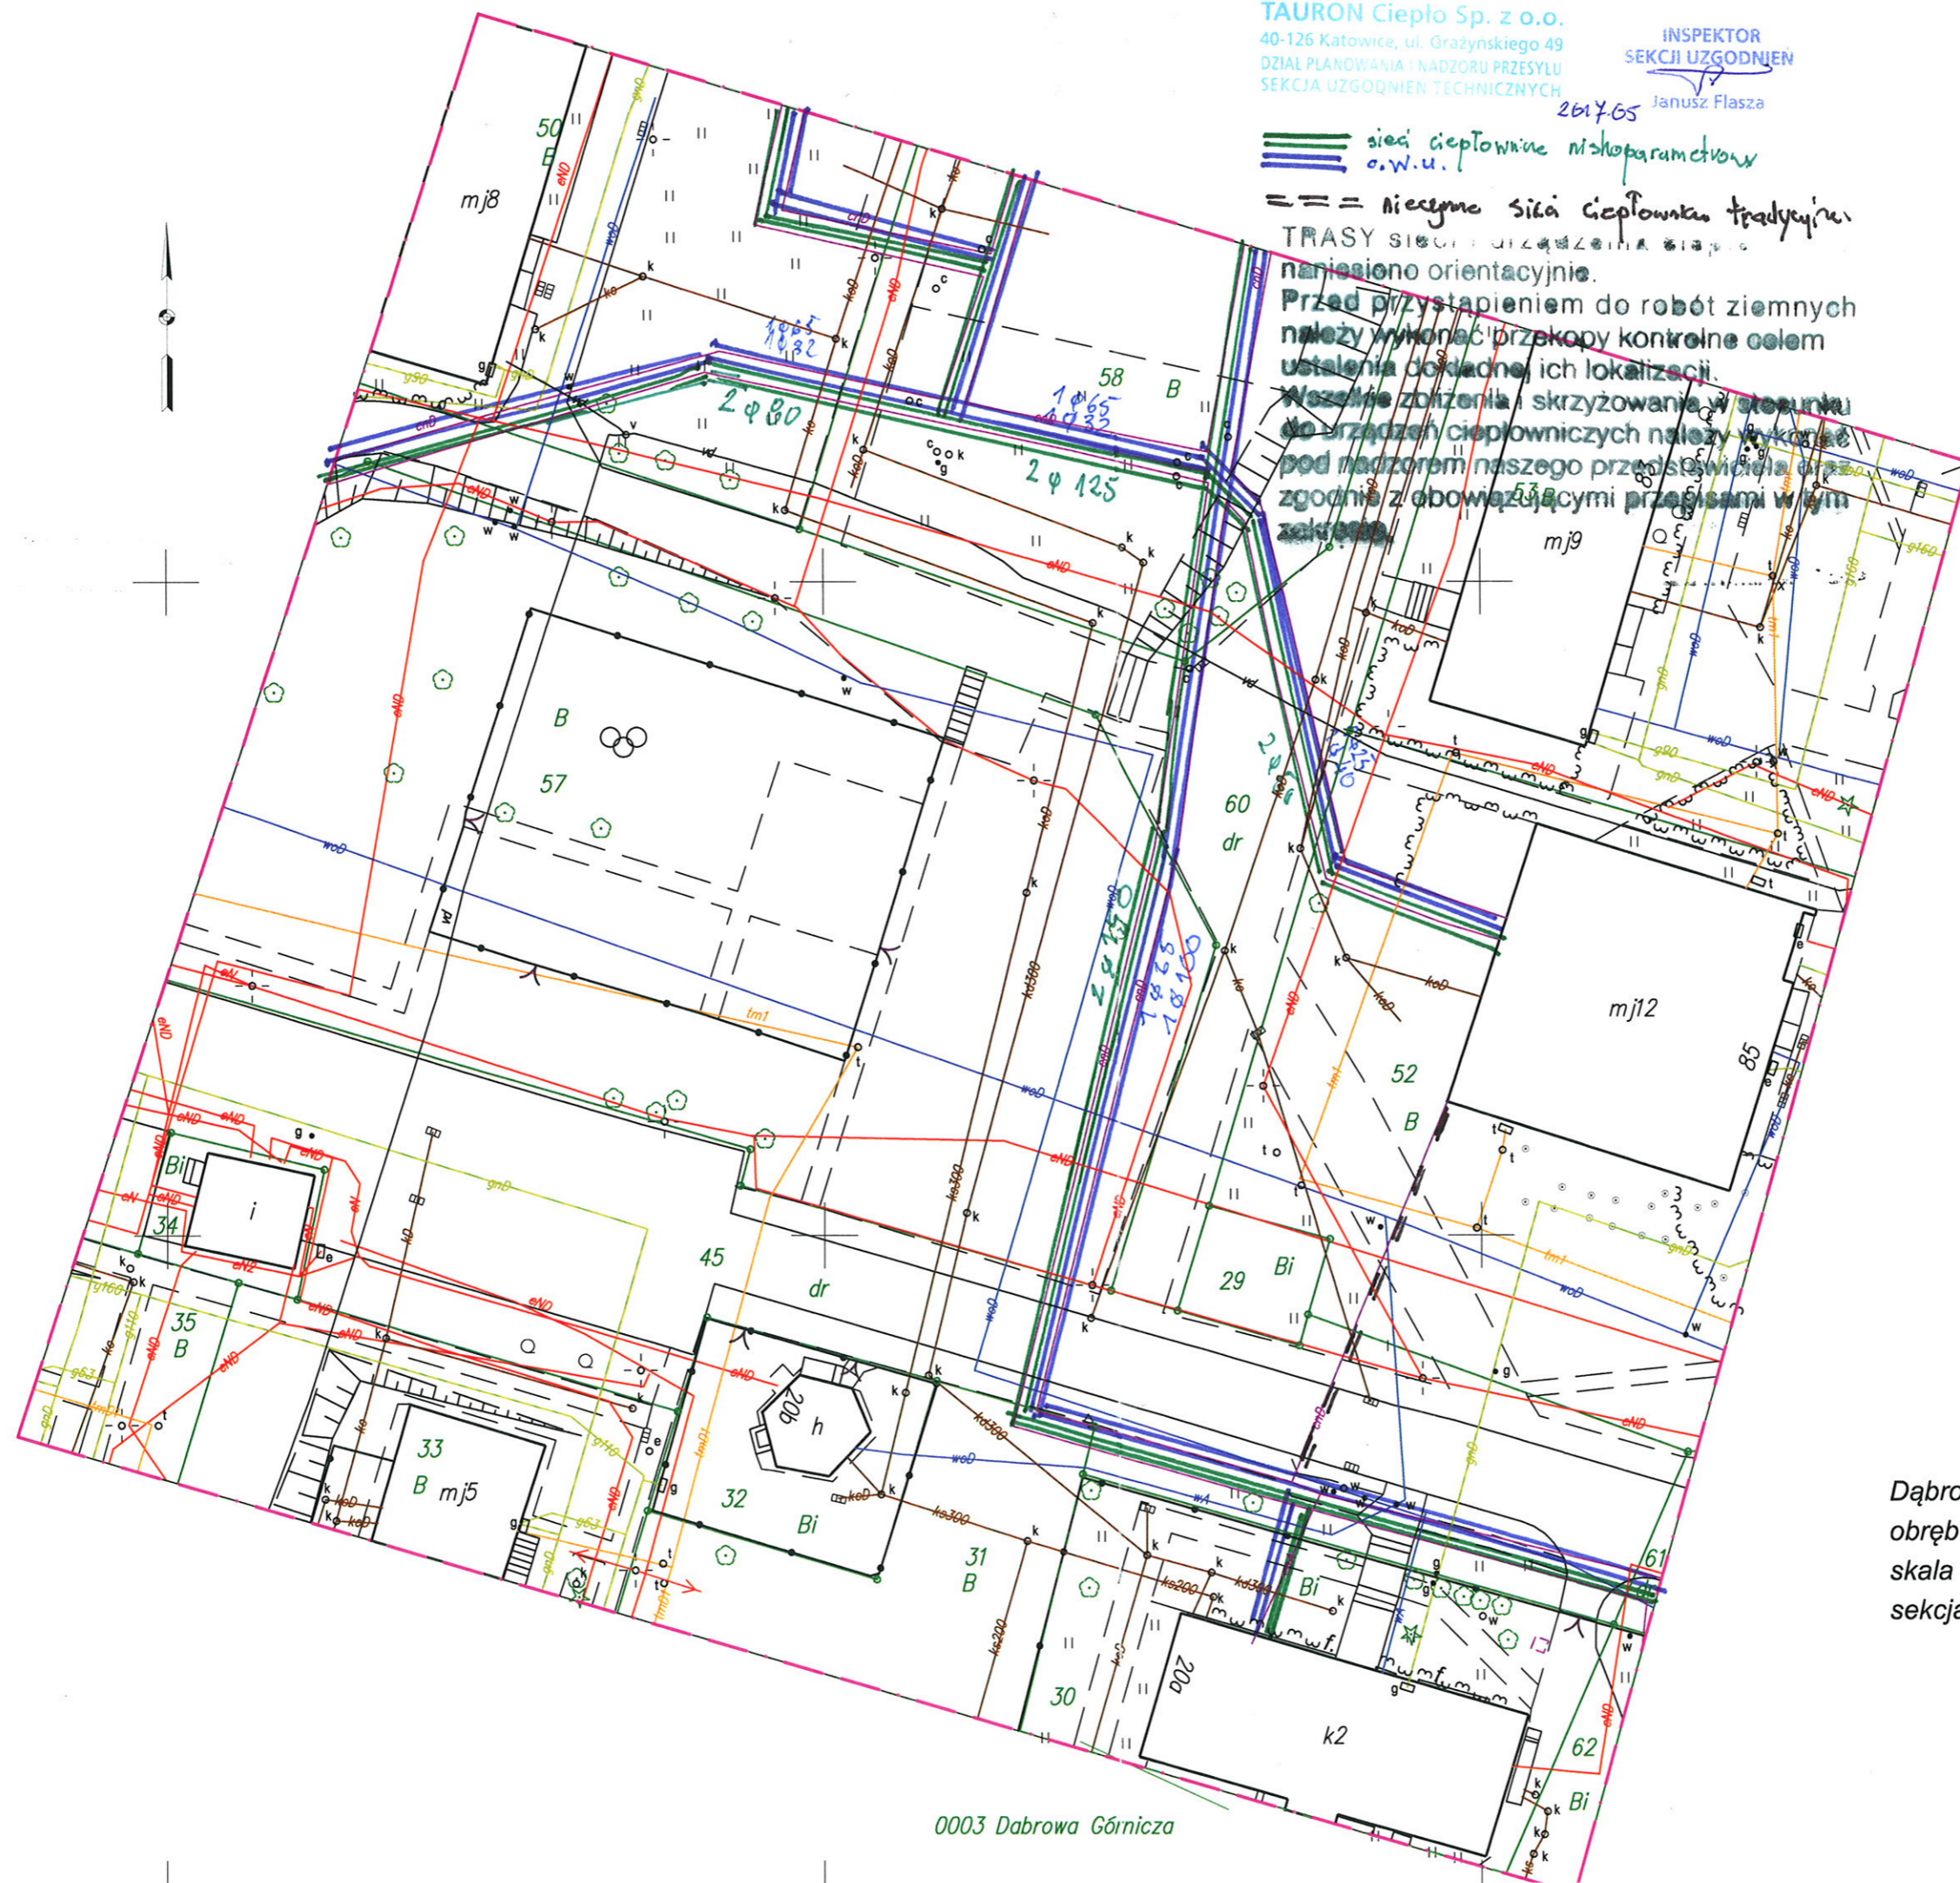

mgr inż. Kamil Kozieł
geodeta uprawniony
nr 22624

Dąbrowa Górnicza ul. Cedlera
obręb: 0003 Dąbrowa Górnicza
skala 1:500
sekcja: 6.131.31.05.4.3