

PREZYDENT MIASTA  
Dąbrowy Górniczej  
woj. śląskie

CZK.0003.5.2018



  
Dąbrowa Górnicza 16.05.2018 r.


  
**Pani Renata Solipiwno**  
**Radna Rady Miejskiej**  
**w Dąbrowie Górniczej**

Odpowiadając na interpelację nr BRM.0003.2564.2018, z dnia 25 kwietnia 2018 roku dotyczącą hydrantów na terenie miasta Dąbrowa Górnicza i ciśnienia wody w hydrantach, przesyłam w załączeniu odpowiedź Dąbrowskich Wodociągów sp. z o. o. z dnia 10 maja 2018 roku.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA  
  
Damian Rutkowski

Do wiadomości

1. BRM
2. WA Referat Organizacyjny




# DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • fax: +48 32 262 22 10

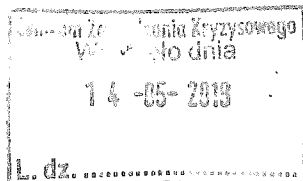


R3202

C2K  
10-05-2018

Dąbrowa Górnicza, 10.05.2018 r.

OW/00497/18/W03587/18

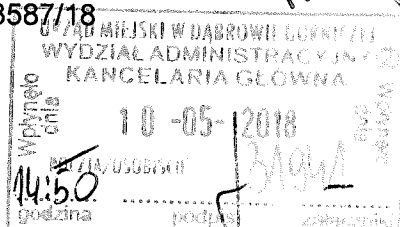

**Gmina Dąbrowa Górnicza**  
**Centrum Zarządzania Kryzysowego**

**ul. Graniczna 21**  
**41-300 Dąbrowa Górnicza**

dotyczy: interpelacji Radnej Renaty Solipiwo

W odpowiedzi na interpelację Radnej Renaty Solipiwo informujemy, że Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. eksploatują 2047 szt. hydrantów zamontowanych na sieciach wodociągowych. Przeglądy stanu technicznego hydrantów wykonywane są systematycznie raz w roku, a raport z ich kontroli jest przesyłany do Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. W roku 2017 po kontroli wymieniono 60 szt. kompletów hydrantowych ze względów eksploatacyjnych natomiast 32 szt. wymieniono ze względu na wystąpienie awarii. W dzielnicy Bugaj i Sikorka Spółka eksploatuje 38 szt. hydrantów, których przegląd techniczny odbył się w maju 2017 i wszystkie hydranty były sprawne.

Obecnie realizowany jest przegląd hydrantów zaplanowany na rok 2018 (na dzień 09.05.2018 skontrolowano ok 322 szt. hydrantów).

Według informacji uzyskanej od Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej w dniu zdarzenia 12.04.2018 (pożar na ul. Hallerczyków były skład węgla) służby gaśnicze korzystały z hydrantu przy ul. Hallerczyków 123, który był sprawny i nie było problemów z dostawą wody.

Jednocześnie informujemy, że w Dąbrowie Górniczej nie ma wyodrębnionej sieci wodociągowej na cele p.poż. Istniejąca sieć jest wybudowana i wystrefowana dla zapewnienia wody na cele socjalno – bytowe oraz przemysłowe przy optymalizacji kosztów dostawy.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg pożarowych, zabezpieczenie ppoż. ma być realizowane również z urządzeń zaopatrujących w wodę ludność. Dąbrowskie Wodociągi realizują zapisy Rozporządzenia w miejscach gdzie jest to możliwe do spełnienia. W wielu miejscach, szczególnie gdy zwiększone zaopatrzenie wody na cele ppoż. wymagane jest z uwagi na lokalizację obiektu chronionego, konieczne

jest indywidualne zabezpieczenie w wodę zrealizowane przez właściciela danego obiektu, co jest zgodne z zapisami przywołanego powyżej Rozporządzenia.

Dąbrowskie Wodociągi na bieżąco współpracują z Gminą oraz Komendę Straży Pożarnej dla wypracowania rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przeciwpożarowej miasta bazującej na możliwościach istniejącej infrastruktury wodociągowej.

Z poważaniem

**PROKURENT**  
**DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH**

*mgr inż. Marek Przytułski*