



**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
DĄBROWA GÓRNICZA**

Dąbrowa Górnicza, 08.07.2019 r.

CZK.0003.6.2019



*H. P. Leady*  
**Pan Grzegorz Jaszczyra  
Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej**

**dotyczy: uzupełnienia do odpowiedzi na interpelację nr BRM.0003.245.2019 z 24 czerwca 2019 r.**

Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. na osiedlu Staszica c.d.2, przedkładałam otrzymane z Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej pismo w przedmiotowej sprawie.

*[Signature]*  
**Zastępca  
Prezydenta Miasta  
Dąbrowa Górnicza**

Załączniki:  
Pismo OW/00703/19/WO5228/19  
z dnia 04.07.2019r.

Do wiadomości:


1. Biuro Rady Miejskiej
2. Wydział Administracyjny



**DĄBROWA  
GÓRNICZA**  
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21  
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl  
www.dabrowa-gornicza.pl

**Centrala tel.** +48 32 295 67 00  
**Sekretariat: tel.** +48 32 295 69 70  
**faks** +48 32 295 69 40

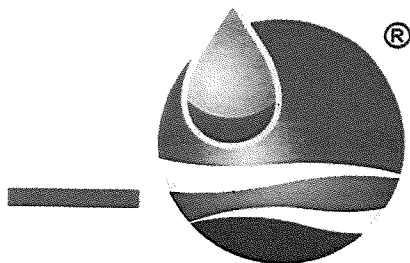

# DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza


ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • fax: +48 32 262 22 10

*BIOL*  
*08.07.19* *jr*

Dąbrowa Górnicza, 04.07.2019 r.

OW/00703/19/W05228/19

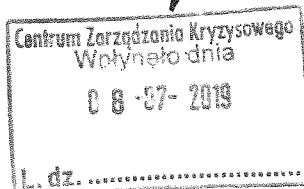

**Gmina Dąbrowa Górnicza**  
**ul. Graniczna 21**  
**41-300 Dąbrowa Górnicza**

dotyczy: interpelacji radny Grzegorz Jaszczyra

Dąbrowskie Wodociągi informują, że infrastruktura wodociągowa jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie budowy montowana sieć wodociągowa i uzbrojenie (zasuwy, hydranty) posiadają certyfikaty i badania wymagane przepisami Prawa Budowlanego. Przedmiotowe dokumenty są przedstawiane na etapie odbioru Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i na ich podstawie sieć wraz z uzbrojeniem zostaje dopuszczona do użytkowania.

Sieć wodociągowa wraz z hydrantami w dzielnicy Staszic była budowana w latach 1950-2007, natomiast w ramach prac awaryjnych i eksploatacjach prowadzonych przez naszą Spółkę hydranty uszkodzone lub niesprawne były systematycznie wymieniane.

Dąbrowskie Wodociągi kupują hydranty od producentów, którzy mają obowiązek posiadania certyfikatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego (...) Dz. U. nr 143 poz. 1002. Każdy wyrób jest oznakowany znakiem CNBOP i numerem świadectwa. Na hydrantach widnieje przedmiotowe oznakowanie, stanowiące potwierdzenie posiadania przedmiotowego certyfikatu co jest zapisane w warunkach świadectwa dopuszczenia udzielanego producentowi. Przykładowe zdjęcie w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że wg naszej ewidencji jedynym hydrantem zamontowanym na rurze DN40mm jest hydrant na ul. Szklanej, a w dokumentacji wykazu hydrantów wprowadzono adnotację „technologiczny”.

Zgodnie z informacją podaną w piśmie OW/00608/19/W04331/19 Dąbrowskie Wodociągi na bieżąco uzupełniają brakujące oznaczenia hydrantów, natomiast lokalizacja

GPS, która nie jest wymagana zgodnie z cytowanym przez Pana Radnego Rozporządzeniem, została przekazana do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w ramach dobrej współpracy dla ułatwienia lokalizacji.


Dąbrowskie Wodociągi przeprowadziły wizję w terenie, na podstawie której stwierdzono, że Autoterminal jest zasilany rurą DN 100, która posiada wydajność 5l/s zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. Spółka nie posiada wiedzy o instalacji wodociągowej na terenie Autoterminalu.

Mamy nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia będą dla Pana pomocne.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY**

*mgr inż. Andrzej Malinowski*

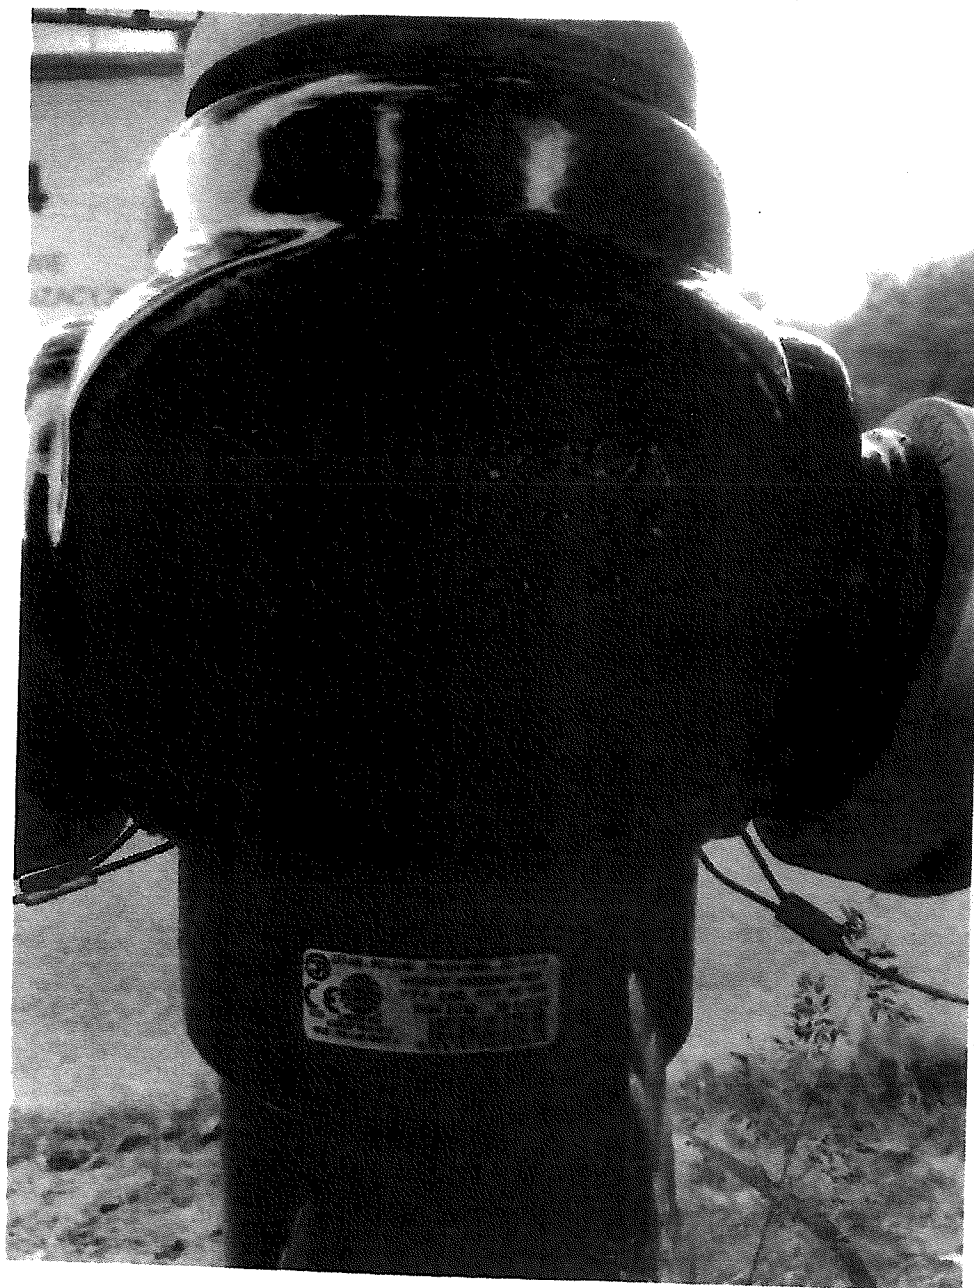

..