


BEM.0003.1394.2023

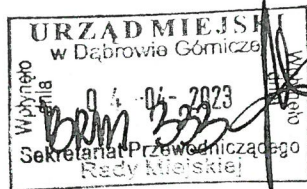


Dąbrowa Górnicza dnia 03.04.2023 r.


S. P. Rydz
CS

Jerzy Reszke INTERPELACJA nr.....

Dotyczy: wyciek wody na ul. Hotelowej

W związku z trwającym kilka tygodni wyciekiem wody na ul. Hotelowej ze studzienki telekomunikacyjnej proszę o informację, czy awaria została usunięta i jaka była przyczyna wycieku. Powstało rozlewisko, które utrudnia przejście. Jednocześnie ponownie występuje o naprawę mostka. Który uniemożliwia obecnie przejazd wozu straży pożarnej i ciężkiego transportu.

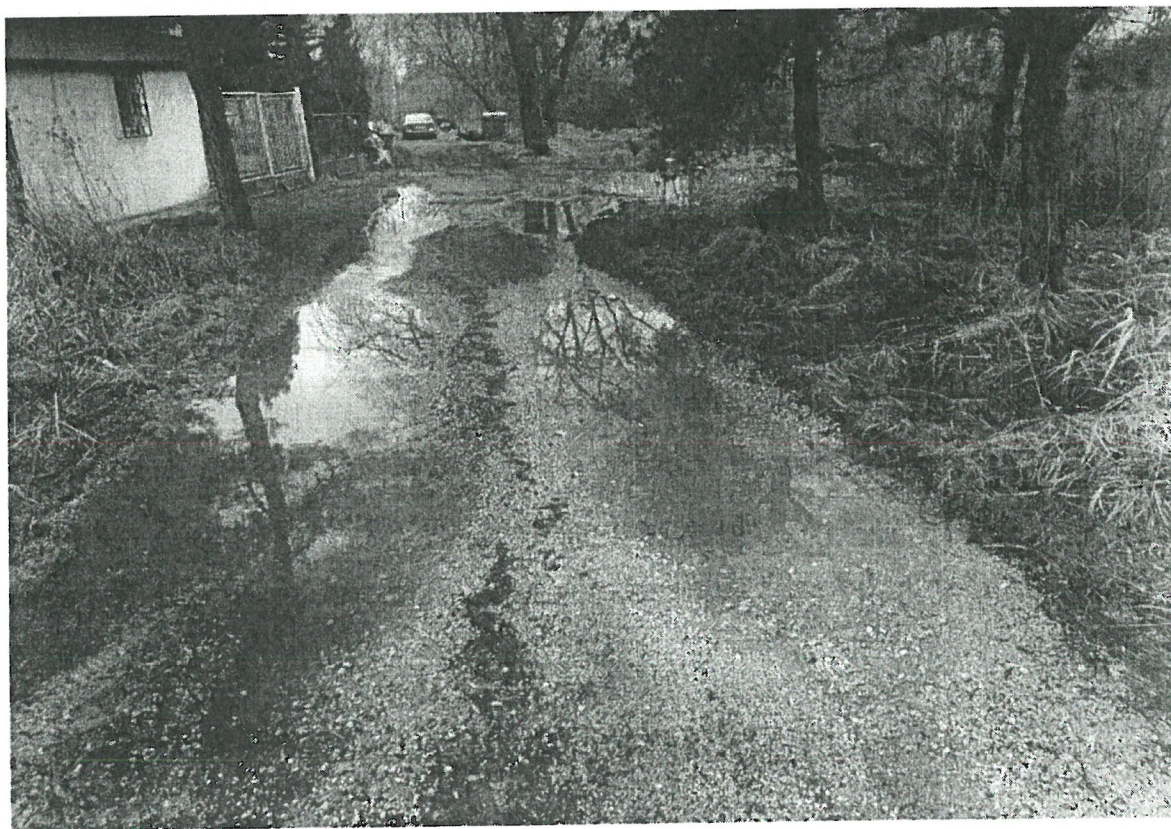

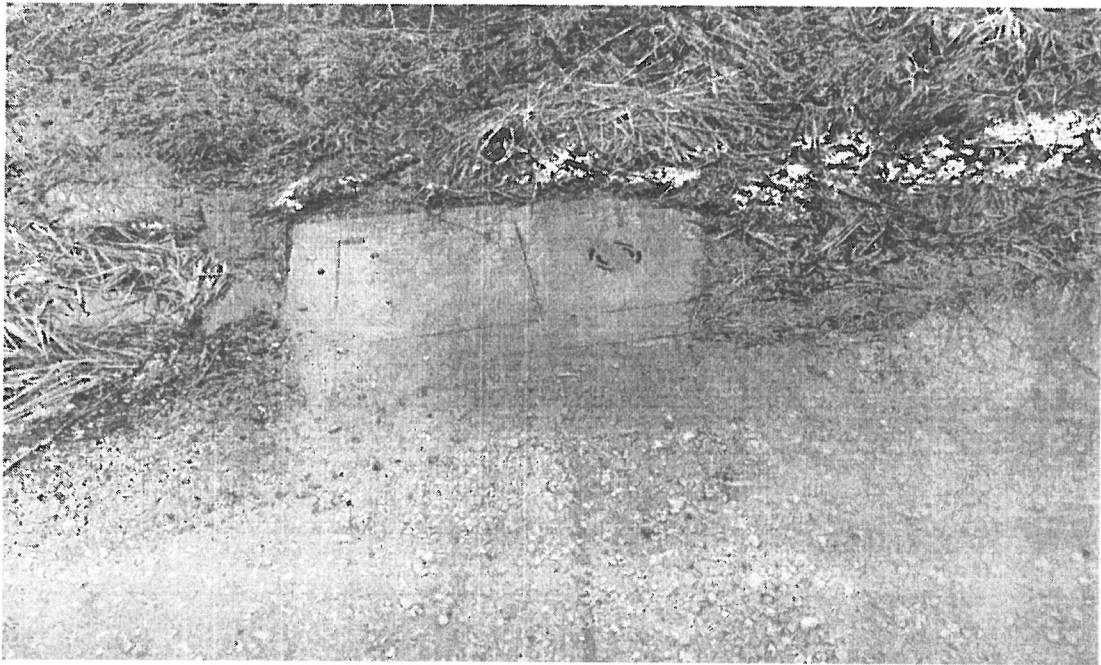

Long Beach