


Dąbrowa Górnicza dnia 31.05.2023 r.



*H. P. Heydel*

Jerzy Reszke INTERPELACJA nr.....

Dot.: ponownie podtopienia i brudna woda ul. Stacyjna

Na podstawie art., 24 ustęp 3-7 Ustawy o samorządzie gminnym w związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania w sprawie sytuacji na ul. Stacyjnej zwracam się ponownie z wnioskiem o udzielenie następujących informacji:

1. Dlaczego podczas realizacji Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej zlikwidowano rów melioracyjny, zbiornik retencyjny i przepust pod torami przez który odpływała woda?
2. Proszę o przedstawienie mapy systemu melioracji przy ul. Stacyjnej przed budową kanalizacji i projektu zmian które miały zastąpić poprzedni system
3. W jaki sposób miasto włączy się w budowę nowego wodociągu który zabezpieczy dostawę czystej wody do budynków kolejowych?
4. Kiedy zostanie ustalony stan prawny terenu kolejowego?
5. Ile było zgłoszeń w sprawie złej jakości wody w całej dzielnicy Strzemieszyce, bo takich skarg jest bardzo dużo.
6. mieszkańca.

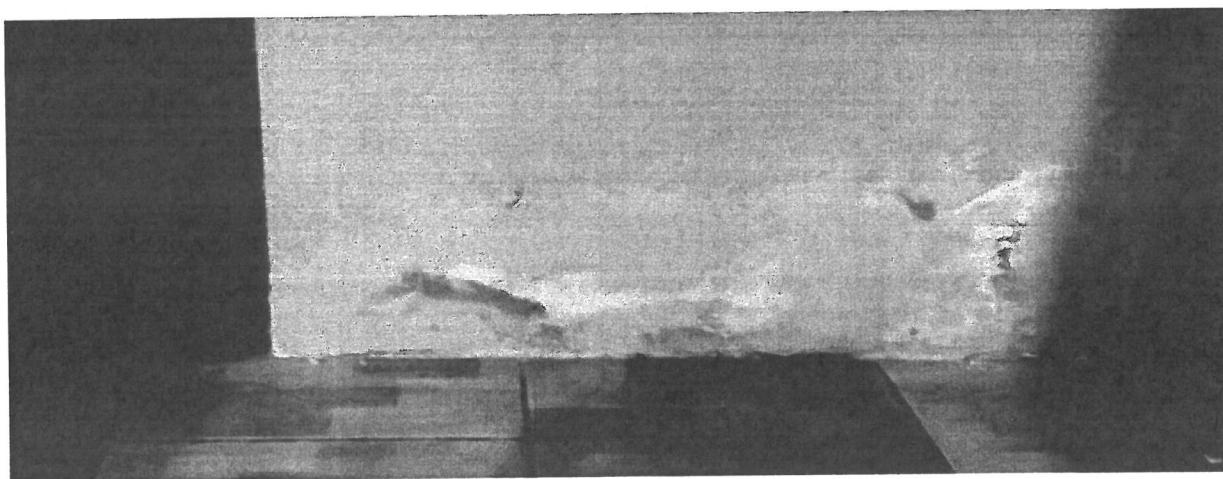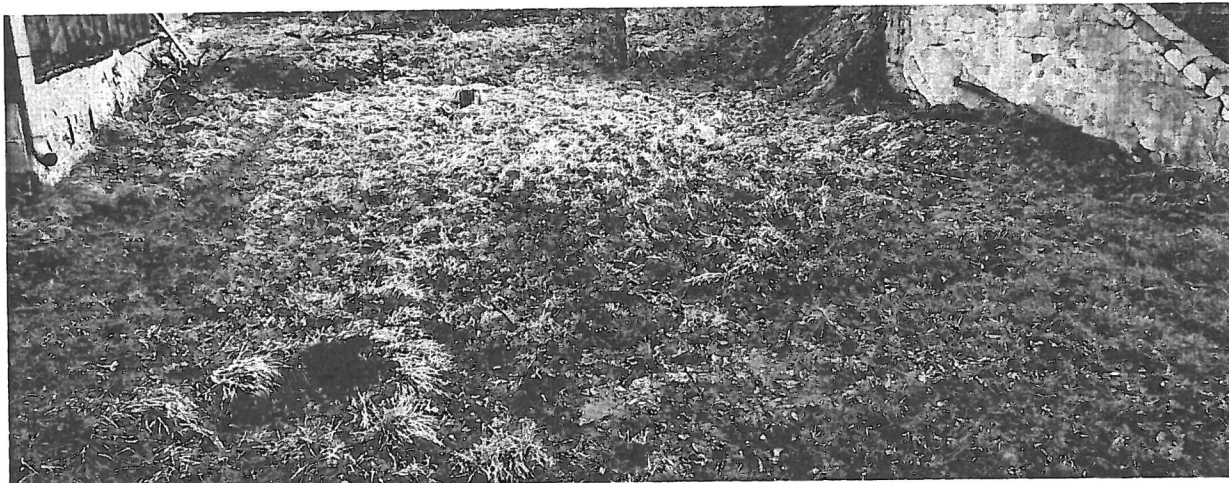

Teren jest administrowany przez PKP ale władze miasta nie powinny odmawiać pomocy mieszkańcom. Informacja , że władze znają sytuację ale nie podejmą działań jest nie do przyjęcia.

Jenny Benda