
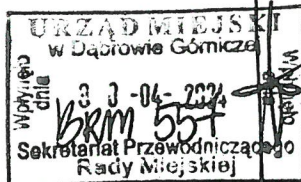


Szanowny Pan Prezydent
miej

Dąbrowa Górnicza dnia 28.04.2024 r.



0

Jerzy Reszke INTERPELACJA nr.....

Dotyczy: podtopienia ul. Żołnierska


Na podstawie art. 24 ustęp 3-7 Ustawy o samorządzie zwracam się ponownie z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie podtopień posesji przy ul. Żołnierskiej w Błędowie. Przyczyną podtopień jest zły stan rowów melioracyjnych przy ulicy.

Do tej pory wykonano tylko oczyszczenie rowów melioracyjnych na odcinku od nr 34 do nr 68. Oczyszczenia wymaga odcinek od nr 2 do nr 32.

Dlaczego pominięto stronę nieparzystą, która wymaga również oczyszczenia? Problemem są również uszkodzone przepusty pod chodnikami z jezdni do rowu, które są pozapadane i nie odprowadzają wody. Powoduje to spływanie wody poprzez zjazdy na posesje i ich zalewanie.

Rowy wymagają przeglądu i sprawdzenia przez geodetę nachylenia spływu. Ze względu na strukturę piaszczystą ziemi stojąca woda bardzo szybko powoduje podciekanie posesji i budynków.

Podobna sytuacja występuje również przy bocznej drodze która jest dojazdem do Eurocampingu obok posesji nr 126. Studzienka jest za daleko i nie odbiera płynącej ulicą wody po deszczu i spływa ona na posesję.

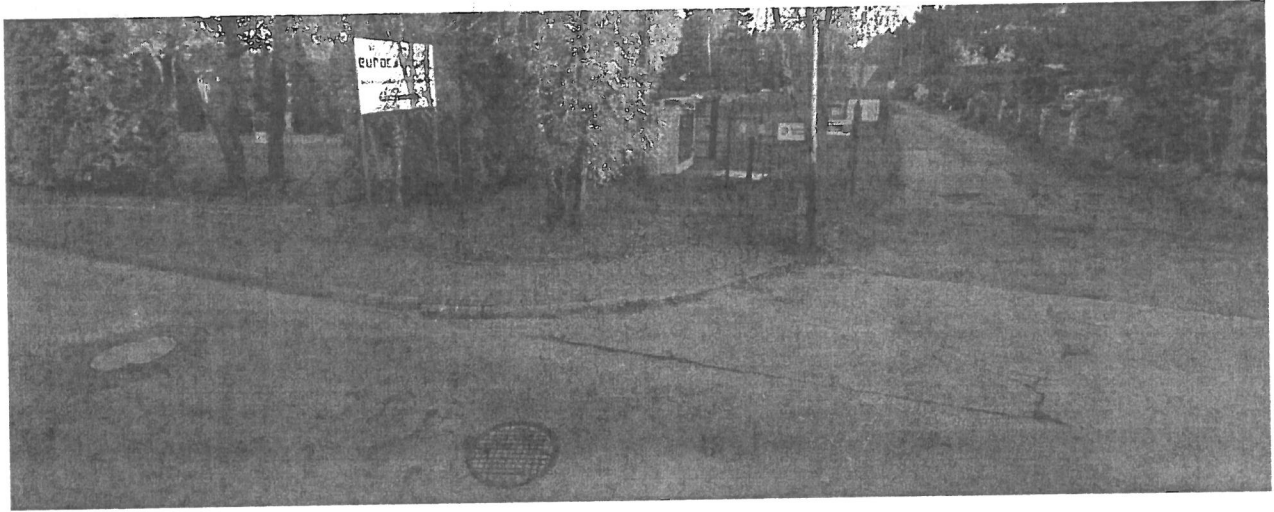

Long Beach