



**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

**INFORMACJA KOMENDANTA MIEJSKIEGO  
PSP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ O STANIE  
BEZPIECZEŃSTWA MIASTA DĄBROWA  
GÓRNICZA W ZAKRESIE OCHRONY  
PRZECIWPOŻAROWEJ**

**(SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP  
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZA 2012 ROK)**

**Dąbrowa Górnicza, luty 2013 rok**



## **Zagrożenia występujące na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

### **I. CZĘŚĆ ANALITYCZNO – KALKULACYJNA**

#### **1. Stopnie zagrożeń.**

W celu określenia stopnia zagrożenia danej gminy lub powiatu oraz miasta na prawach powiatu ustalono, na potrzeby działalności PSP, następujące stopnie zagrożeń:

- $Z_I$  – bardzo małe zagrożenie,
- $Z_{II}$  – małe zagrożenie,
- $Z_{III}$  – średnie zagrożenie,
- $Z_{IV}$  – duże zagrożenie,
- $Z_V$  – bardzo duże zagrożenie.

#### **2. Stopień zagrożenia gminy/miasta Dąbrowa Górnicza.**

Obliczona i ustalona wartości wskaźnika zagrożenia gminy/miasta Dąbrowa Górnicza jako  $Z_{IVG}$  (sposób ustalenia tej wartości przedstawiono w sprawozdaniu za rok poprzedni) pozostaje na dotychczasowym poziomie bez zmian.

#### **3. Określenie stopnia zagrożenia powiatu/miasta Dąbrowa Górnicza.**

Z uwagi na fakt, że miasto Dąbrowa Górnicza jest jednocześnie powiatem grodzkim i jedną gminą to stan zagrożenia powiatu jest równoważny ze stanem zagrożenia gminy i zalicza się do grupy  $Z_{IVP}$ .

#### **4. Ocena stopnia zagrożenia gminy/miasta Dąbrowa Górnicza.**

Przy ustalaniu stopnia zagrożenia gminy/miasta Dąbrowa Górnicza wzięto pod uwagę fakt, że na terenie miasta występują 4 zakłady zaliczone do zakładów dużego ryzyka (ZDR) i 1 zakład zaliczony do zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR). Z raportów bezpieczeństwa oraz z programów zapobiegania awariom wynika, że w przypadku awarii na terenie tych zakładów strefa zagrożenia nie wykracza poza ich obręb. Niemniej jednak nie można wykluczyć, iż w skrajnych przypadkach zagrożenie może mieć oddziaływanie poza terenem tych zakładów. Ponadto miasto Dąbrowa Górnicza graniczy z gminami Sławków i Siewierz, na terenie których również znajdują się zakłady zwiększonego (ZZR) i dużego ryzyka (ZDR). W obrębie miasta funkcjonuje także Specjalna Strefa Ekonomiczna gdzie są prowadzone inwestycje, w trakcie realizacji których może dochodzić do różnego rodzaju miejscowych zagrożeń oraz pożarów.



## II. CZĘŚĆ OPISOWA

Szczegółową i obszerną analizę zagrożeń występujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w głównej mierze dotyczącej:

- *charakterystyki zabudowy występującej na terenie miasta,*
- *zabytków na terenie miasta Dąbrowa Górnicza,*
- *zagrożeń w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych,*
- *zagrożeń pożarowych obszarów leśnych;*
- *zagrożeń w przemyśle,*
- *zagrożeń w transporcie drogowym,*
- *zagrożeń w transporcie kolejowym,*
- *zagrożeń w transporcie lotniczym,*
- *zagrożeń w infrastrukturze komunalnej (sieć gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa i przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne na terenie miasta),*
- *zagrożeń budowlanych,*
- *zagrożeń radiacyjnych,*
- *zagrożeń powodziowych,*

przedstawiono w sprawozdaniu za rok 2011 (materiał w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej). Obecnie sytuacja związana z występowaniem zagrożeń na terenie miasta nie uległa zmianie. Stopień oraz ilość przedmiotowych zagrożeń utrzymuje się na stałym poziomie. Nie ulega zmianie również ich zasadniczy charakter.

## III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI DOTYCZĄCE ZAROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA

Na stopień zagrożenia miasta Dąbrowa Górnicza w głównej mierze ma wpływ:

- duża ilość mieszkańców - ponad 100 tys.;
- występowanie dużej ilości budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym wysokich;
- znaczna ilość budynków użyteczności publicznej w tym wielkopowierzchniowych;
- rozbudowana infrastruktura komunikacyjna ze szlakami komunikacyjnymi o dużym natężeniu ruchu pasażersko-towarowego, w tym transport materiałów niebezpiecznych;
- duża ilość zakładów przemysłowych, w tym mogących stworzyć nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska;
- przebieg przez teren miasta gazociągów wysokiego ciśnienia, linii energetycznych oraz lokalizacja stacji transformatorowych o znaczeniu ponad lokalnym;
- występowanie terenów leśnych zaliczonych do I kategorii zagrożenia pożarowego;
- istnienie zbiorników wodnych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych.



Wśród wyżej wymienionych czynników najpoważniejsze w skutkach konsekwencje mogą wystąpić w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej, gdzie mogą przebywać duże grupy ludzi (tj. centra i pawilony handlowe, hala widowiskowo-sportowa, obiekty służby zdrowia, placówki oświatowe, duże obiekty biurowe, itp.). Do trudnych do przewidzenia w skutki zdarzeń może dojść również na terenie zakładów przemysłowych, a w szczególności tych zaliczonych do ZDR i ZZR. Z uwagi na możliwą skalę zagrożeń w tych obiektach należy wziąć pod uwagę konieczność udziału sił i środków z poza miasta Dąbrowa Górnicza.

Biorąc pod uwagę ilość interwencji jako wskaźnik zagrożenia, to najczęściej mają one miejsce w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w transporcie drogowym i infrastrukturze komunalnej. Nie można też pominąć pożarów w lasach oraz zdarzeń w obiektach produkcyjno-magazynowych. Stosunkowo niewiele interwencji dotyczy typowych obiektów użyteczności publicznej i zazwyczaj ograniczają się one do interwencji w przypadku niezbyt groźnych zdarzeń bądź alarmów fałszywych. Statystycznie najwięcej interwencji jest związanych z pożarami traw na nieużytkach, które praktycznie zagrażają istniejącym w ich sąsiedztwie obiektom budowlanym, a w szczególności terenom leśnym i uprawom.

Istnienie zbiorników wodnych i rozbudowanej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej będzie prawdopodobnie skutkować znacznym wzrostem ilości utonień lub innych zdarzeń w zakresie ratownictwa wodnego, przy których będzie konieczny udział specjalistycznych grup ratowniczych np. WOPR lub pletwonurków.

Należy także liczyć się z faktem, że wraz z powstawaniem nowych obiektów, zarówno w infrastrukturze komunalnej jak i w budownictwie użytkowym, czy też przemysłowym wzrasta liczba miejsc, które potencjalnie mogą zwiększać ilość występowania zagrożeń. Z drugiej strony istnieją obiekty, w których warunki techniczno-budowlane, stan techniczny urządzeń i instalacji nie zapewnia ich należytego stanu bezpieczeństwa pożarowego. Dostosowanie przedmiotowych obiektów do właściwych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej często wymaga, oprócz znacznych nakładów finansowych, również uświadomienia ich właścicielom czy użytkownikom występowania określonych zagrożeń i nieprawidłowości. Dlatego bardzo istotne są prowadzone przez Państwową Straż Pożarną działania kontrolno-rozpoznawcze, zarówno w trybie „odbiorów” jak i kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań ustawy o ochronie środowiska dotyczących zakładów ZDR i ZZR wystąpienia awarii przemysłowej, mające na celu wykrycie nieprawidłowości i nakazanie usunięcia stwierdzonych zagrożeń.


Jednakże przedstawione powyżej wnioski w odniesieniu do zagrożeń występujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza **nie powoduje konieczności** podejmowania nadzwyczajnych kroków lub działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.





## Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej za rok 2012

### I. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY OPERACYJNO-SZKOLENIOWEJ

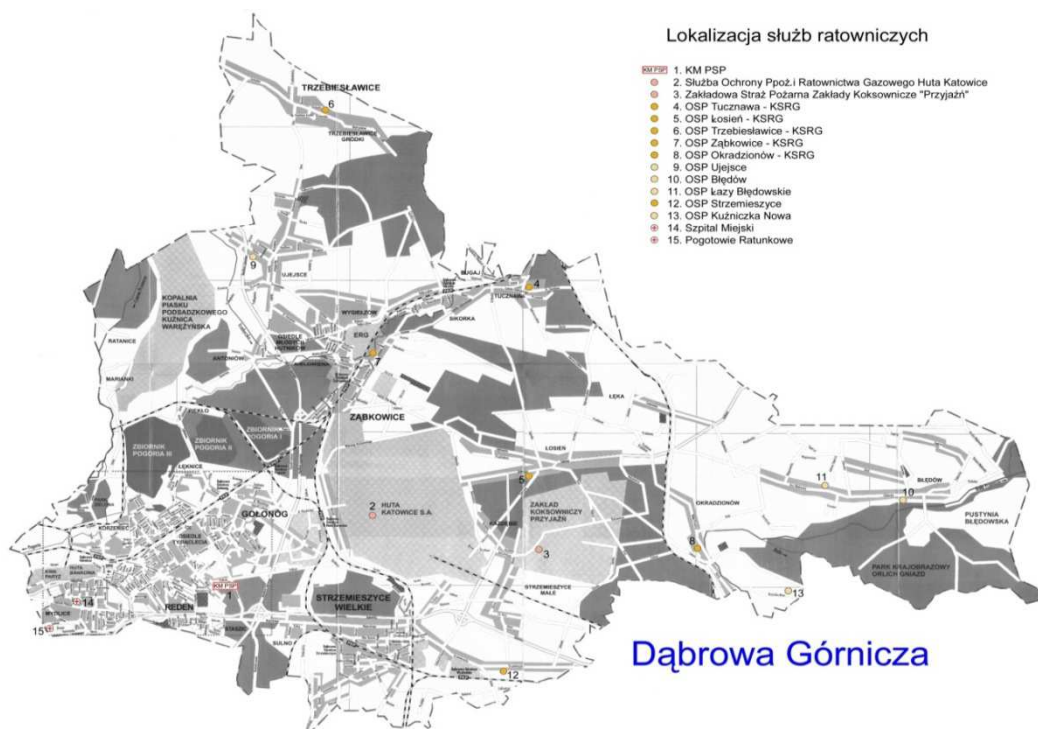

#### *Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza*

Głównym zadaniem Komendy Miejskiej PSP wynikającym z uregulowań prawnych jest podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. Dotyczy to zarówno ochrony przeciwpożarowej, jak i usuwania skutków wszelkich zdarzeń oraz zapobiegania sytuacjom mogącym stwarzać zagrożenia.

Głównym elementem sieci ochrony przeciwpożarowej, a zarazem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza działająca przy tutejszej Komendzie Miejskiej PSP. Dodatkowo w mieście działa również 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 6 włączonych jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W strukturze ochrony przeciwpożarowej działają również:

- ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna - Służba Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego, ul. Piłsudskiego 92;
- Koksownia Przyjaźń S. A. - Zakładowa Straż Pożarna, ul. Koksownicza 1.


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej jest jednostką koordynującą działania tych podmiotów w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej.



### *Zagadnienia interwencyjne*

Na terenie Dąbrowy Górniczej Państwowa Straż Pożarna w roku 2012 odnotowała łącznie 1551 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na tą liczbę składają się:

- 816 pożary;
- 663 miejscowe zagrożenia;
- 72 alarmy fałszywe.

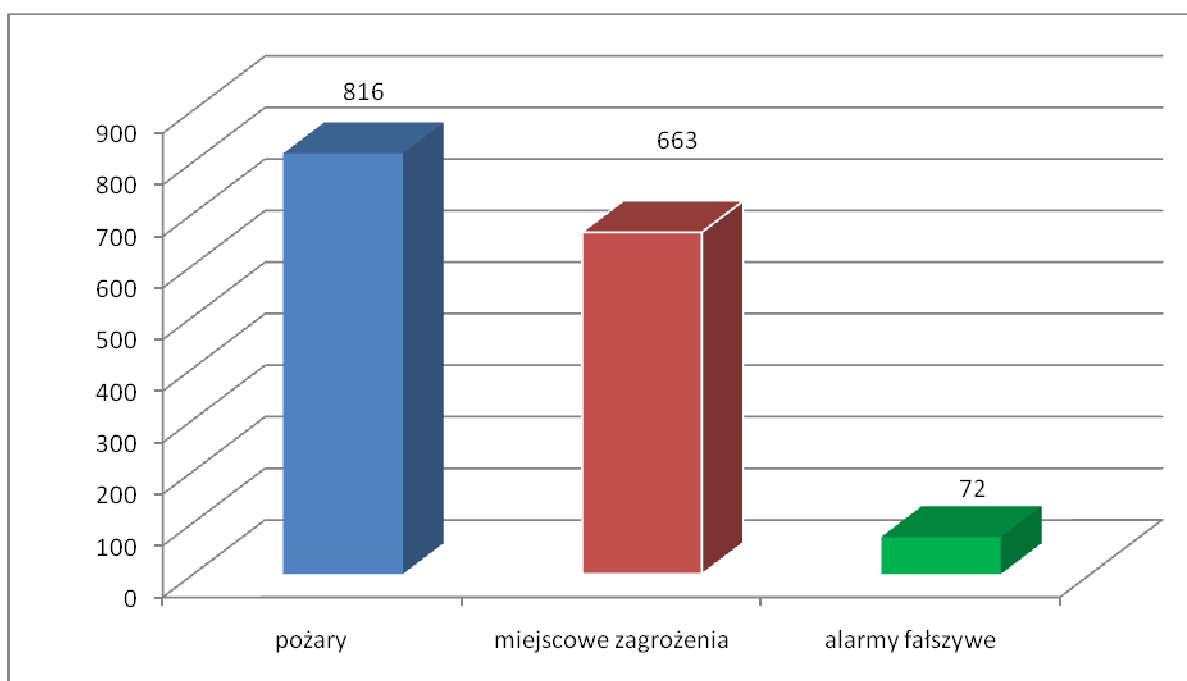


Ogółem w działaniach ratowniczo-gaśniczych tutejsza JRG dysponowała do działań 1594 zastępy. We wszystkich zdarzeniach łącznie brało udział 7048 strażaków PSP.

Dla porównania poniższy wykres oraz tabela przedstawiają ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w wyszczególnionych latach na terenie Dąbrowy Górniczej.



Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w latach 2000 – 2012

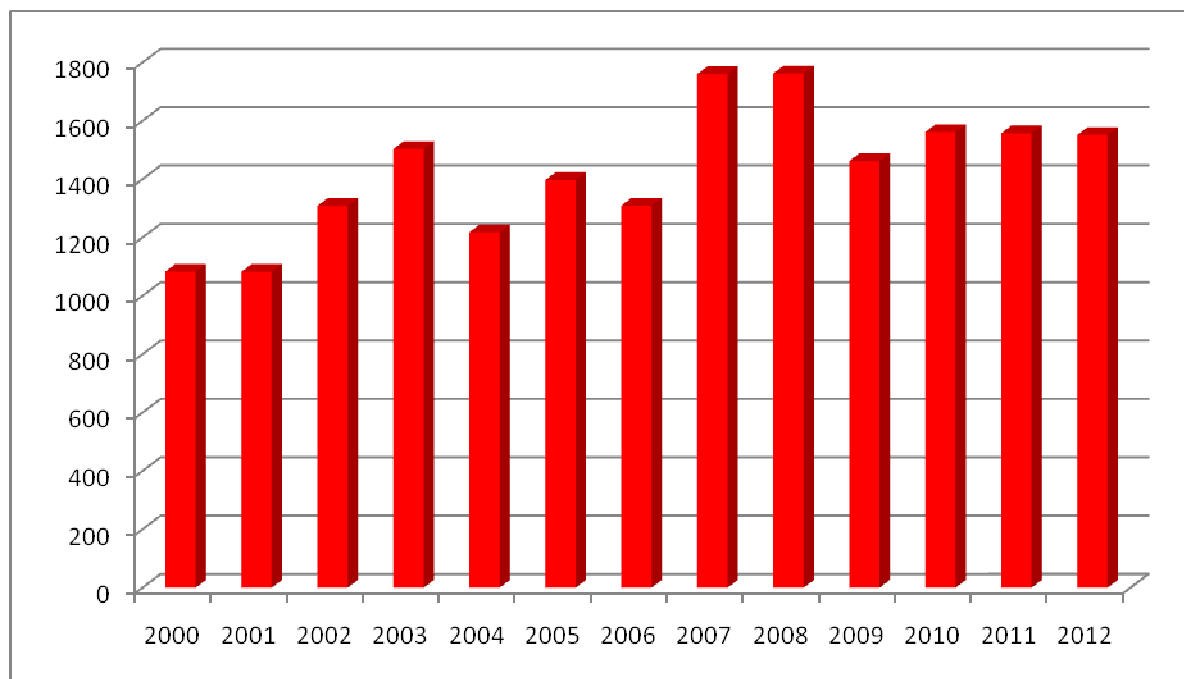

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w latach 2000 – 2012

Lp.	Rok	Pożar	Miejscowe zagrożenie	Alarmy fałszywe	Ogólna liczba interwencji
1.	2000	658	403	22	1083
2.	2001	572	480	30	1082
3.	2002	671	596	41	1308
4.	2003	899	562	42	1503
5.	2004	589	579	50	1218
6.	2005	896	442	59	1397
7.	2006	585	662	62	1309
8.	2007	842	845	73	1760
9.	2008	830	866	66	1762
10.	2009	693	698	71	1462
11.	2010	588	883	83	1554
12.	2011	879	604	74	1557
13.	2012	816	663	72	1551



Zestawienie zdarzeń jakie odnotowano w roku 2012 oraz ich podział ze względu na wielkość

Pożary ze względu na rozmiar	Rozmiar pożaru	Ilość pożarów
	Mały	751
	Średni	62
	Duży	3
	<b>Razem</b>	<b>816</b>


Miejscowe zagrożenia ze względu na rozmiar	Rozmiar miejscowego zagrożenia	Ilość miejscowych zagrożeń
	Mały	165
	Średni	3
	lokalny	495
	<b>Razem</b>	<b>663</b>

W roku ubiegłym odnotowano 72 alarmy fałszywe, z czego:

- 9 zaklasyfikowano jako złośliwe;
- 55 w dobrej wierze;
- 8 pochodziło z instalacji wykrywania pożarów.

Poniżej przedstawiono ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej z wyszczególnieniem ilości interwencji w poszczególnych miesiącach.

Interwencje w 2012 roku w układzie miesięcznym

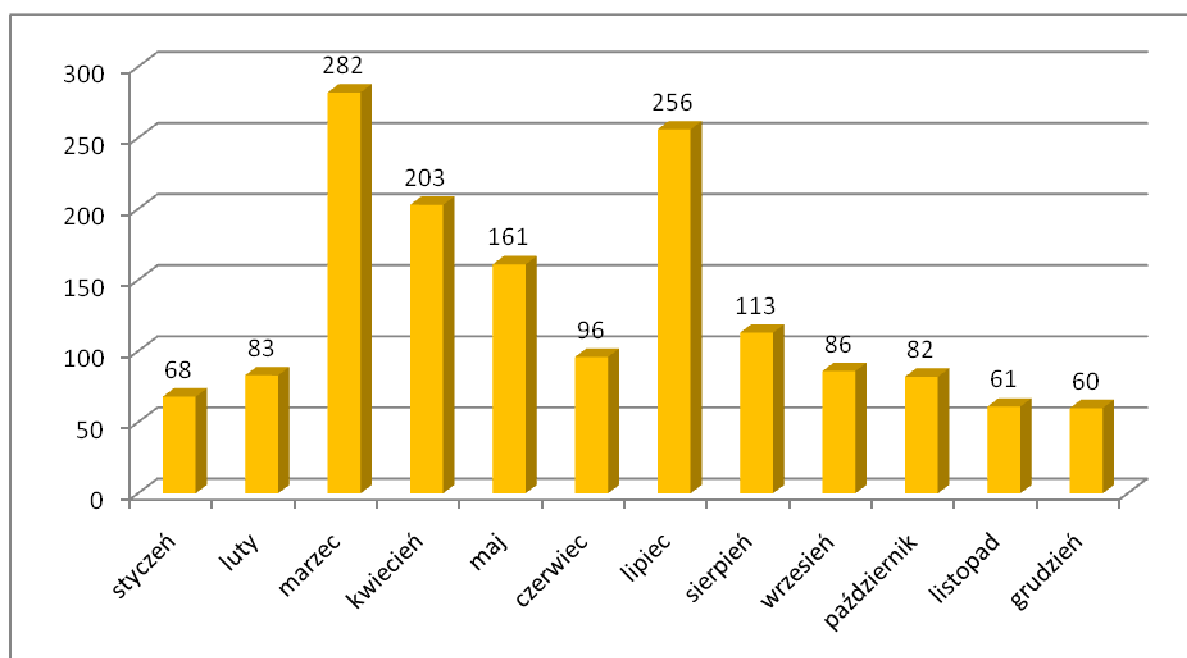






Znaczna ilość interwencji podejmowanych w miesiącu marcu i kwietniu spowodowana była koniecznością działań związanych z pożarami traw występującymi na terenach nieużytków stanowiących własność prywatną oraz miasta. Natomiast tak duża ilość interwencji w miesiącu lipcu podyktowana była zaistniałymi wichurami, oberwaniem chmury oraz intensywnym gradobiciem.

Zestawienie ilości interwencji podejmowanych przez poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012

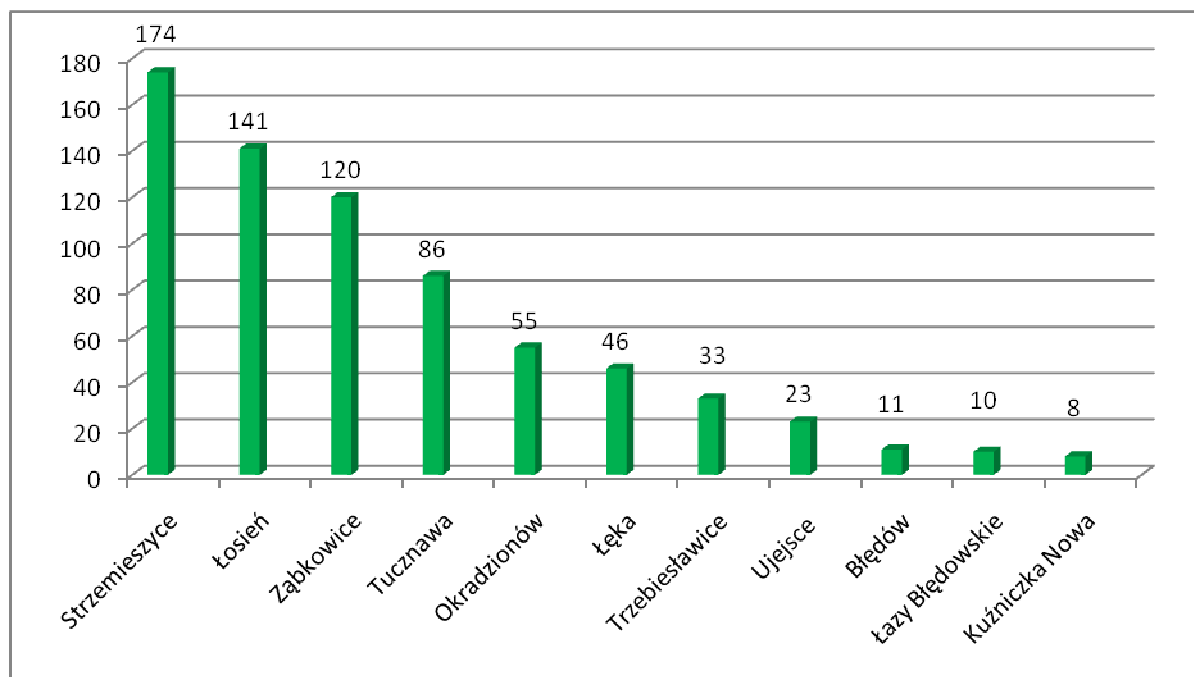

**Udział jednostek OSP w interwencjach – ogółem:** **609**

Ilość interwencji podjętych przez jednostki OSP w KSRG: 518

Ilość interwencji podjętych przez jednostki OSP spoza KSRG: 67

Ilość interwencji realizowanych wspólnie : 24

**Ilość zastępów OSP biorących udział w akcjach:** **730**

Ilość zastępów OSP w KSRG biorących udział w akcjach: 632

Ilość zastępów OSP spoza KSRG biorących udział w akcjach: 98

**Ilość strażaków OSP biorących udział w interwencjach:** **3591**

Ilość strażaków OSP w KSRG biorących udział w interwencjach: 3174

Ilość strażaków OSP spoza KSRG biorących udział w interwen. : 417



### ***Działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego***

W tutejszej komendzie działa specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego (drogowego), w skład której wchodzi: ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRt oraz ciężki samochód ratownictwa drogowego SCRd typ „MEGACITY”. Grupa ta działa w ramach Centralnego Odvodu Operacyjnego. W głównej mierze działania tej grupy polegają na usuwaniu skutków zdarzeń powstałych w wyniku wypadków drogowych z udziałem ciężkich pojazdów na terenie środkowej części województwa śląskiego.

### ***Ćwiczenia obiektowe i doskonalące***

Proces doskonalenia prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków tut. komendy realizowano m.in. poprzez organizowanie lub uczestnictwo w ćwiczeniach na obiektach mających szczególne znaczenie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. W roku ubiegłym zorganizowano lub uczestniczono w ćwiczeniach na terenie:

- Miasta Dąbrowa Górnicza – ćwiczenia zgrywające funkcjonowanie służb;
- Budynku Centrum Administracyjnego Urzędu Miejskiego;
- Budynku Sądu Rejonowego;
- Szpitala Miejskiego – Oddział Psychiatryczny;
- Centrum Handlowego „POGORIA”;
- Centrum Handlowego „OBI”;
- Zakładu Produkcyjnego „ArcelorMittal”;
- Zakładu Produkcyjnego Koksownia „Przyjaźń”;
- Zakładu Produkcyjnego „Saint-Gobain Sekurit Hanglas”
- Spalarni odpadów “SARPI”;
- Euro Terminala w Sławkowie;
- Miasta Jastrzębie Zdrój – ćwiczenia ogólnokrajowe;
- Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie;
- Zbiorników wodnych „POGORIA III i IV”.

Celem tych ćwiczeń było przede wszystkim:

- sprawdzenie przygotowania obiektów do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych;
- sprawdzenie przygotowania pracowników do przeprowadzenia ewakuacji;
- doskonalenie umiejętności prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w obiektach produkcyjnych oraz użyteczności publicznej;
- zapoznanie strażaków ze specyfiką obiektu oraz z zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas ćwiczeń przeprowadzono również próbne ewakuacje pracowników tych zakładów i instytucji w celu wyrobienia odpowiednich nawyków w sytuacji zagrożenia. Ćwiczenia te, oprócz sprawdzenia mobilności służb ratowniczych, miały za zadanie zapoznanie strażaków ze specyfiką funkcjonowania tych obiektów i zwrócenie szczególnej uwagi na przyjęte na ich terenie rozwiązania techniczno-organizacyjne.



### ***Dodatkowe szkolenia funkcjonariuszy***

W ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariusze tut. komendy uczestniczyli w roku 2012 w szkoleniach specjalistycznych z zakresu:

- obsługi podestów ruchomych – 6 osób;
- konserwacji aparatów powietrznych – 2 osoby;
- obsługi i eksploatacji zbiorników ciśnieniowych – 5 osób;
- obsługi drabin – 5 osób;
- prawa jazdy kat. C – 6 osób;
- prawa jazdy kat. C+E – 4 osoby;
- prawa jazdy kat. D – 2 osoby.

Kursy te i szkolenia zorganizowane zostały jako projekty Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### ***Monitoring pożarowy***

Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP w Dąbrowie Górniczej, poprzez sieć monitoringu pożarowego, sprawuje nadzór nad grupą obiektów zlokalizowanych na terenie miasta uznawanych za istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Operatorami sieci monitoringu są:

- Firma „NOMA 2” monitorująca:
  - Dom Handlowy „Real”;
  - Centrum Handlowe „OBI”;
  - Centrum Administracyjne;
  - Dom Handlowy „Kaufland”;
  - Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych „REMONDIS”;
  - Centrum Szkoleniowo-Gastronomiczne „Pogoria”;
  - Centrum dystrybucyjne PARKRIDGE PROLOGIS;
  - Terminal Dąbrowa Górnicza.
- Firma „TECHMONT” monitorująca:
  - Dom Pomocy Społecznej;
  - Szpital Miejski;
  - Park Wodny „Nemo”;
  - Halę Sportową „Centrum”;
  - Zakład Produkcyjny „Thyssen Krupp”;
  - Urząd Skarbowy;
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niedowidzących;
  - Noclegownię przy ul. Łącznej;
  - Hotel „Standard”;
  - Centrum Handlowe „POGORIA”;



- Zakład Produkcyjny „GUHRING”
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
- Firma „WATRA” monitorująca:
  - Bank PKO
  - ING Bank Śląski


## II. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

Kierunki działalności prewencyjnej KM PSP w Dąbrowie Górniczej w roku 2012 były dostosowane do aktualnych potrzeb z równoczesnym uwzględnieniem zadań i kompetencji wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych. W działalności prewencyjnej w roku 2012 szczególny nacisk położono na egzekwowanie właściwego przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, obiektach produkcyjno-magazynowych oraz obiektach mogących stworzyć nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

W roku 2012 przeprowadzono ogółem **158 kontroli**, podczas których skontrolowano **133 obiekty**.

Stąd też czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w:

- budynkach produkcyjnych i magazynowych – 41
- obiektach użyteczności publicznej – 70
- zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalnych – 11
- obszary leśne – 3
- zakłady dużego ryzyka – 8

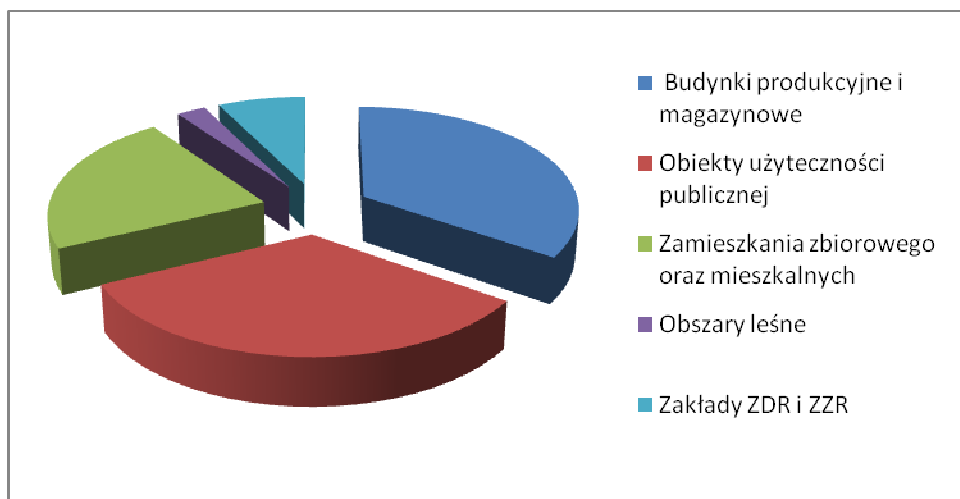





W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem **116 nieprawidłowości**. Stosunkowo duża liczba nieprawidłowości, w pewnej mierze, spowodowana była brakiem wiedzy podmiotu kontrolowanego na temat zmian regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej. Spośród nich, największą dotyczyło:

- stanu instalacji przeciwpożarowych i użytkowych,
- podręcznego sprzętu gaśniczego,
- niewłaściwych warunków ewakuacji.

Stwierdzone nieprawidłowości stały się podstawą do wydania **35 decyzji administracyjnych** obligujących właścicieli/zarządców obiektów do ich usunięcia.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przeprowadziła także czynności kontrolno-rozpoznawcze w **5 budynkach mieszkalnych/socjalnych** stanowiących własność miasta. Stwierdzone uchybienia stały się podstawą do wydania **1 decyzji administracyjnej** zobowiązującej właściciela/zarządcę tych budynków do ich usunięcia.

W roku 2012 dużo miejsca poświęcono realizacji dodatkowych zadań dla organów PSP wynikających z regulacji prawnych ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Kontrolami objęto występujące na terenie miasta Dąbrowa Górnicza **4 zakłady dużego ryzyka (ZDR)** i **1 zakład zwiększonego ryzyka (ZZR)** wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakłady Dużego Ryzyka to:

- ARCELORMITTAL POLAND S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92;
- ALKAT Sp. z o.o., al. J. Piłsudskiego 92;
- OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.  
Baza Paliw Nr 14 w Strzemieszycach, ul. Składowa 13, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
- KOKSOWNIA PRZYJAŻŃ S. A., ul. Koksownicza 1.

Zakład Zwiększonego Ryzyka to:

- SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., ul. Koksownicza 16.

Od kilku lat szczególny nacisk w działalności prewencyjnej położony został na prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności publicznej. Szczególnym nadzorem objęto te obiekty, w których zagrożenie pożarowe może spowodować zagrożenie dla dużych grup ludzi tj. centra handlowe. Zakres kontroli obejmował w szczególności sprawdzenie:

- procedury przewidziane na okoliczność powstania pożaru lub innego zagrożenia tj. sytuacji wymagających przeprowadzenia ewakuacji ludzi,
- przygotowania służb odpowiedzialnych za realizację zadań zawartych w wymienionych procedurach,



- stanu sprawności technicznej urządzeń alarmowych i gaśniczych oraz środków łączności z jednostką PSP.

Kontrole obiektów użyteczności publicznej w znacznej ich części wykazują, że opracowane procedury na wypadek zagrożenia są znane przez personel obiektu i utrwalane podczas okresowych szkoleń z zakresu bhp i ppoż. Natomiast urządzenia alarmowe i gaśnicze poddawane są czynnościom kontrolnym i konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami ich producentów.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przeprowadziła w grudniu 2012r. kontrolę w **8 obiektach** handlowych punktów sprzedaży detalicznej środków pirotechnicznych. W 10 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów oraz wewnętrznych uregulowań w zakresie handlu tymi materiałami (instrukcja sprzedaży i postępowania z wyrobami pirotechnicznymi), takie jak:

- brak umieszczenia oznakowania informującego o zakazie palenia tytoniu i używania ognia otwartego w pobliżu punktu sprzedaży,
- brak informacji o zakazie otwierania opakowań z wyrobami pirotechnicznymi na terenie sklepu oraz o zakazie używania wyrobów pirotechnicznych w obiekcie, jak również na terenie do niego przyległym.

W roku 2012 przedstawiciele tutejszej komendy, w oparciu o art. 56 Prawa budowlanego, przeprowadzili **41 kontrole** związane z przekazaniem do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów. Celem tych kontroli było sprawdzenie pod względem zgodności wykonania obiektów z projektem budowlanym oraz spełnienie przez nie wymagań przeciwpożarowych. W stosunku do **4 obiektów** wniesiono uwagi względem zgodności ich wykonania z projektem budowlanym.

Ponadto funkcjonariusze tutejszej komendy w ramach propagowania ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznych zachowań przeprowadzili na przestrzeni roku **19 spotkań** z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi mających charakter pogadarek połączonych z pokazem sprzętu pożarniczego. Jak co roku, brali również czynny udział w takich imprezach jak: „Lato w mieście – Bezpieczne Wakacje 2012”, Akcja „Motoserce” organizowana cyklicznie przez Klub Motocyklowy VC 19-78, „Dzień Dziecka” organizowany przez władze miasta oraz organizowany w Centrum Handlowym „Pogoria”, pikniki rodzinne, a także „Światowy Dzień Bezpieczeństwa ArcerolMittal Poland S.A.”. W miesiącach jesienno-zimowych 2012 r. Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej ponownie rozpoczęła kampanię profilaktyczno-edukacyjną informującą o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla pn. „**NIE dla czadu**”. Akcja ta realizowana jest poprzez propagowanie informacji zamieszczonych na stronie internetowej tutejszej komendy oraz kolportaż ulotek celem rozpowszechnienia ich wśród mieszkańców miasta w zakresie możliwości rozpoznawania potencjalnego zagrożenia jakim jest tlenek węgla. Akcją objęto również, z inicjatywy MOPS, większość osób korzystających z Dziennych Domów Pomocy Społecznej w naszym mieście.



W roku 2012 stale prowadzono czynności związane z aktualizacją danych do „Katalogu zagrożeń miasta Dąbrowa Górnicza” w odniesieniu do zakładów, firm i przedsiębiorstw mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska oraz innych podmiotów gospodarczych przetwarzających lub magazynujących substancje niebezpieczne, jak również uaktualniano dane zawarte w opracowanej „Analizie Zagrożeń Miasta Dąbrowa Górnicza”.

### **III. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNEJ**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej postawiła sobie ponownie za cel w roku 2012 dążenie do osiągnięcia obowiązujących ją normatywów i to zarówno w zakresie sprzętowym, jak i wyposażenia strażaków-ratowników w umundurowanie służbowe oraz bojowe (sprzęt ochrony indywidualnej). Borykając się od wielu lat z problemami finansowymi, starzejącym się sprzętem, wyposażeniem oraz budynkami trzeba było w wielu sytuacjach wybrać priorytety, które byłyby realizowane w pierwszej kolejności. Niestety realizacja niektórych z nich wiązała się z koniecznością rezygnacji z innych lub przesunięciem terminów ich realizacji. Jako cel nadrzędny przyjęto ponownie bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, których w roku 2012 było 1551. Podczas działań najczęściej ulegały uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu poszczególne elementy umundurowania bojowego, które musiały być natychmiast wymienione na nowe. Ta sytuacja z kolei generowała stały wzrost kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostki. W codziennym funkcjonowaniu, na wielu przykładach, doskonale widoczny jest systematyczny wzrost cen odzieży ochronnej i sprzętu pożarniczego. Koszty te muszą być ponoszone w celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa ratownikom w podstawowym jego zakresie.

Ponieważ posiadane środki z budżetu państwa nie zabezpieczały w pełni tych potrzeb podjęto starania w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych. Rezultatem tych działań było pozyskanie środków w wysokości:

- od Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – 200.000,00 zł. (wydatki bieżące);
- od Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – 90.000,00 zł. (wydatek majątkowy – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego);
- darowizna od zakładu pracy – 60.000,00 zł. (dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego);
- od Komendy Głównej PSP w Warszawie – 9.872,00 zł. (dotacja celowa na usunięcie skutków klęski żywiołowej – letnia nawałnica, gradobicie);
- darowizna od firmy – 6.500,00 zł. (zakup przyczepy transportowej).



Pozyskane dodatkowe środki finansowe oraz wygospodarowane środki własne pozwoliły na przeprowadzenie działań mających na celu kupno lub uzupełnienie niedoboru:

- w zakresie wyposażenia strażaków w sprzęt ochrony indywidualnej:
  - rękawice specjalne – 33 pary;
  - obuwie specjalne gumowe – 10 pary;
  - obuwie specjalne skórzane – 5 par;
  - ubranie specjalne – 10 kpl.;
  - ubranie spec. Tychem F – 6 kpl.
  - hełm strażacki – 9 szt.;
  - aparat powietrzny – 5 kpl.;
  - maska do aparatu powietrznego – 4 szt.;
  - pokrowiec do w/w maski – 38 szt.;
  - ubranie koszarowe – 30 kpl.;
  - obuwie koszarowe – 3 pary;
- w zakresie zakupu środków gaśniczych, sorbentów i dyspergentów oraz sprzętu poż.:
  - środek pianotwórczy – 1596 kg;
  - sorbent – 800 kg;
  - dyspergent – 200 l;
  - wąż tłoczny W-52 – 10 szt.;
  - wąż tłoczny W-75 – 9 szt.

Nieodpłatnie pozyskano również z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach następujące wyposażenie indywidualne oraz sprzęt pożarniczy:

- ubranie specjalne – 7 kpl.;
- obuwie specjalne – 3 pary;
- środek pianotwórczy – 500 kg;
- sorbent – 1000 kg;
- dyspergent – 120 l.

Odrębną kwestię stanowią także niedobory środków finansowych pozwalających na przeprowadzenie remontów lub modernizacji zarówno pojazdów i sprzętu pożarniczego, jak i budynków komendy. Z każdym rokiem potrzeb tych jest coraz więcej. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do możliwości zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych lub innego specjalistycznego sprzętu. Bez wsparcia ze strony innych firm i instytucji, w tym jednostek samorządowych, nie byłoby to możliwe. Dlatego też w roku 2012 Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej poczyniła starania w celu pozyskania niezbędnych,





pozabudżetowych środków umożliwiających zakup lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego za kwotę 170.000,00 zł.

Rezultatem tych działań było pozyskanie środków finansowych w wysokości:

- od Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – 90.000,00 zł.;
- od Koksowni „Przyjaźń” S.A. – 60.000,00 zł;
- środki Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej – 20.000,00 zł.

Zgromadzone w ten sposób środki pozwoliły na zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego SOP z napędem 4x4 marki LAND ROVER Freelander 2. Dzięki darowiźnie pozyskano również od jednej z dąbrowskich firm przyczepę transportową o wartości 6.5 tys. zł. Samochód ten wraz z przyczepą służy obecnie do transportu (wymienne): motopomp i armatury wodnej, skokochronu oraz namiotów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem.

W roku 2012 Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej podjęła intensywne starania mające na celu ujednolicenie i właściwe ustalenie własności gruntów i budynków będących w jej władaniu. Działania te, dzięki wsparciu ze strony Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego zakończyły się pełnym sukcesem. Tym samym umożliwiło to rozpoczęcie właściwych przygotowań ze strony komendy do przystąpienia, do mającego być ogłoszonym w 2013 roku programu NFOŚ dot. termomodernizacji budynków skarbu państwa ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji elewacji wykonanej z płyt acekolowych zawierających azbest. Przeprowadzona termomodernizacja pozwoliła by na dostosowanie budynków komendy do aktualnie obowiązujących norm cieplnych, zwiększenie komfortu pracy strażaków, ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji powstałych w procesie wytwarzania energii cieplnej oraz zmianę oblicza architektonicznego miasta. Planowana inwestycja szacowana jest obecnie na ok. 2,5 mln zł.

#### IV. WNIOSKI

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, wypełniając nałożone na nią obowiązki ustawowe, dzięki przychylności i wsparciu ze strony współpracujących przedsiębiorstw, firm i władz samorządowych może uznać miniony rok za rok wykorzystanych szans. Natomiast trudności z jakimi na co dzień przychodzi nam się mierzyć rekompensowane są poczuciem dobrze pełnionej służby i uznaniem w oczach społeczeństwa.