

LEGENDA


Instalacja CO zasilanie/powrót, średnica rury

INT 22/500 L=750
Grzejnik np. Radson INTEGRA -
szerokość, wysokość, długość, moc,
nastawa wstępna.



UWAGA:
Rozwinąć instalację rozprowadzić łącznie z rurkami.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolować
izolacją ciepłą zgodnie z wytycznymi zawartymi w DZU
nr 75 z dnia 6 listopada 2008

C05 C06

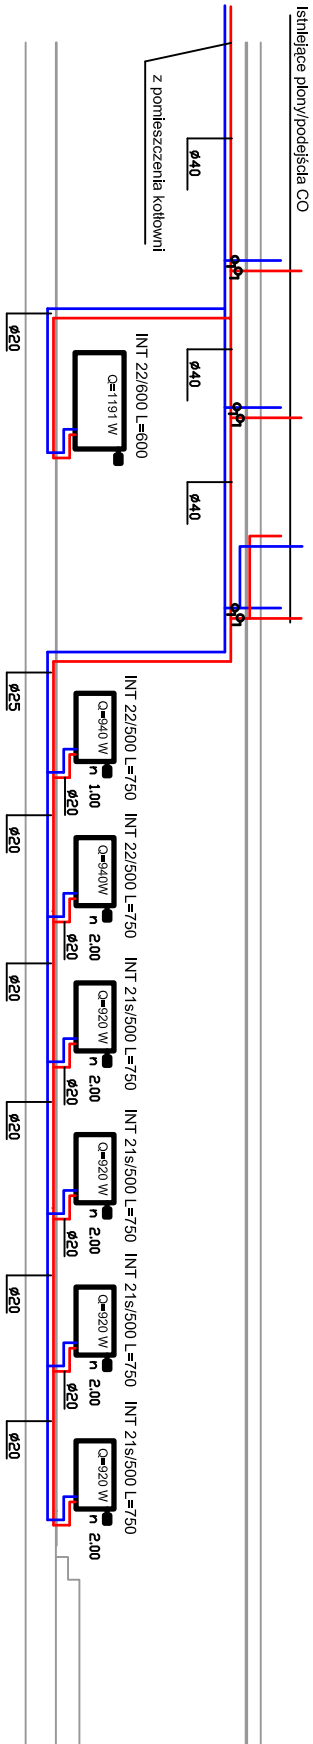

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A mgr inż. arch. Halina Piotrowska - Hirsztelg.			
OBIEKT	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „OTWARTE SERCA” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GWARDII LUDOWEJ 107		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
TYTUŁ RYSUNKU	Rozwinięcie instalacji CO		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ADAM BLACHUT	NR UPR. 454/02	
OPRACOWAŁ	mgr inż. MAURYCY GŁOGOWSKI		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ARKADIUSZ ŚWISTEK	NR UPR. 18/02	
DATA 07.2012r.	SKALA 1:100	NR RYS. C-03	