


# PARTER

Rozdz. główna 0,4kV-TG  
(szafka nr 2)

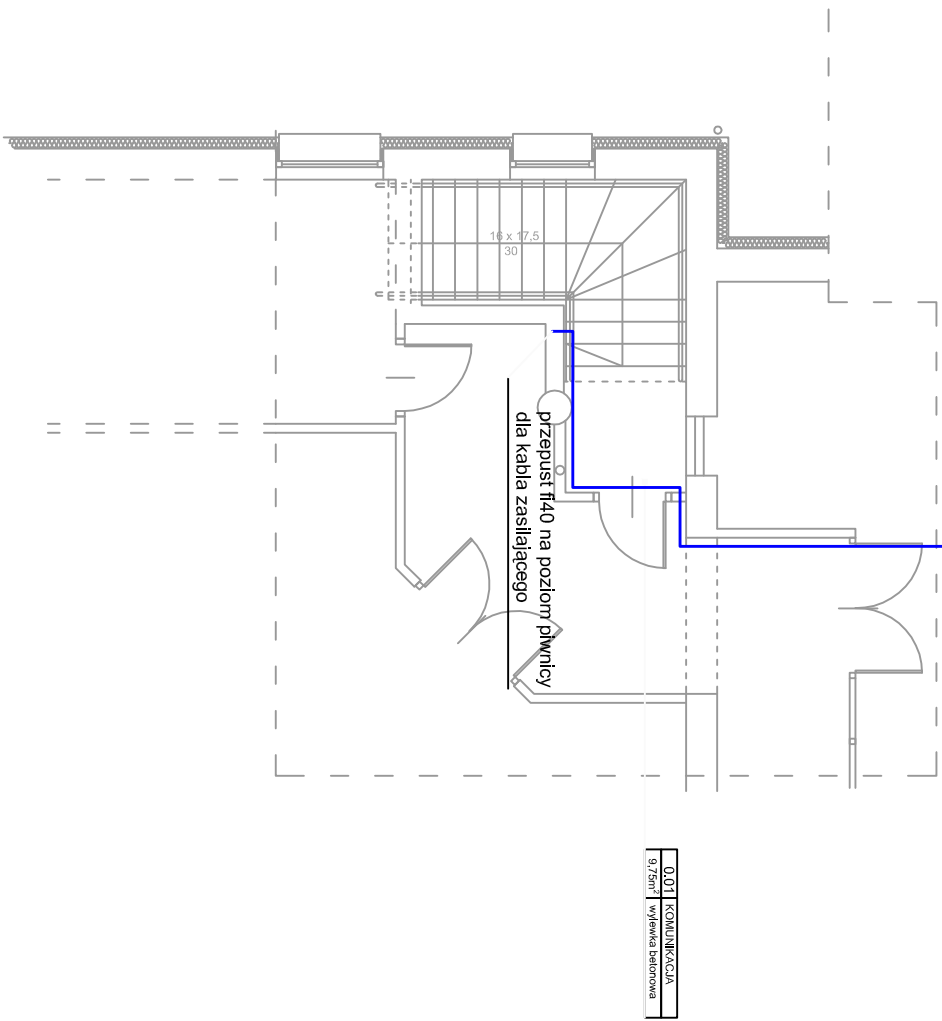

- UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH:
- Instalację oświetlenia i gniazd jednofazowych należy prowadzić pod tynkiem.
  - Obwody w poszczególnych pomieszczeniach należy zasilić zgodnie ze schematem strukturalnym.
  - Przy przejściach przez ściany i stropy należy zastosować masy uszczelniające HILTI.
  - W łazienkach należy zastosować gniazda jednofazowe przyszczepne.
  - W puszkach rozgałęźnych zastosować szybkozłączki WAGO.

• Gniazda jednofazowe podwójne  
• Gniazda jednofazowe pojedyncze - przyszczepne

RP-01-L1  
FAZA  
NUMER OBWODU  
NAZWA ROZDZIELNICZY

|  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
| P R A C O W N I A P R O J E K T O W A<br>mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirszbetg. |   |             |  |
| OBIEKT   | WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „OTWARTE SERCA”<br>W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GWARDII LUDOWEJ 107 |             |  |
| STADIUM  | PROJEKT WYKONAWCZY  |             |  |
| BRANŻA   | ELEKTRYCZNA   |             |  |
| TYTUŁ RYSUNKU  | PARTER. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD<br>JEDNOFAZOWYCH. Plan instalacji.                         |             |  |
| PROJEKTOWAŁ  | mgr inż Adam Kaim upr. SLK/0734/POOE/05   |             |  |
| SPRAWDZAJĄCY   | mgr inż Adam Kulczyński upr. SLK/0729/POOE/05   |             |  |
| DATA 07.2012r.   | SKALA 1:100   | NR RYS.E-06 |  |