


+6,40

+3,20
I p.

±0,0
0 p.


-2,00
-1 p.

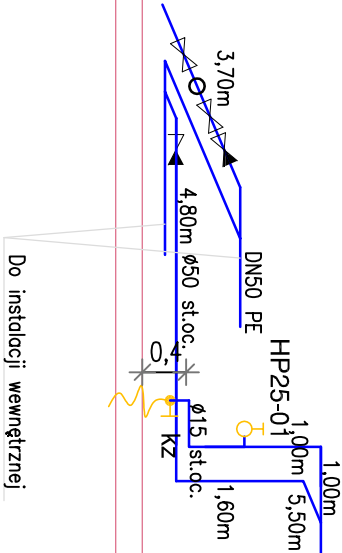

tuleja stalowa
+ masa ogniochronna
HILTI CP611A

PH1

PH2

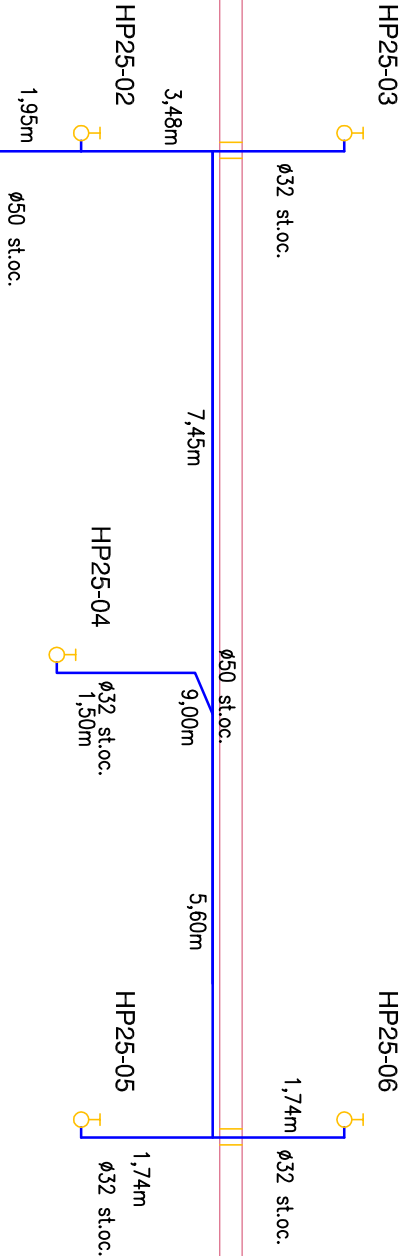

Wykonawca:	"ALFA" Bożena Habrajska Al. Kottłataja 34, 42-500 Będzin			
Inwestor:	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-303 Dąbrowa Górnicza			
Lokalizacja:	Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 103			
Tenat::	Wyposażenie w wewnętrzną sieć wodociagową przeciwpożarową polegającą na zabudowie hydrantów dn25 z węzłem półsztywnym w budynku Szkoły Podstawowej nr. 11 w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego103.			
Zespół projektowy	mgr inż	uprawnienia nr	data	podpis
PROJEKTOWAL mgr inż	Cezary Stepien	SLK/IS/1351/03		
SPRAWDZIL mgr inż	Aleksandra Warcaba	-		
Tręść rysunku:	Rozwinięcie instalacji p.poż.		Skala: 1:100	Rys: 4