



Zasilanie budynku A

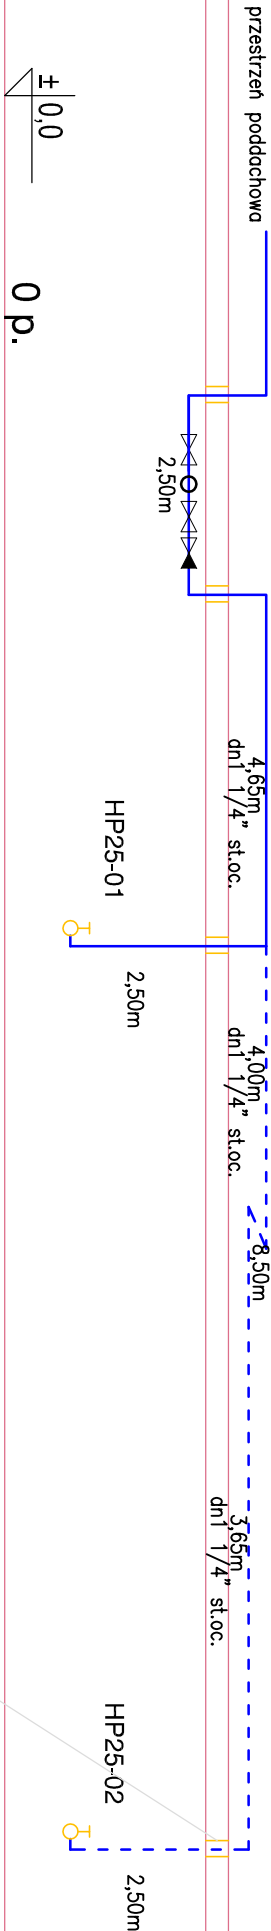

Zasilanie budynku B

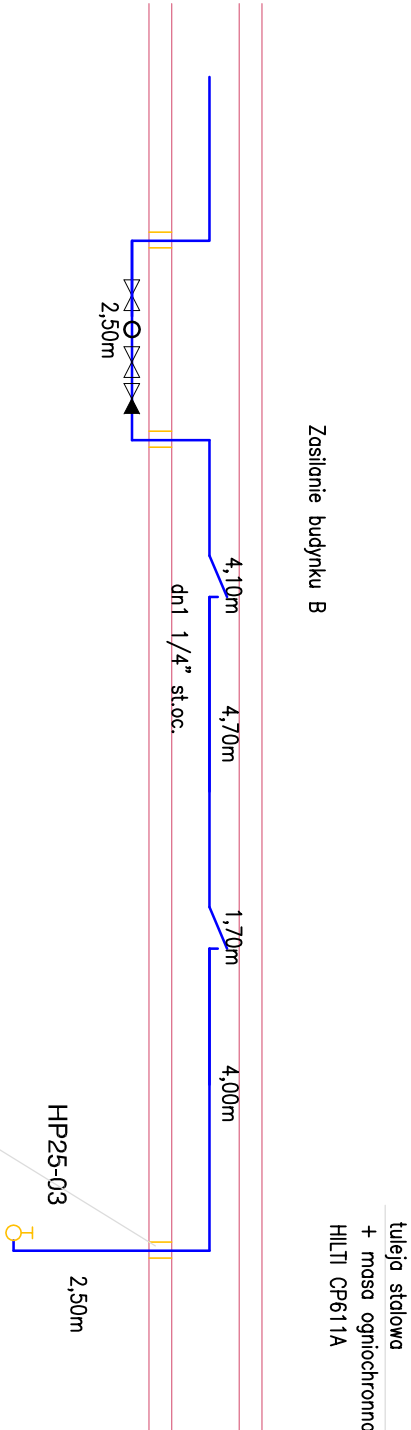

tuleja stalowa
+ masa ogniochronna
HILTI CP611A

tuleja stalowa
+ masa ogniochronna
HILTI CP611A

- - - - - proj. rurociąg instalacji hydrantowej
- - - - - rurociąg instalacji hydrantowej

Wykonawca:				
"ALFA" Bożena Habrajska Al. Kosińskiego 34, 42-500 Będzin				
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA				
Inwestor: ul. Graniczna 21 41-303 Dąbrowa Górnicza				
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Zwycięstwa 89a, 89b				
Temat: Zmodernizowanie wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej polegające na zabudowie hydrantów dn25 z węzłem pólshywnym w budynku Przedszkola nr 28 przy Al. Zwycięstwa oraz zapewnienie szerokości co najmniej 0,9m w świetle ościeżnicy dla drzwi służących całą ewakuacji a także zastosowanie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych.				
Zespół projektowy		uprawnienia nr	data	podpis
PROJEKTOWAL mgr inż Cezary Stępień		443/02		
OPRACOWAL mgr inż Aleksandra Warcaba		-		
Treść rysunku: Rozwinięcie instalacji p.poz.		Skala: 1:100	Rys: 3	