


- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
1. Samoczynne wyłączenie zasilania
 2. Układ sieci - TNS
 3. Wyłączniki różnicowo-prądowe
 4. Miejscowe połączenia wyrównawcze

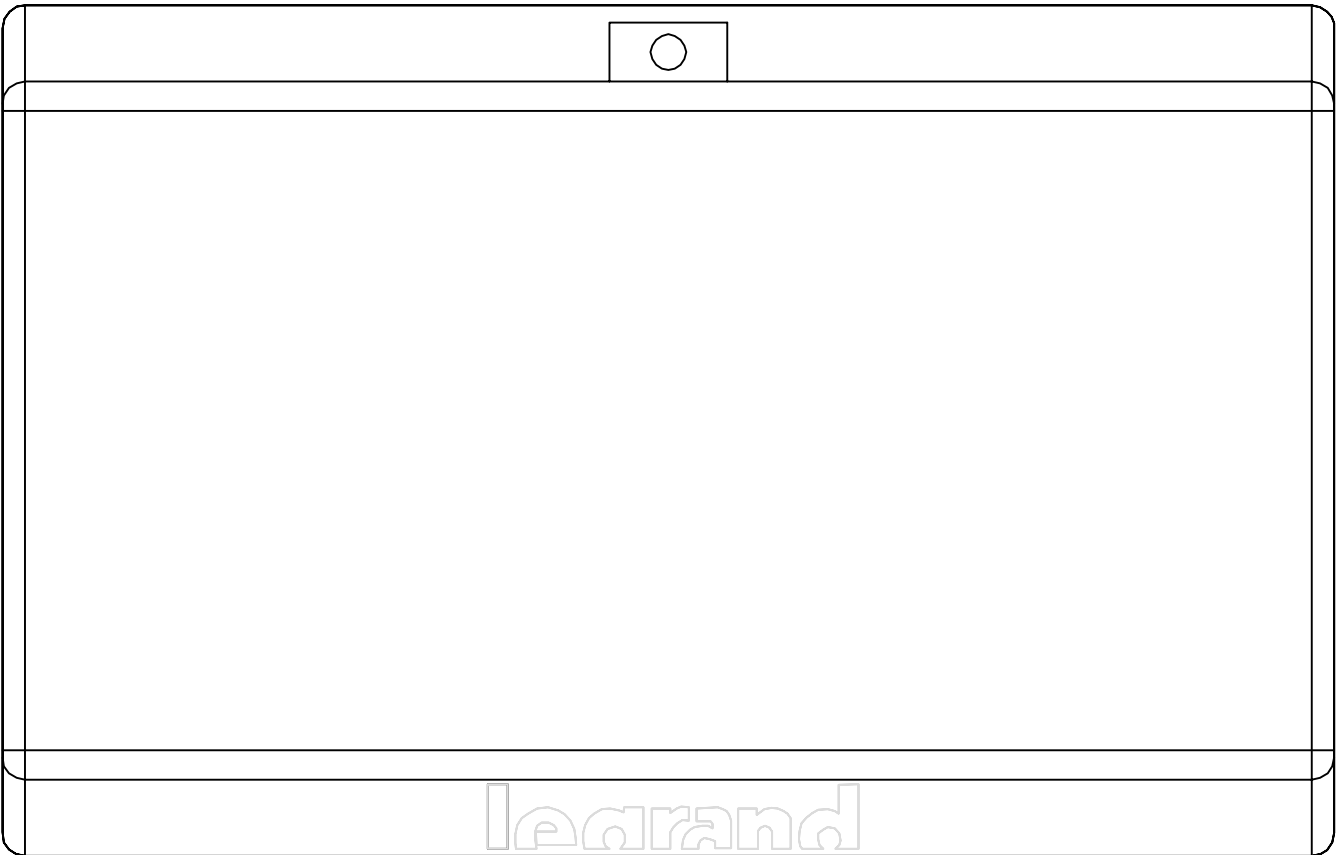

leopard

Inwestor / Zamawiający: GINIA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040			
Nazwa projektu: PRZEDSZKOLE NR 34 - REMONT KUCHNI			
Adres obiektu: PRZEDSZKOLE NR 34 UL. DĄBSKIEGO 19, 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKI NR: 21, 110/2, 117, 154/1			
Projektant: mgr inż. Adam Kaim NR UPR. SLK/0734/POOE/05		Podpis:	
Tytuł rysunku: ROZDZ. 0.4KV-RK - kuchni Elewacja i rozmieszczenie aparatury		Branża: E	
Data: 06.2014 r.	Stadum: PBW	Skala: 1:50	Nr rysunku: 02