


PPD

Szafa serwerowa 4DC, BKT 42U, 800/1000/2000, s/gw mm., jednoskrzydłowe, perf. drzwi przesłone wyposażone w zamek 4 pkt. dwuskrzydłowe perforowane drzwi tylnie, 2 ściany boczne, RAL 7021 ( konstrukcja spawana - nośność 1500 kg)

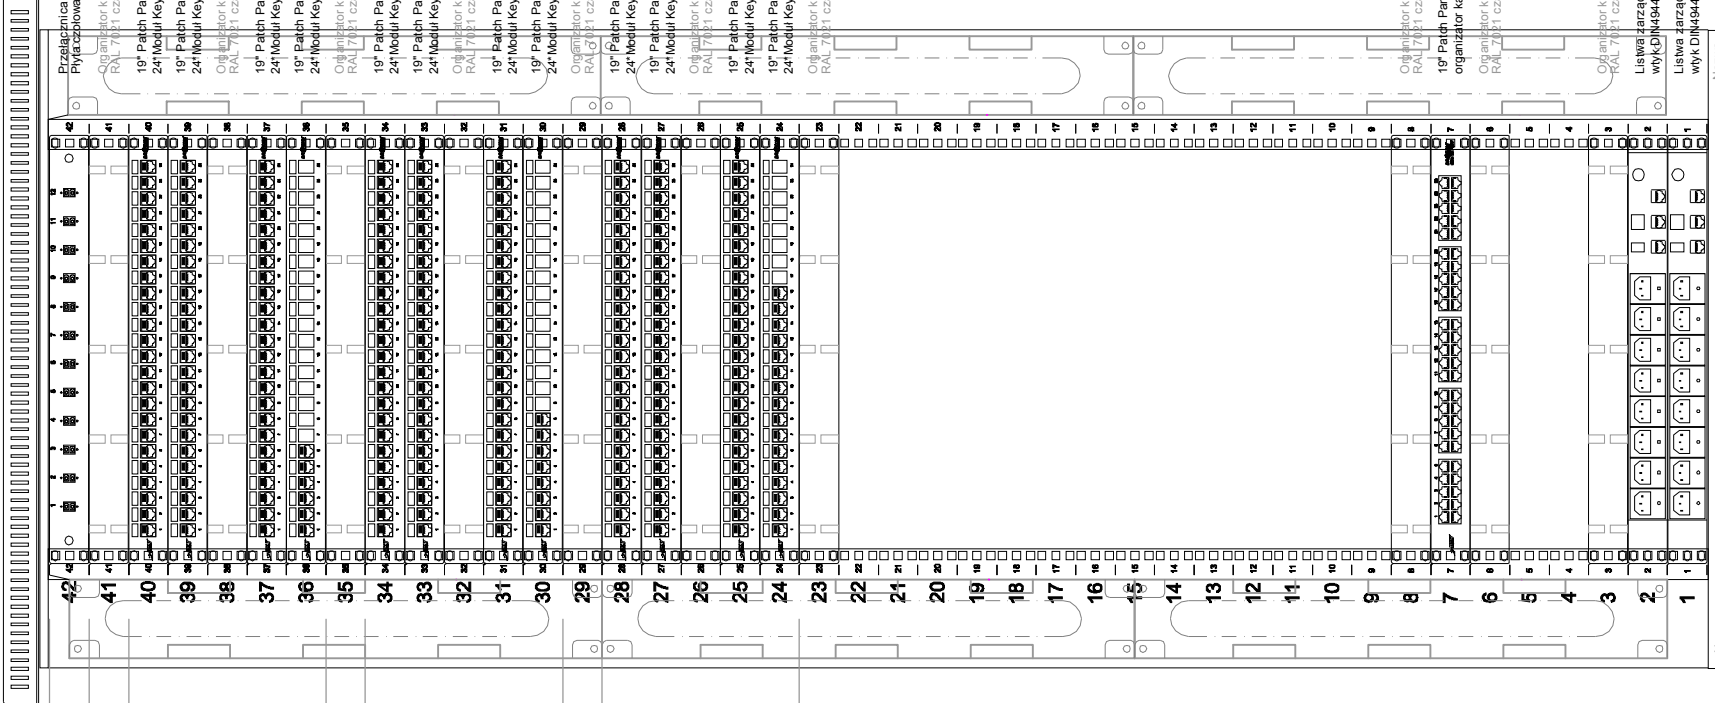


GPD - PPD

Parter

Piętro 1


Piętro 2

Schemat Ideowy

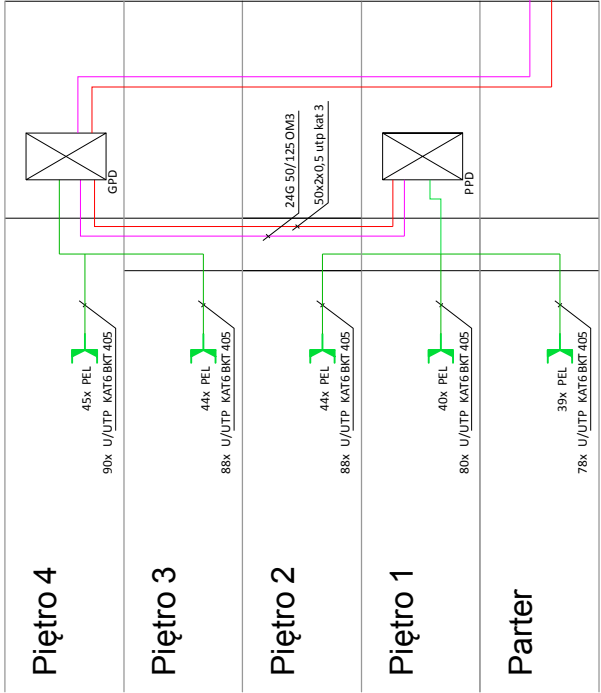

Investor / Zamawiający:  
**GMINA DĄBROWA GÓRNICZA**  
**UL. GRANICZNA 21**  
**41-300 DĄBROWA GÓRNICZA**

Projektant / Jednostka Projektowa:  
**EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**TOMASZ MOSKALEWICZ**  
**UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA**  
**TEL.: 512 173 040**



Nazwa projektu:

**REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2**

Adres obiektu:  
**DĄBROWA GÓRNICZA**  
**AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2**  
**DZIAŁKI NR: 36**

Projektant: mgr inż. Adam Kaim  
nr upr. SLK.0734/POOE/05

Sprawdzający: mgr inż. Maciej Patucha  
SLK/4699/PWOE/13

Tytuł rysunku:

**Widok pośredniego punktu dystrybucyjnego PPD. II Piętro**

Branża:

**E**

Data: **07.2014 r.**

Stadium:

**PBW**

Skala:

**-:-**

Nr rysunku:

**I-12**