
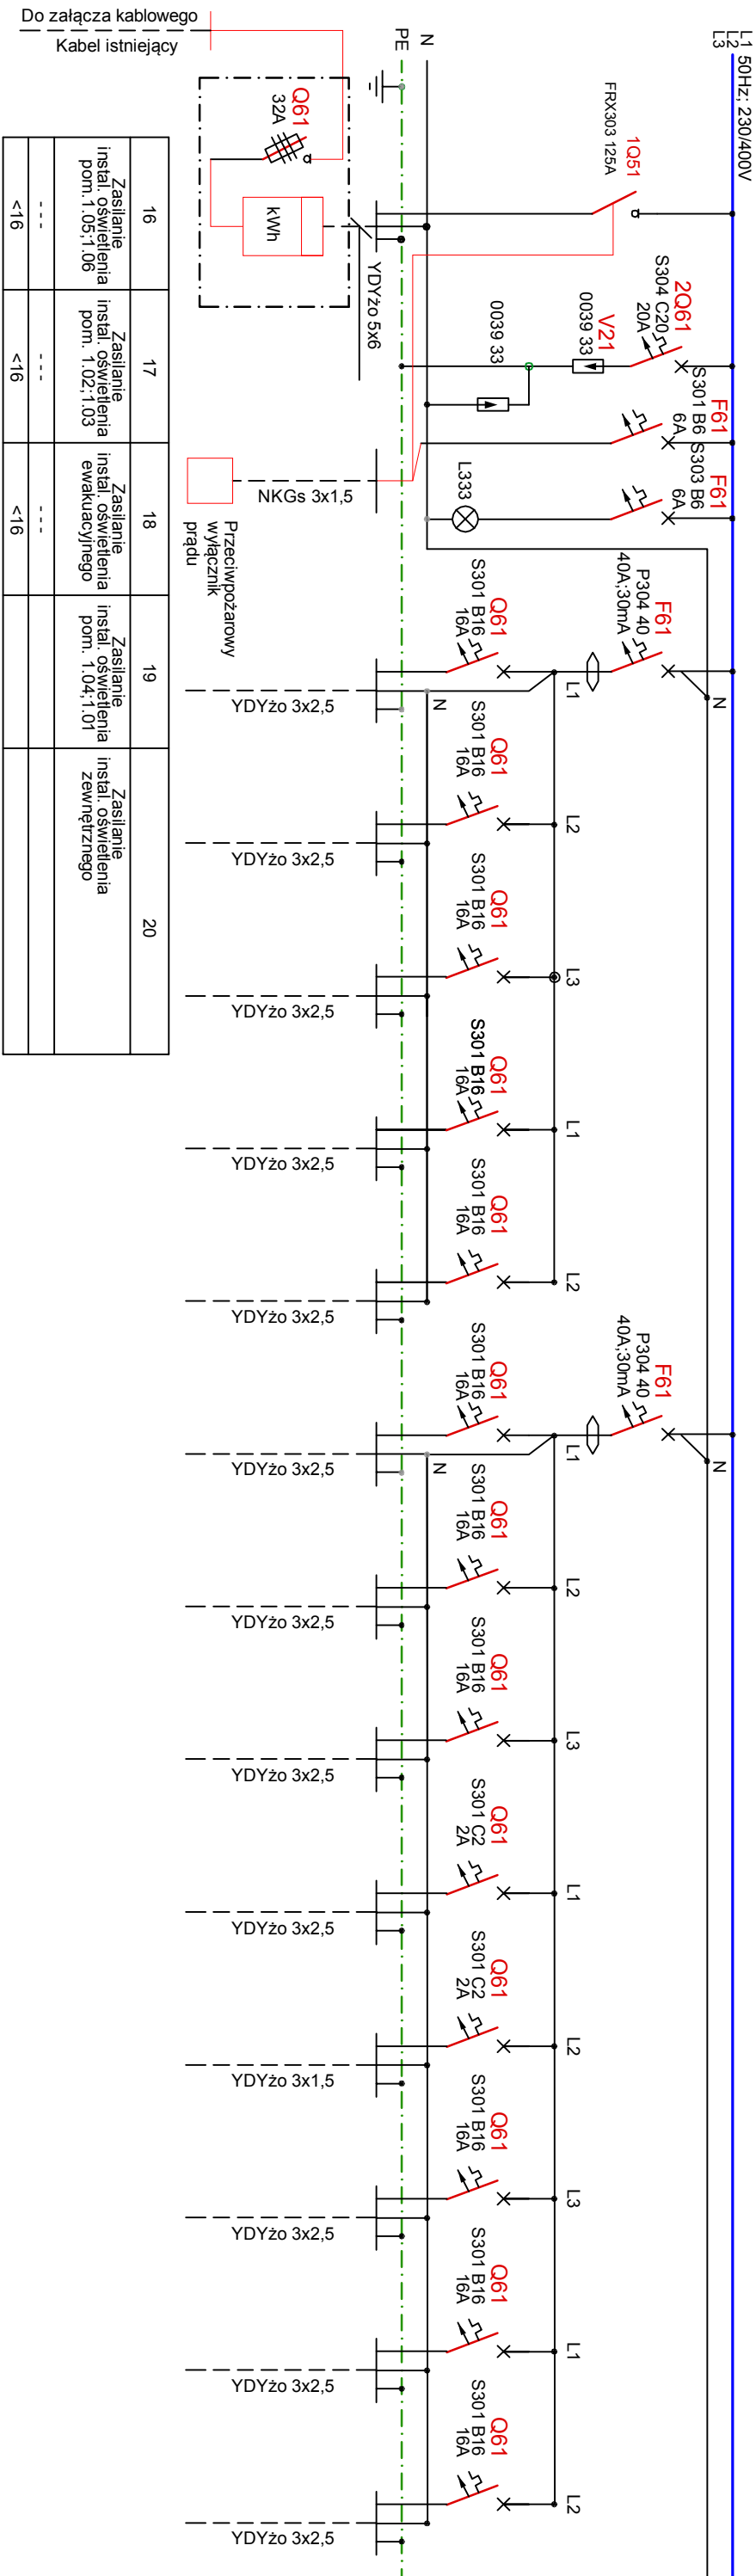



[illegible]

16	17	18	19	20
Zasilanie instal. oświetlenia pom. 1.05;1.06	Zasilanie instal. oświetlenia pom. 1.02;1.03	Zasilanie instal. oświetlenia ewakuacyjnego	Zasilanie instal. oświetlenia pom. 1.04;1.01	Zasilanie instal. oświetlenia zewnętrzznego
---	---	---		
<16	<16	<16		

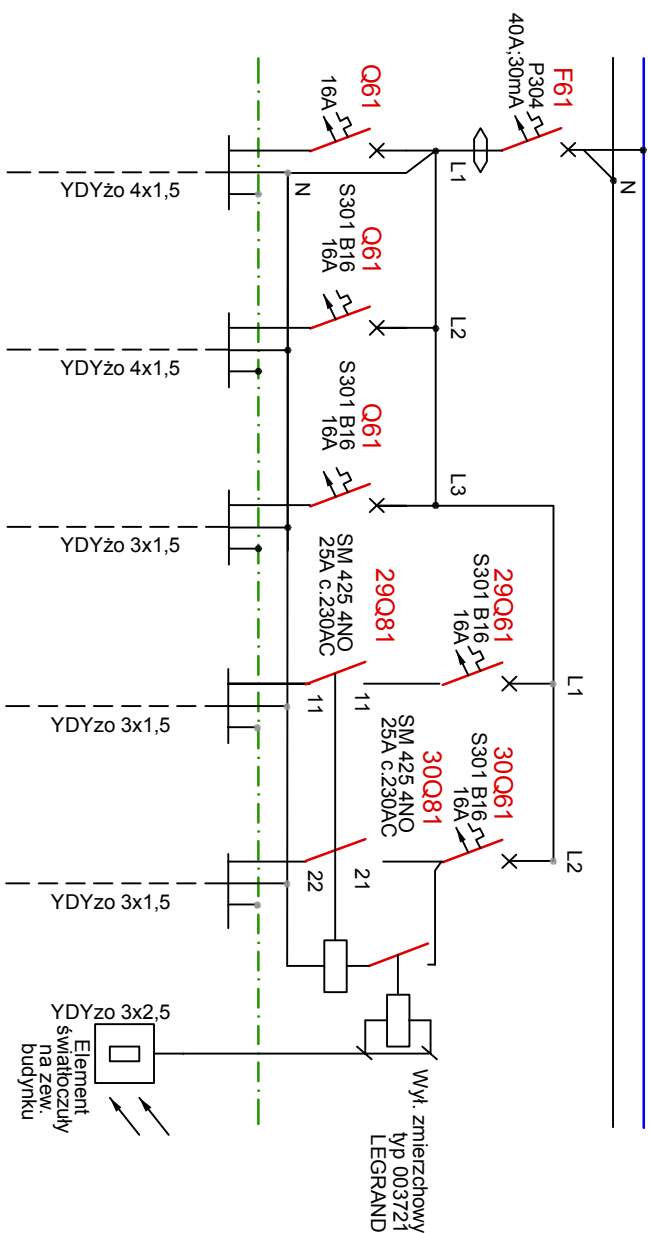

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:

1. Samoczynne wyłączenie zasilania
2. Układ sieci - TNS
3. Wyłączniki różnicowo-prądowe
4. Miejsce połączenia wyrównawcze

Inwestor / Zamawiający:		GINIA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	
Projektant / Jednostka Projektowa:		EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁĄCZĄCA 59, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040	
Nazwa projektu:			
Adres obiektu:		REMONT SZALETU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	
Projektant:		PLAC WOLNOŚCI 1, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKA NR. 1121	
Data:		06.2014 r.	
Stadium:		PBW	
Strata:		-:-	
Tytuł rysunku:		ROZDZ. 0.4KV-RG - szaletu Schemat strukturalny	
Branża:		E	
Nr rysunku:		01	