


BRN.0003.134.2015

Radny Rady Miejskiej

Ryszard Harańczyk

haranczyk@wp.pl

Dąbrowa Górnicza dn.09.02.2015 r.



52: P. Rygiel

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

9.02.2015 Green

INTERPELACJA

DOTYCZY: Propozycji nr 1 do planowanej aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego.

W związku z planowanym sporządzeniem aktualizacji projektowej na przebudowę układu komunikacyjnego oraz remontu chodników i jezdni na osiedlu Sikorskiego, uprzejmie proszę o przeanalizowanie mojej propozycji nr 1, związanej z planowaną inwestycją.

Moja propozycja dotyczy odpowiedniego wyprofilowania krawężników jednokierunkowej jezdni na osiedlu Sikorskiego, która znajduje się od wschodniej strony bloku nr 36, tuż przy wyjeździe do ulicy Piłsudskiego.

Proponowana przeze mnie modyfikacja - wyprofilowania krawężników w opisanym miejscu (zgodnie z propozycją na dołączonej mapce), pozwoli na uporządkowanie pewnej niekorzystnej sytuacji komunikacyjnej, która nieznacznie ułatwi wyjazd kierowcom z tej uliczki, a jednocześnie która, na pewno utrudni kierowcom samochodów - konkretnego łamania przepisów ruchu drogowego poprzez wjazd w tą jednokierunkową, osiedlową uliczkę z zakazanego kierunku jazdy, tj. od głównej strony ulicy Piłsudskiego.

Na chwilę obecną, niestety dość często, zdarza się, że kierowcy samochodów, wbrew przepisom komunikacyjnym, wjeżdżają z głównej ulicy Piłsudskiego „pod prąd” - w tą jednokierunkową osiedlową uliczkę, co stwarza istotny wzrost zagrożenia bezpieczeństwa komunikacyjnego opisanego miejsca.


Wskazany problem, wraz z konkretną propozycją usunięcia tego problemu, zgłaszałem już kilkakrotnie w poprzednich latach i dlatego też myślę, że w momencie planowanego niebawem, zleconego wykonania - aktualizacji dokumentacji projektowej na planowaną inwestycję przebudowy układu komunikacyjnego, będzie okazją do uwzględnienia przedstawionej przeze mnie koncepcji, która polega na odpowiednim wyprofilowaniu krawężników jezdni w opisanym miejscu, zgodnie z przedstawioną mapką sytuacyjną.

Według mojej osobistej oceny, zastosowanie proponowanej przeze mnie niedużej i niedrogiej modyfikacji układu komunikacyjnego, pozwoli na konkretny i wymierny wzrost bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego we wskazanym fragmencie osiedla Sikorskiego.

Z poważaniem


Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

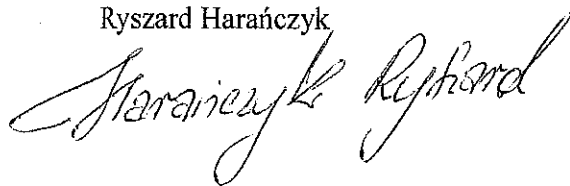

Załączniki:

- mapka sytuacyjna z propozycją zmiany -

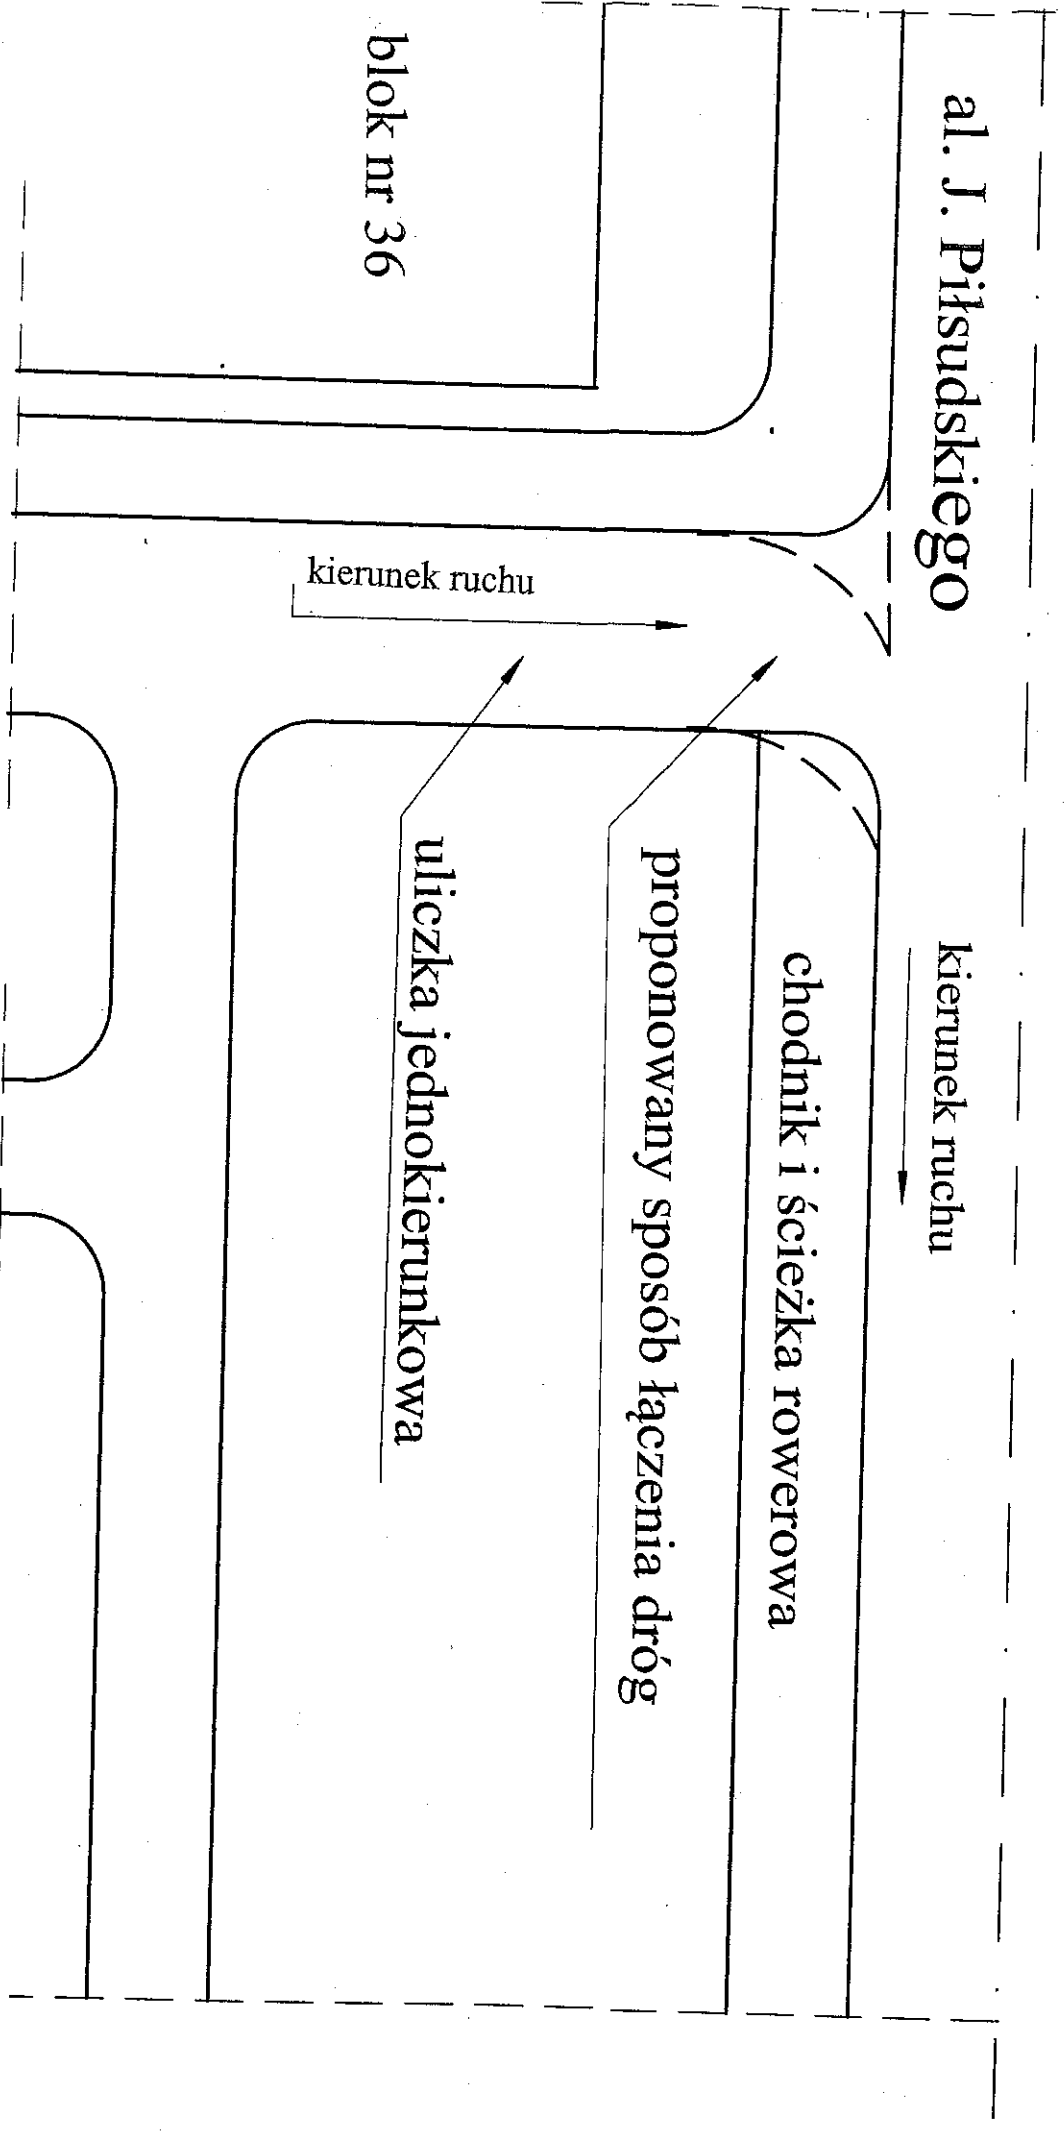

Proponowany nowy sposób połączenia
al. J. Piłsudskiego i jednokierunkowej
uliczki osiedlowej os. Wł. Sikorskiego

