

przycisk zadalne
wyłączenie p.poż
OP1-W01-A-11

wejście główne

HDGs 3x1,5

RG

Zk-3b

wyjście ewakuacyjne

przycisk zadalne
wyłączenie p.poż
OP1-W01-A-11

wył. p.poż
DPX-125
w szafce 42RV GW42204-n/t

PRZEDSZKOLE nr 34- REMONT TABLIC ROZDZIELCZYCH

Inwestor

Gmina Dąbrowa Gór.
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21

Opracował:

PIKUSIAK
biuro projektowania
nauczycielskiego
w zakresie instalacji elektrycznych
ul. 610/80

Data

kwiecień
2015 r

Rys.nr

01

INSTALACJA WYŁĄCZNIKA p.pożarowego

zdalne wyłączenie p.poż
przycisk OP1-W01-A-11
przy wejściu głównym

zdalne wyłączenie p.poż
przycisk OP1-W01-A-11
przy wyjściu ewakuacyjnym

Wyl. p.poż
DPX-125

ZK-3b

Zabezpieczenie przedlicznikowe

RBK2
wkładka topikowa 50A

przystosować do
plombowania

ZMG 410 CR4.000b03S2PO6

RG

DOSTATECZNIE SZYBKIE
WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA $P_i = 33,0 \text{ kW}$

WG

FR-104-100A

IS211240
klasa "B+C"

metalowe
rurociągi
szyny dźwigu

SWP-G1

Fe/Zn 30x4

N PE
PEN

R303-25A

R303-20A

R303-32A

R 303-25A

R 303-16A

R303-25A

R303-25A

R303-25A

T1

NJ-20/0,03

S301B-10A

S301B-10A

S301B-10A

S301B-10A

S301B-16A

NJ-20/0,03

S301B-10A

S301B-10A

S301B-10A

S301B-10A

S301B-10A

S301B-16A

NJ-20/0,03

S301B-16A

NJ-20/0,03

tablica bezpiecznikowa T2

tablica bezpiecznikowa T5

tablica bezpiecznikowa T3
tablica bezpiecznikowa T4
tablice na terenie szkoły
poza opracowaniem

tablica bezpiecznikowa
kuchnia TK

gniazdo siłowe 16A
pom."obierak"

tablica bezpiecznikowa TA
oświetlenie klatki schodowej

oświetlenie korytarza

oświetlenie korytarza piwnicy

oświetlenie pom. piwnicy

gniazda w pom. piwnicy

tablica bezpiecznikowa T1
oświetlenie sala nr 16

oświetlenie sala nr 17

oświetlenie korytarza

oświetlenie holu

oświetlenie WC

gniazda sala nr 16

gniazda sala nr 17

rezerva

PRZEDSZKOLE nr 34- REMONT TABLIC ROZDZIELCZYCH

Inwestor

Gmina Dąbrowa Górna.
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21

Opracował:

mgr inż. Andrzej KOTOWSKI
uprawniony do wykonywania
nadzoru nad instalacjami elektrycznymi
nr upr. 610/90

Data


kwiecień
2015 r

Rys.nr

02

SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNI RG

RWN 3x12 - nr ref. 6024 23

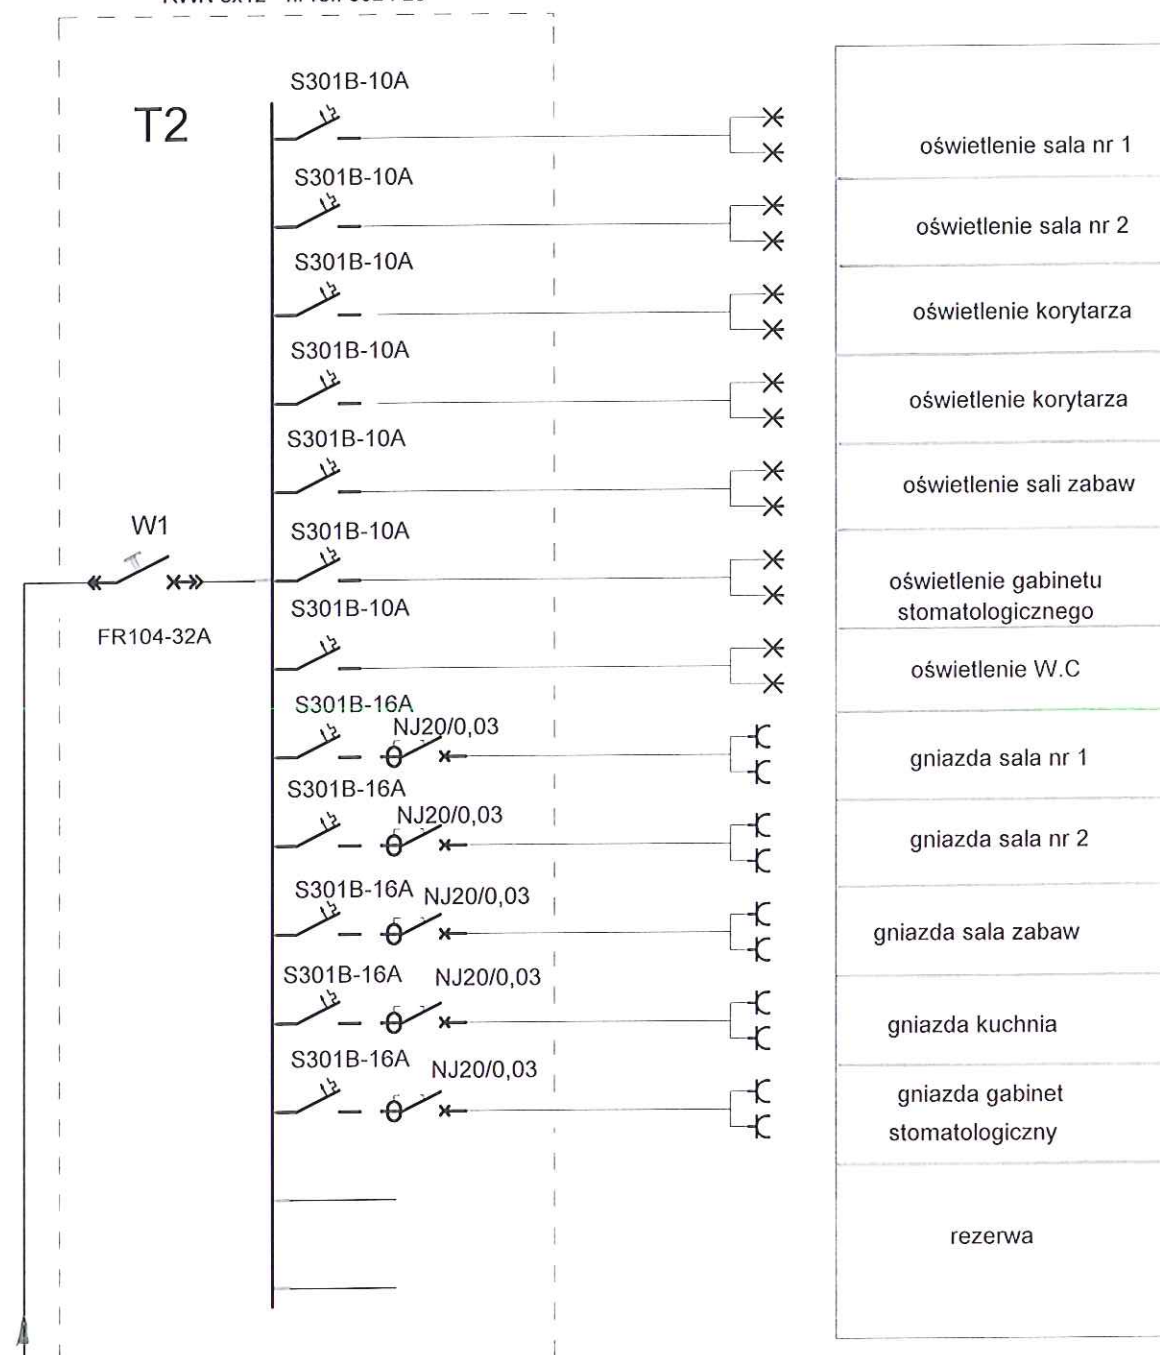

zasilanie z RG

DOSTATECZNIE SZYBKIE
WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

Pi = 13 kW

PRZEDSZKOLE NR 34 -REMONT TABLIC ROZDZIELCZYCH

Inwestor:

Gmina Dąbrowa Górna.
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul.Graniczna 21

Opracował:

mgr. ANNA KURKOWA
Uprawniona do projektowania
nadzoru nad budowlą
w zakresie instalacji elektrycznych
nr upr. 610/90

Data

kwiecień
2015 r

SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNI T2

Rys nr
03

RWN 2x12 - nr ref. 6024 22 LEGRANDE

T5

W5

FR104-25A

S 301B-10A

S 301B-10A

S 301B-10A

S 301B-10A

S 301B-16A

S 301B-16A

S 301B-16A

S 301B-6A

NJ20/0,03

NJ20/0,03

oświetlenie pom.
administracji

oświetlenie szatni
i korytarza

oświetlenie W.C

oświetlenie gabinet
dyrekcji

gniazda szatnia
i korytarz

gniazda gabinet
Dyrekcji

gniazda pom.
administracji

zasilanie SSWIN

rezerwa

zasilanie z RG

DOSTATECZNIE SZYBKIE
WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA


$P_i \approx 10 \text{ kW}$

PRZEDSZKOLE nr 34 - REMONT TABLIC ROZDZIELCZYCH

<p>Investor:</p> <p>Gmina Dąbrowa Górna. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</p>	<p>Opracował:</p> <p>mgr inż. PIOTR KUJAWA Uprawnienia do projektowania nadzoru nad budową w oparciu o załącznik nr 1 do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</p>	<p>Data</p> <p>kwiecień 2015 r</p>
<p>SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNI T5</p>		<p>04</p>

Szafa ATLANTIC -nr ref. 0355 98 LEGRAND

metalowa wolnostojąca zgodna z normą: PN-EN 60439-3
zamykana na klucz z wkładką patentową

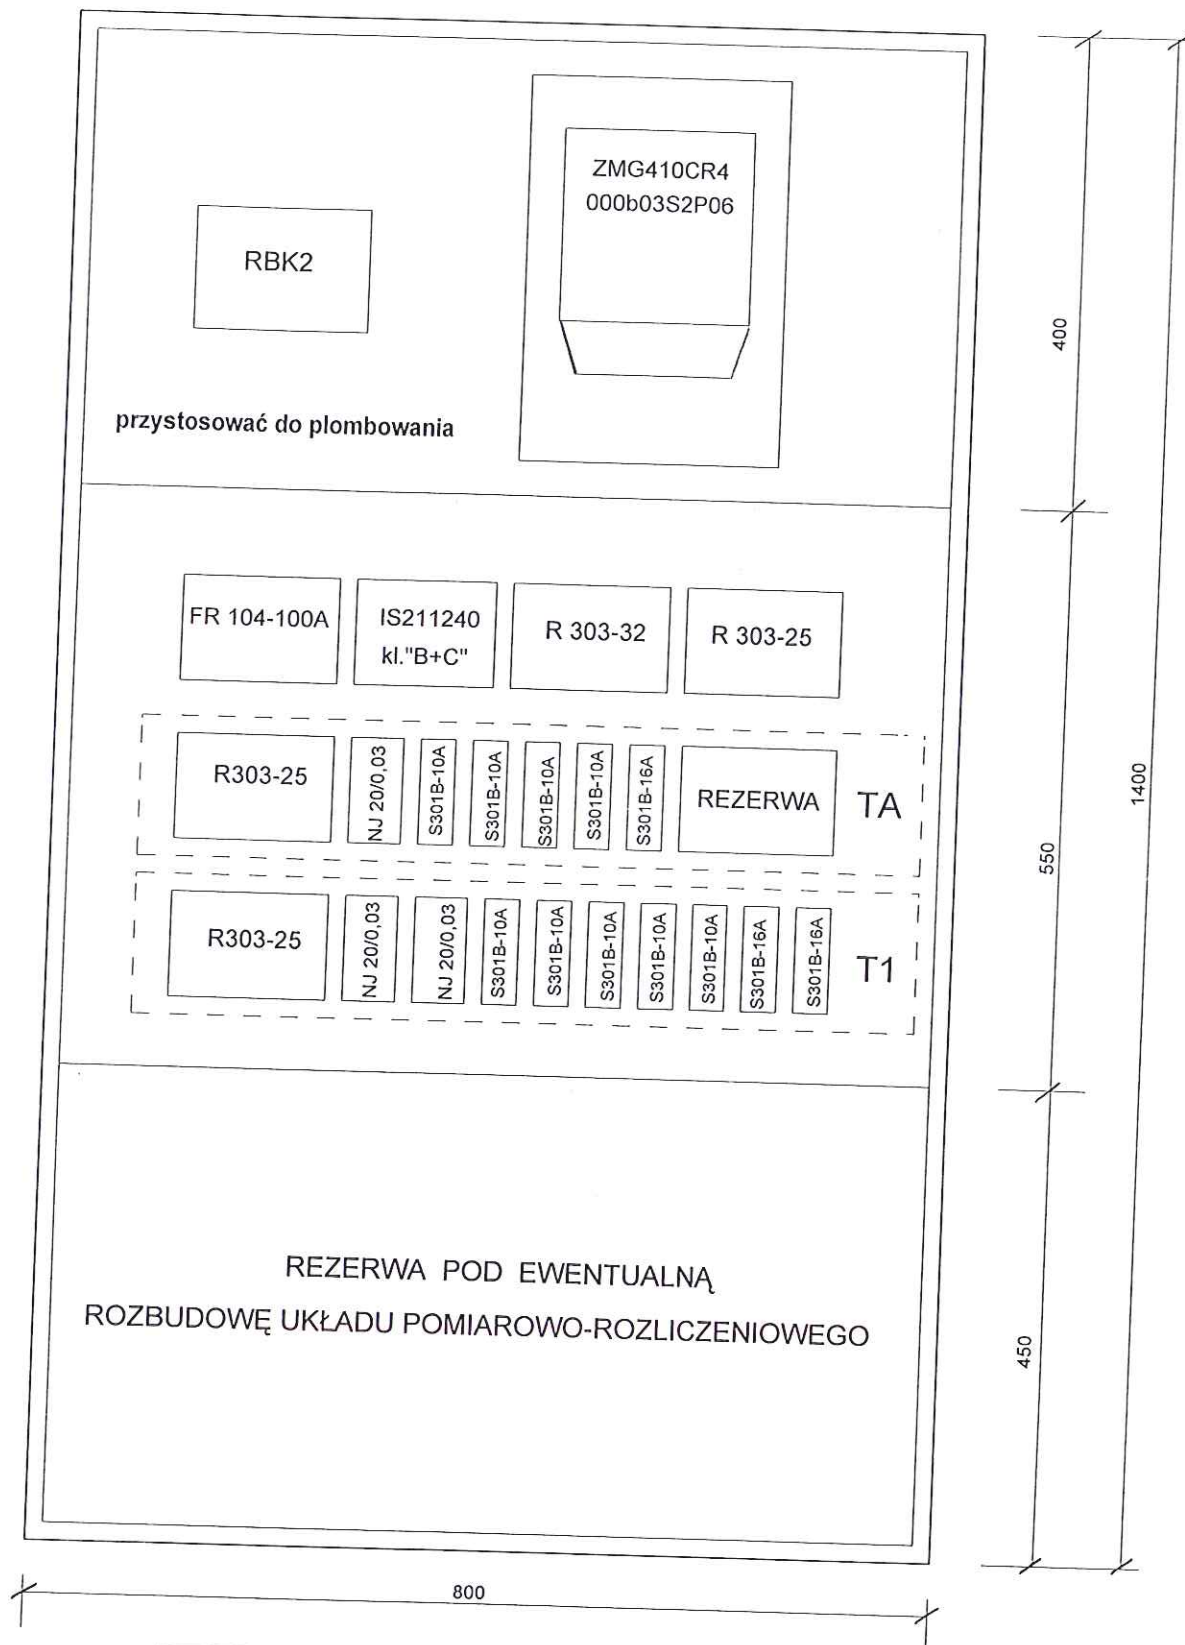

PRZEDSZKOLE nr 34- REMONT TABLIC ROZDZIELCZYCH

Investor:

Gmina Dąbrowa Górna.
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21

Opracował:

PRZEDSZKOLE
nadzór nad
zakresie nadzoru
nr 40/ 610/90


Data

kwiecień
2015 r


ROZMIESZCZENIE APARATURY -ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG

Rys.nr
05

RWN 3x12 - nr ref. 6024 23 LEGRAND
rozdzielnica wngkowa zgodna z norm:PN-EN 60439 -3
z drzwiczkami transparentnymi zamykanymi na klucz

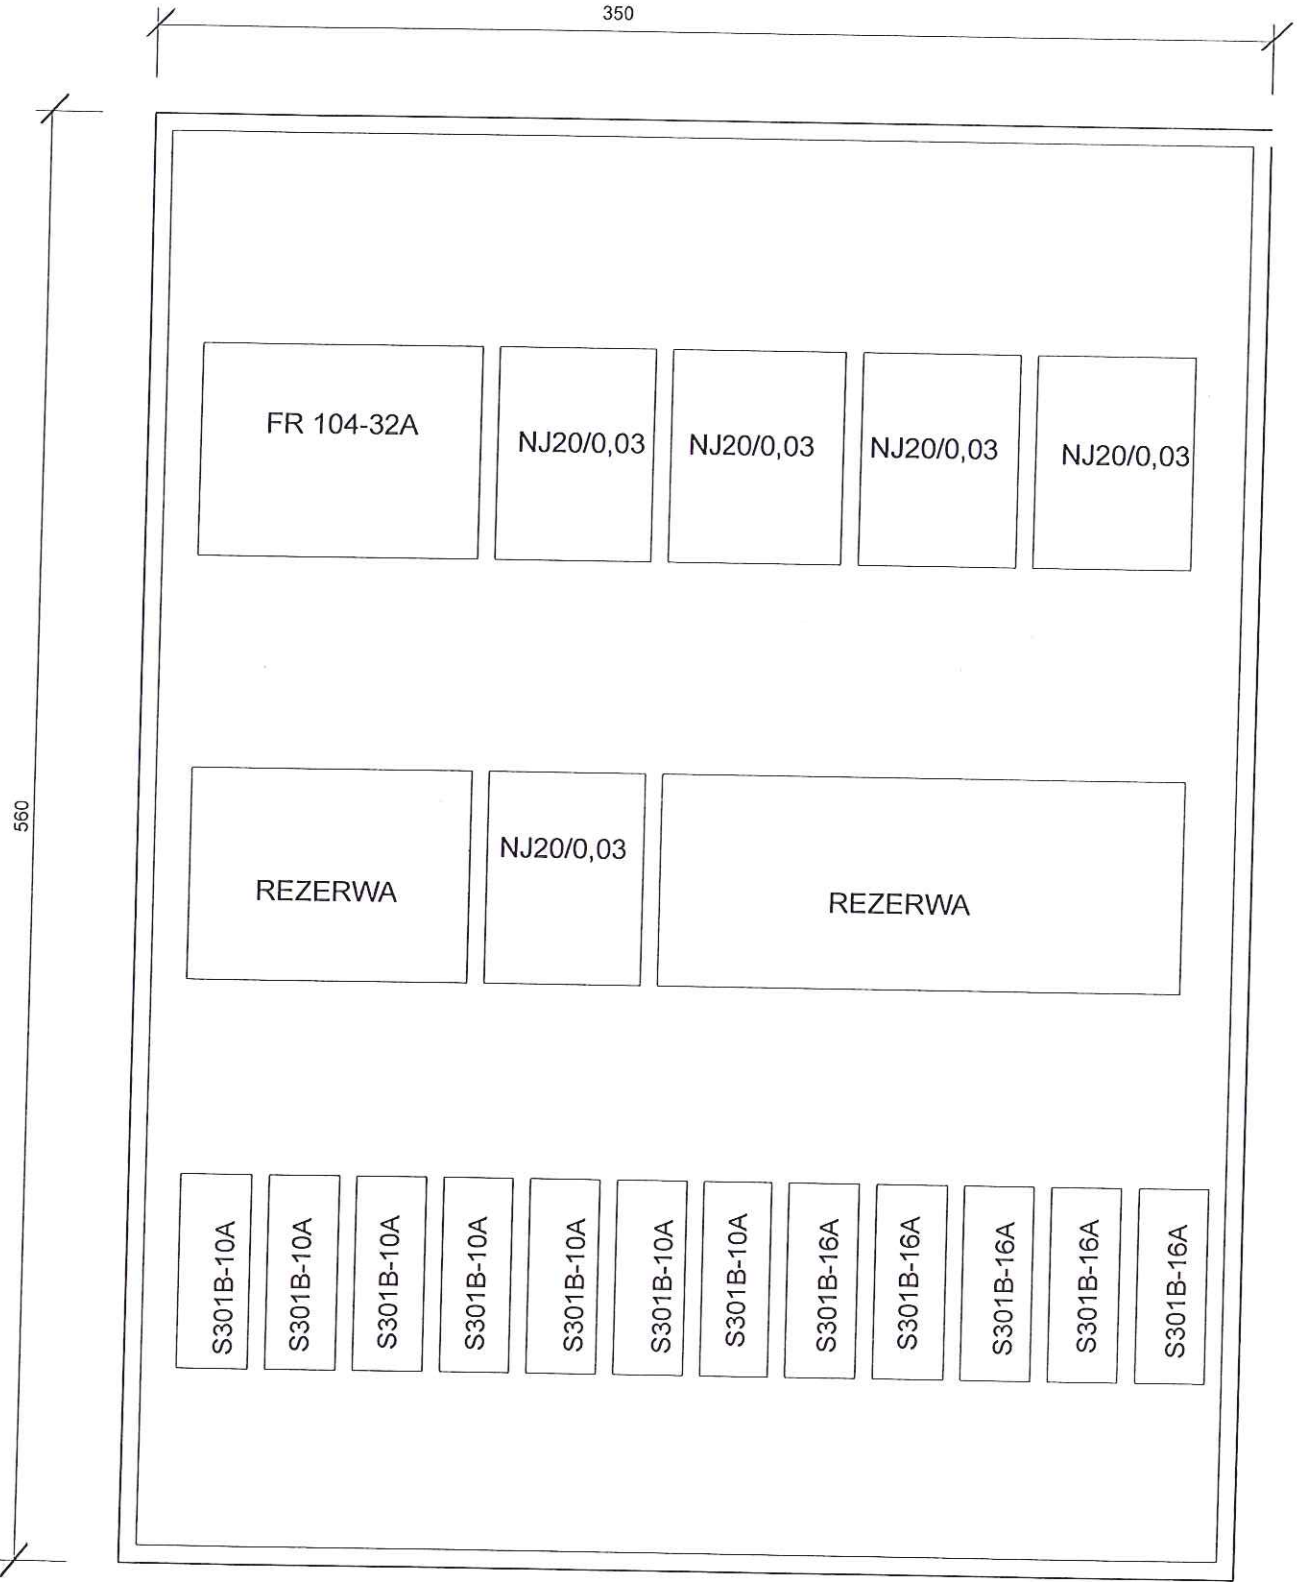


PRZEDSZKOLE nr 34-REMONT TABLIC ROZDZIELCZYCH

Investor: Gmina Dąbrowa Górna. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	Opracował:  Wzrost: 1,70m Ciężar ciała: 70kg Data: 04/07/2015	Data kwiecień 2015 r
ROZMIESZCZENIE APARATURY- ROZDZIELNIA T2		Rys nr 06

RWN 2x12 - nr ref.6024 22 LEGRAND

rozdzielnica węgkowa zgodna z normą: PN-EN60439-3
z drzwiczkami transparentnymi zamykanymi na klucz

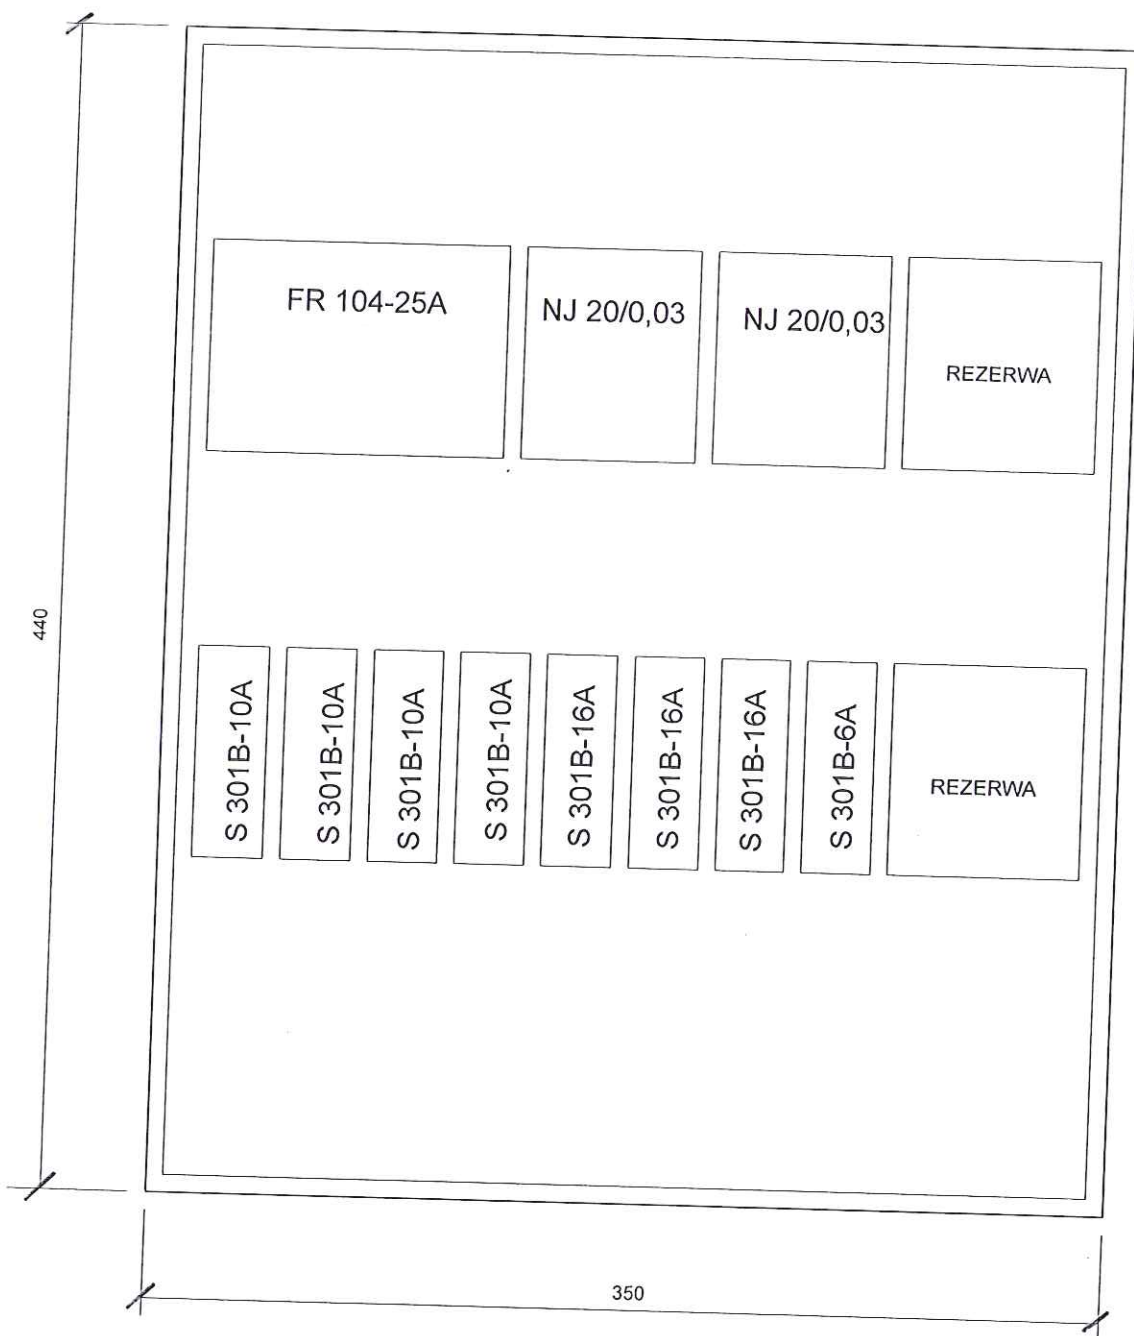

PRZEDSZKOLE nr 34- REMONT TABLIC ROZDZIELCZYCH		
Inwestor: Gmina Dąbrowa Górń. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul.Graniczna21	Opracował: 	Data kwiecień 2015 r
<u>ROZMIESZCZENIE APARATURY - ROZDZIELNIA T5</u>		Rys.nr 07