

- UWAGI:**
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową.
 2. Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące.
 3. Kolorem granatowym oznaczone elementy projektowane.
 4. Kolorem zielonym oznaczono instalację odgromową przeznaczoną do odtworzenia
 5. Elementy przewidziane do ponownego montażu które uległy uszkodzeniu podczas demontażu należy uzupełnić materiałem równorzędnym o parametrach zgodnych z elementami istniejącymi

abm

Wycena Nieruchomości

Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy s.c.

ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice

www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

Zleciennodawca:
Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Nazwa inwestycji:
"Zespół Szkół nr 4 - remont pokrycia dachu nad częścią segmentu sportowego"

Adres obiektu:
ul. Łeknice 35
41-300 Dąbrowa Górnicza

Przedmiot rys.:
PROJEKT
Detal D2 - Koryto odwadniające

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

| | | | |
|----------------------|----------|------------|----------|
| Branża: ARCHITEKTURA | | | |
| Faza: | Nr tomu: | Wersja: | Nr rys.: |
| PBW | II.A | v.1 | 06 |
| Data: kwiecień 2015 | | Skala: 1:5 | |


| | | |
|-------------|------------|------------------|
| Projektant: | Imię: | Nazwisko: |
| | Bartosz | MICHAŁSKI |
| | Specjaln.: | Nr upr. bud.: |
| | Arch. | 33/SLOKK2017/III |

Podpis:

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| Opracowanie: | Imię: | Nazwisko: |
| | Katarzyna | JACHYM |
| Sprawdzający: | Imię: | Nazwisko: |
| | - | - |
| Podpis: | Specjaln.: | Nr upr. bud.: |
| | - | - |

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

D2

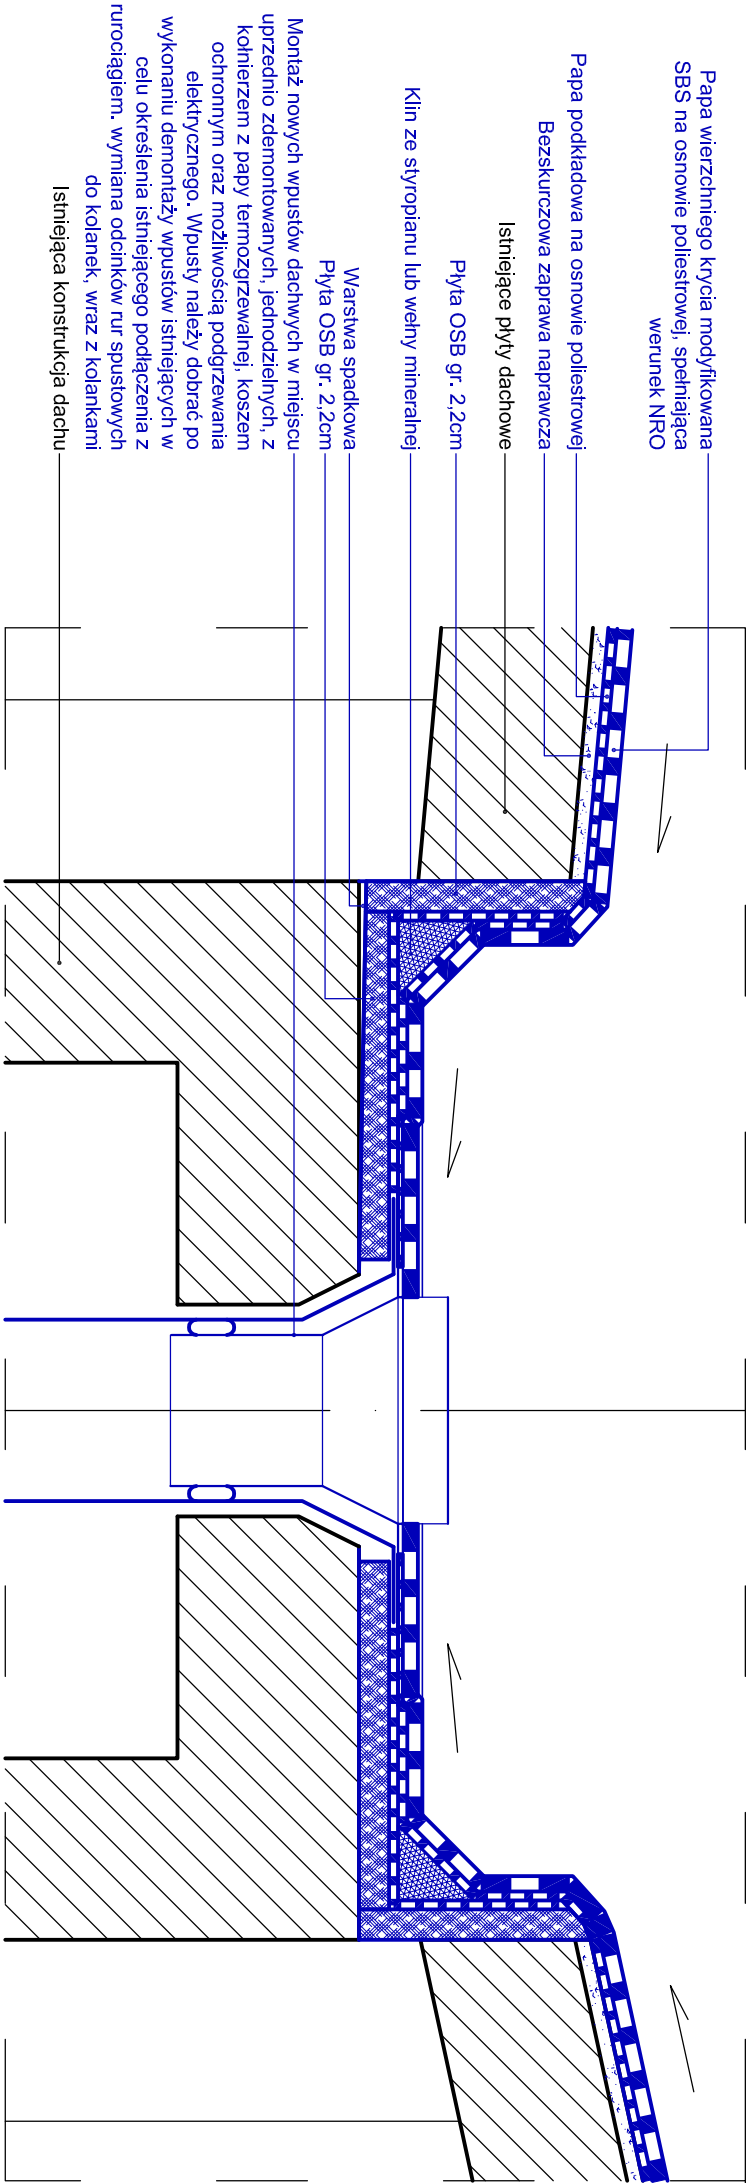

- Papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej, spełniająca warunek NRO
- Bezskurczowa zaprawa naprawcza
- Istniejące płyty dachowe
- Płyta OSB gr. 2,2cm
- Klin ze styropianu lub wełny mineralnej
- Warstwa spadkowa
- Płyta OSB gr. 2,2cm
- Montaż nowych wpustów dachowych w miejscu uprzednio zdemontowanych, jednooddzielnych, z kolnierzem z papy termozgrzewalnej, koszem ochronnym oraz możliwością podgrzewania elektrycznego. Wpusty należy dobrać po wykonaniu demontaży wpustów istniejących w celu określenia istniejącego podłączenia z rurociągami, wymiana odcinków rur spustowych do kolanek, wraz z kolankami
- Istniejąca konstrukcja dachu