


**PREZYDENT MIASTA  
DĄBROWY GÓRNICZEJ**  
woj. śląskie

CZK.0003.13.2015



Dąbrowa Górnicza dn. 17.09.2015 r.

Pan

Jerzy Reszke

Radny Rady Miejskiej

*Handwritten note:*  
R. Dow. Reszke  
20.09.2015

Odpowiadając na Pańską pisemną interpelację nr BRM.0003.514.2015 z dnia 07.09.2015 roku w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków zlokalizowanych przy ul. Towarowej, informuję:

1. W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” nie była wykonywana modernizacja czy rozbudowa drogi w ul. Towarowej, a jedynie została odtworzona nawierzchnia pasa drogowego zgodnie z wcześniejszym przebiegiem i szerokością. Założenie takie jest podyktowane faktem, że ww. inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co oznacza, że środki finansowe muszą być przeznaczone na główny cel projektu, czyli budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, a nie na przebudowę / modernizację dróg. W ramach gminnej inwestycji w ul. Towarowej została wybudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, natomiast przebudowa sieci wodociągowej została wykonana w zakresie istniejącego wcześniej wodociągu, czyli na długości ok. 70 m od skrzyżowania z ul. Gruszczyńskiego.
2. W rejonie budynków nr 4, 6, 8 i 10 przy ul. Towarowej nie istnieje miejska sieć wodociągowa, a budynki są zasilane w wodę od strony torów kolejowych z wodociągu, który znajduje się na terenach PKP i jest własnością PKP.
3. Najbliższe hydranty na miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Towarowej znajdują się w skrzyżowaniu ulic: Astrów, Kombatantów, Gruszczyńskiego oraz w rejonie skrzyżowania ulicy Towarowej i Al. Za Remizą. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dokonała uruchomienia i sprawdzenia hydrantów w tym rejonie, z wynikiem pozytywnym.
4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) nie jest wymagana droga pożarowa o szerokości co najmniej 4 m do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Towarowej. W dniu 16.09.2015 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła wizję lokalną przejeżdżając samochodem pożarniczym ulicą Towarową. Szerokość drogi dojazdowej do poszczególnych budynków zlokalizowanych przy ul. Towarowej wynosi 3 m, co jest wystarczające dla dojazdu samochodu pożarniczego. Jednak w przypadku parkowania pojazdów przy posesjach, z zajęciem pasa jezdni, mogą występować utrudnienia, w przypadku konieczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W związku z powyższym wskazane jest, aby mieszkańcy mieli na uwadze bezpieczeństwo swoich bliskich oraz pojazdów, a parkowanie odbywało się wyłącznie w obrębie posesji, zapewniając w ten sposób przejezdność ulicy.

Załączniki:

mapa hydrantów

mapa przebudowy wodociągów

Do wiadomości:

1. BRM


2. WA Referat Organizacyjny

**Z-CA PREZYDENTA MIASTA**

*Handwritten signature:* Paweł Gocyla

Ruler

Distance = 0.0 m (Cartesian)  
Total = 1.1 m (Cartesian)

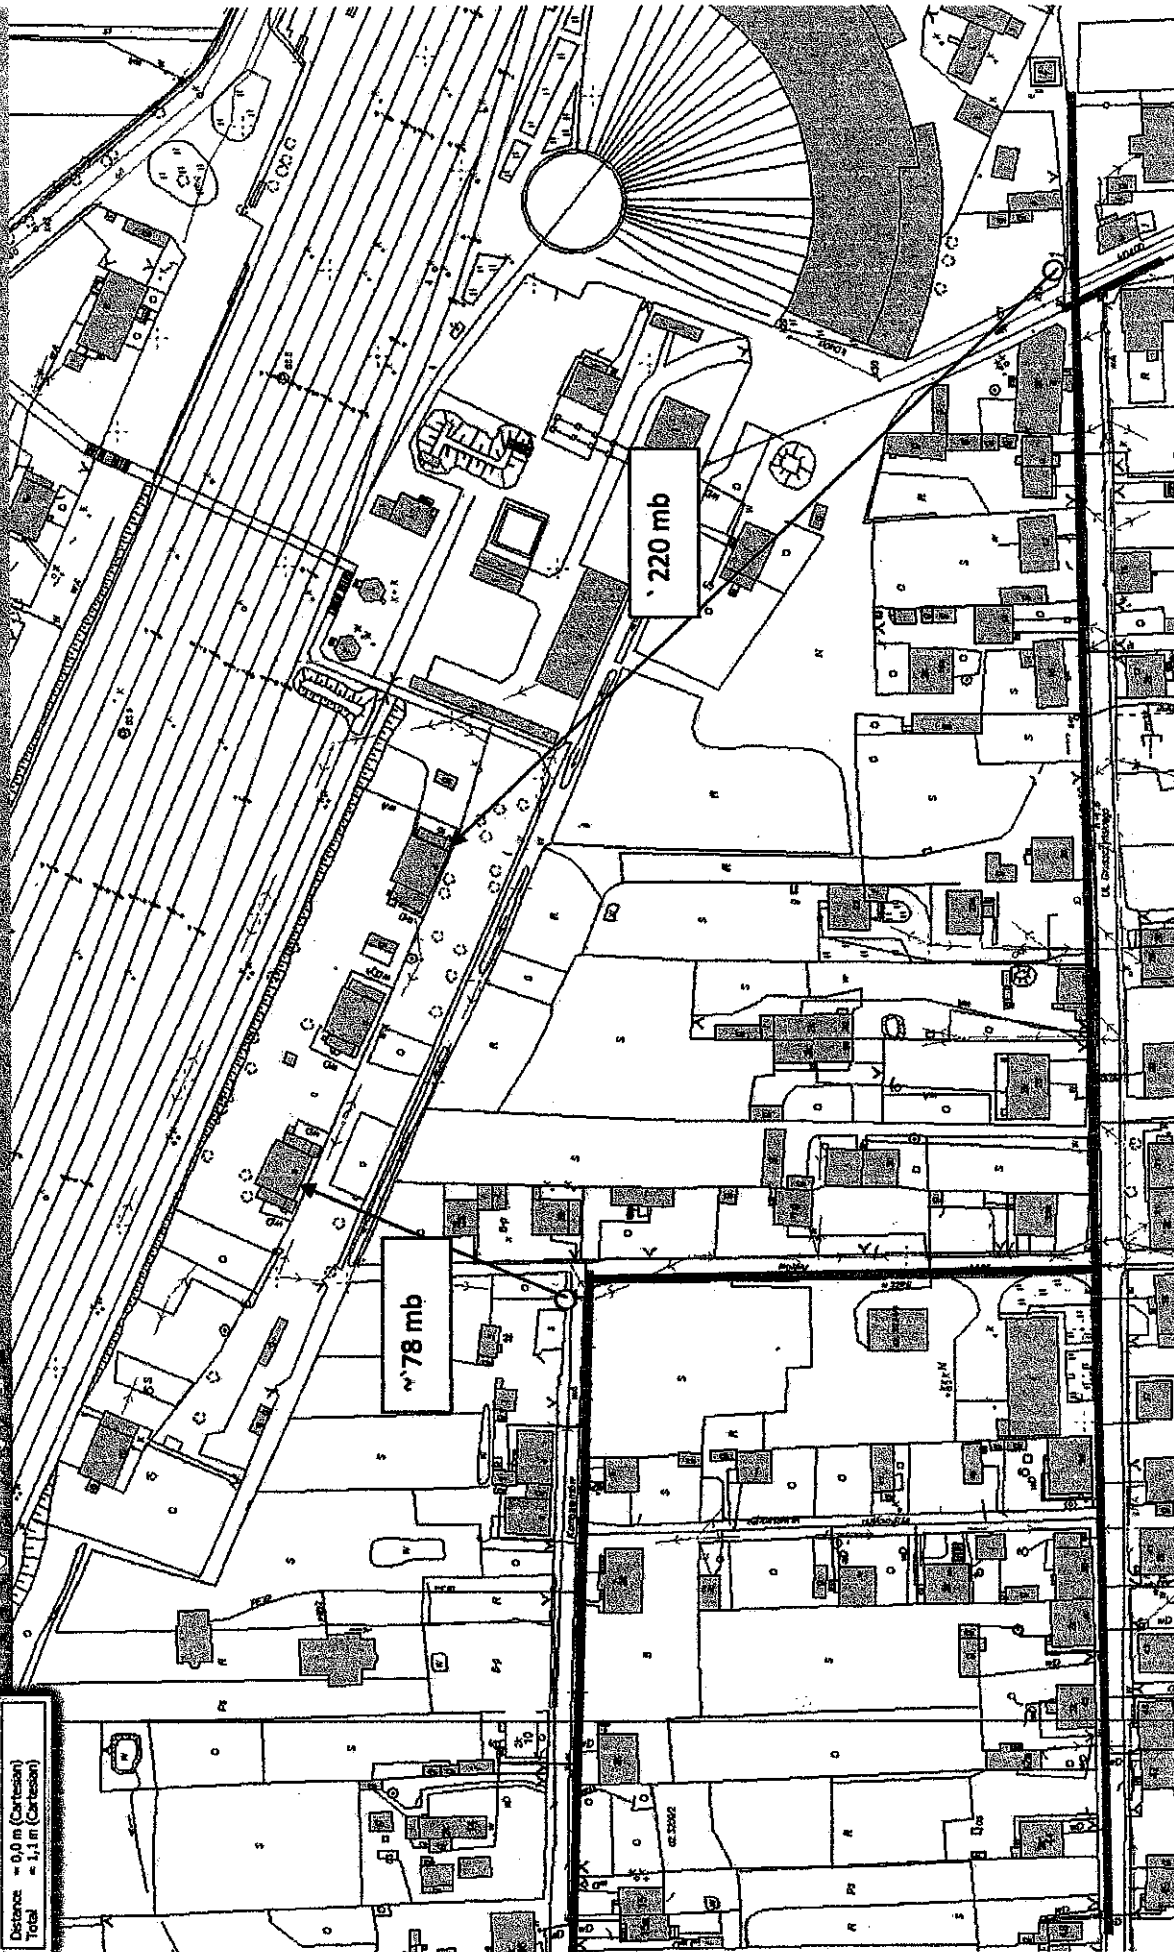

Zoom: 801.5 m

Editing: None

Selecting: None



[illegible]

~~Przebudowany~~ PRZEBUDOWANY WODOCIĘ