


Uwaga !!!

Wszystkie wentylacje muszą być wykonane z HPL-u o grubości min. 6 mm. Ich zewnętrzne krawędzie muszą być fazowane. W urządzeniach których wymaga tego specyfikacja, wentylacje muszą zostać wpuszczone na lico z płytą, do której są przymocowane.

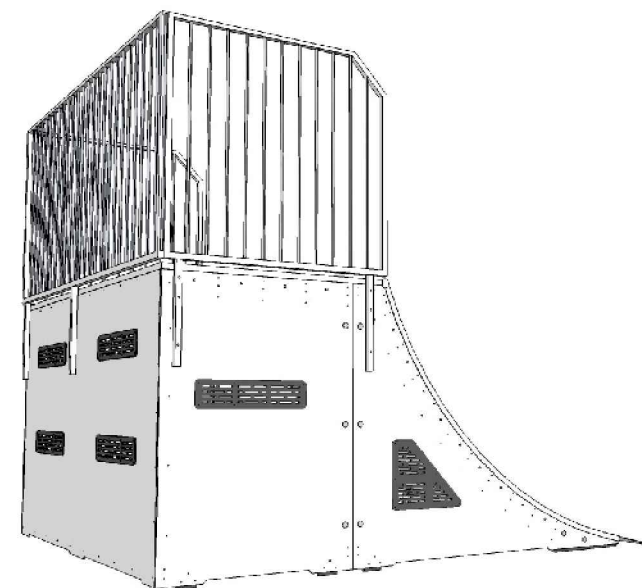

TYTUŁ:

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

TEMAT:

*Wentylacja i izolacja
elementów*

SKALA:

1:10

Rysunków w serii:

11

Rys. nr:

D-01-02

Nr załącznika :

2