


**KOMENDANT MIEJSKI**  
Państwowej Straży Pożarnej  
ul. Podlesie 2  
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA  
MZ.5580.17.2013.LM

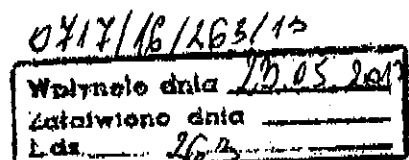

Dąbrowa Górnicza, dnia 13.05.2013r.

## **DECYZJA NR 22 /MZ/2013**

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1; art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 Ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 29.04.2013r. przez st. kpt. mgr inż. Łukasz Musialik – starszy specjalista ds. kontrolno- rozpoznawczych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej na terenie:

**II Liceum Ogólnokształcącego ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza**

Nakazuje się:

**Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza**

wykonanie niżej wymienionych obowiązków:

1. Zapewnić pełne pokrycie zasięgiem działania hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem półsztywnym całej powierzchni II Liceum Ogólnokształcącego ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza zgodnie z wymaganiami cytowanego poniżej rozporządzenia.

**Termin realizacji:** 31.12.2013r.

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zmianami),
- § 19 ust. 1 oraz § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

2. Wyposażyć budynek II Liceum Ogólnokształcącego ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

**Termin realizacji:** 31.12.2013r.

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zmianami),
- § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

3. Uzupełnić oznakowanie zgodnie z Polską Normą dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

**Termin realizacji:** 30.06.2013r.

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zmianami),

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza posiada kubaturę 15896 m<sup>3</sup>, mimo obowiązku nie został on wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Budynek został wyposażony w główny wyłącznik prądu, który odcina zasilanie do całego budynku, jednak jego lokalizacja uniemożliwia jego natychmiastowe użycie w przypadku zagrożenia. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) należy wyposażyć budynek II Liceum Ogólnokształcącego w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

W trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono braki w oznakowaniu kierunków i wyjść ewakuacyjnych w budynku liceum znakami zgodnymi z Polską Normą PN-N-01256-02. W związku z powyższym zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) należy wyposażyć drogi i wyjścia ewakuacyjne w budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza w oznakowanie kierunków i wyjść ewakuacyjnych zgodne z powyższą Polską Normą i dostarczające niezbędnych informacji do bezpiecznej ewakuacji.

Szkola przeznaczona jest dla ponad 50 nowych użytkowników w ciągu roku (uczniów klas pierwszych) powinno wobec tego być przeprowadzone corocznie próbnie sprawdzenie warunków ewakuacji. W roku 2012 zgodnie z oświadczeniem Pana Dyrektora Sławomir Włodarczyk zaplanowana próbna ewakuacja nie została przeprowadzona w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, należy więc zgodnie z § 17 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) przeprowadzić próbną ewakuację w miesiącach wrzesień - listopad. O terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji należy poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej nie później niż tydzień przed próbą - zgodnie z § 17 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia.

II Liceum Ogólnokształcącego ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza jest budynkiem niskim zawierającym strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII o powierzchni przekraczającej 1000m<sup>2</sup>, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza, w związku z tym zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 lit a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) należy doprowadzić do niego drogę pożarową o parametrach zgodnych z wymienionymi w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji, zrealizowanie obowiązków wymienionych w sentencji niniejszej decyzji wyeliminuje istniejące w tym zakresie nieprawidłowości i poprawi bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

### POUCZENIE

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późniejszymi zmianami), od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Podlesie 2 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
ul. Dąbrowska 1  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
brzg. mgr inż. Tomasz Kościelny

#### Otrzymują:

- 1) II Liceum Ogólnokształcące ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
- 2) MZ KM PSP Dąbrowa Górnicza a/a