


# Ułożenie rur rozsączających pod chodnikiem

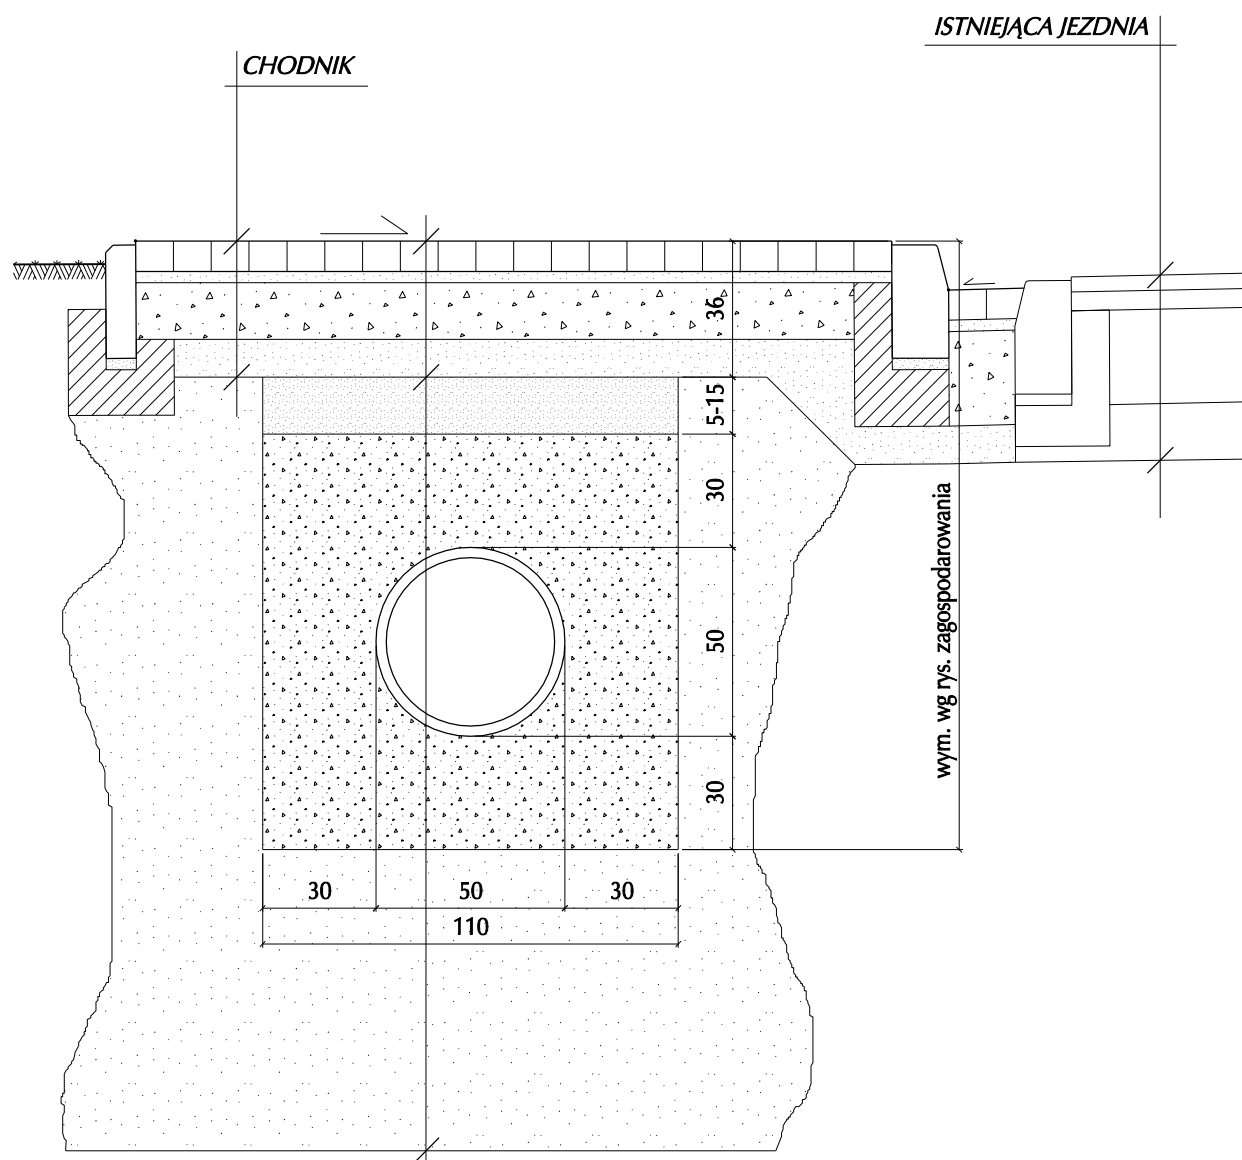

projektowane warstwy chodnika gr. 36cm

grunt piaszczysty zagęszczony gr. 5-15cm

żwir 8-32mm, gr. 30cm

perforowana rura dwuścienna z PP DN/ID 500 SN8  
owinięta fabrycznie geowłókniną PE/PP

żwir 8-32mm, gr. 30cm

przepuszczalny grunt rodzimy